


NOTAS que deben revisarse antes de poner en marcha la unidad

X1M	: Terminal principal	①	: Varias posibilidades de cableado
X2M	: Terminal de cableado en la obra para CA		: Opción
X5M	: Terminal de cableado en la obra para CC		: Cableado en función del modelo
X6M	: Terminal para suministro eléctrico del BUH		: Sin montaje en la caja de interruptores
-----	: Cableado a tierra		: PCB
-----	: Suministro en la obra		

NOTAS

1. El punto de conexión del suministro eléctrico para el calentador de reserva y el calentador eléctrico auxiliar debe preverse fuera de la unidad.

Suministro eléctrico del calentador de reserva

☐ 3 V (1N~, 230 V, 1,5 kW)


Opciones instaladas por el usuario:

☐ Interfaz de usuario remota

☐ Módulo del adaptador WLAN

☐ Cartucho WLAN

UBICACIÓN EN LA CAJA DE INTERRUPTORES

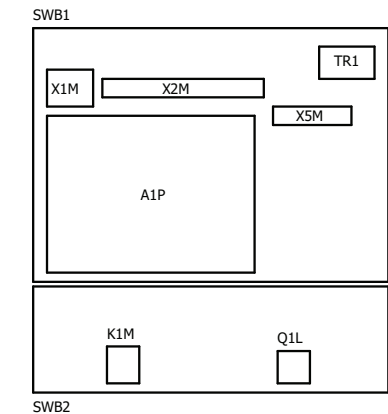

LEYENDA

N.º de pieza	Descripción
A1P	PCB principal
A9P	indicador de estado
A11P	PCB principal MMI
A14P	* PCB de la interfaz de usuario
A20P	* Módulo WLAN
B2L	para sensor de flujo de tipo impulsos
B1PW	sensor de presión del agua
E1H	elemento del calentador de reserva (1,5 kW)
E*P (A9P)	LED de indicación
F1B	# calentador de reserva, fusible de sobreintensidad
F2B	# fusible de sobreintensidad principal
F1T	calentador de reserva, fusible térmico
FU1 (A1P)	fusible T 5 A 250 V para PCB
K1M	contactor, calentador de reserva
K*R (A1P)	relé en la PCB
M1P	bomba de suministro principal
M2P	# bomba de agua caliente sanitaria
P1M	pantalla MMI
Q1L	calentador de reserva, protector térmico
Q*DI	# disyuntor de pérdida a tierra
R1T	termistor del intercambiador de calor de agua de salida
R1T (A14P)	* interfaz de usuario del sensor de temperatura ambiente
R2T	termistor del calentador de reserva de salida
R3T	Termistor en el lado de líquido refrigerante
R4T	termistor del agua de entrada
R5T, R8T	termistor de agua caliente sanitaria
SW1~2 (A11P)	botones giratorios
SW3~5 (A11P)	pulsador
TR1	transformador de alimentación eléctrica
X6M	# Regleta de terminales de suministro eléctrico del BUH
J*, X*, X*A, X*H*, X*Y	conector
X*M	regleta de terminales

*: opcional

#: suministro en la obra