


Figura 2: flujo de aire de circulación mínimo

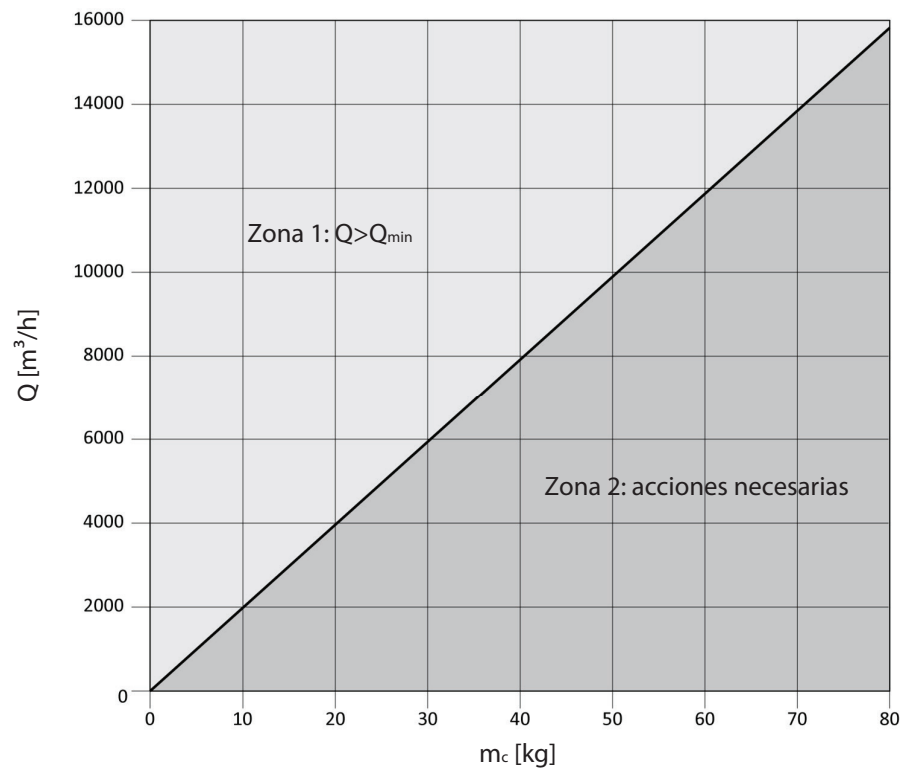

$Q_{\min} = \frac{60 \cdot m_c}{LFL} \text{ (Ecuación 2)}$	
Símbolos	Descripción
Q [m³/h]	Caudal de aire de circulación
Q _{min}	Caudal de aire de circulación mínimo
LFL	Límite de inflamabilidad inferior = 0,307 kg/m³ para R32
m _c	Carga de refrigerante total en el sistema