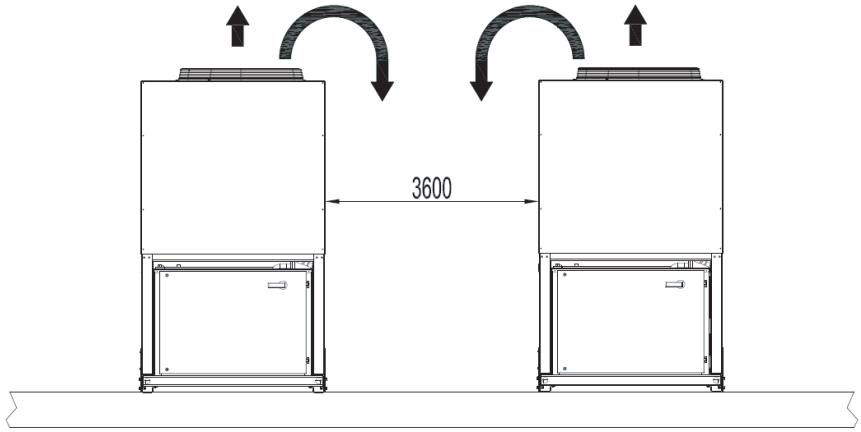


Fig. 7

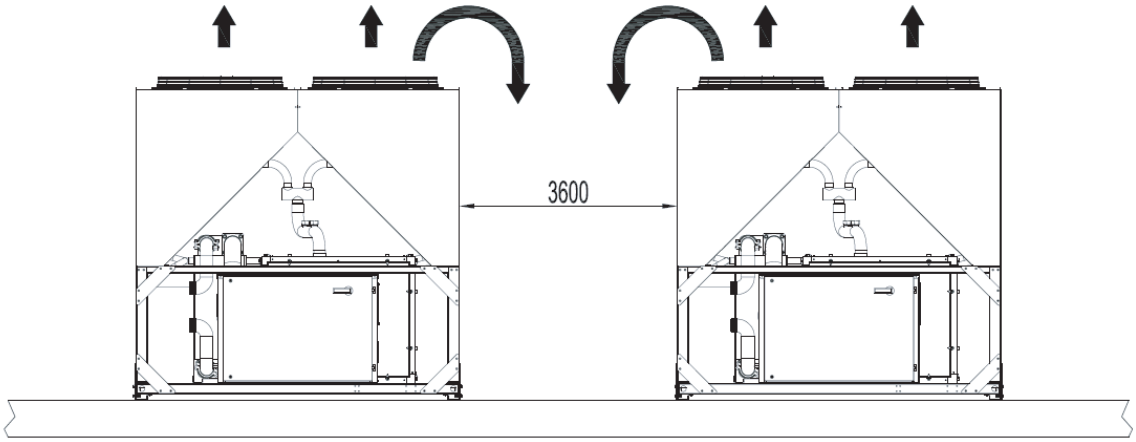


Fig. 8

Protección acústica

Cuando el nivel de ruido debe adecuarse a ciertos requisitos especiales, es necesario prestar especial atención a que la unidad quede perfectamente aislada de la base de instalación aplicando los dispositivos de amortiguación de vibraciones en la unidad, los tubos de agua y las conexiones eléctricas.

Almacenamiento

Las condiciones del entorno deben estar dentro de los límites siguientes:

Temperatura ambiente mínima:	-20°C
Temperatura ambiente máxima:	+57°C
H.R. máxima.:	95% no condensado