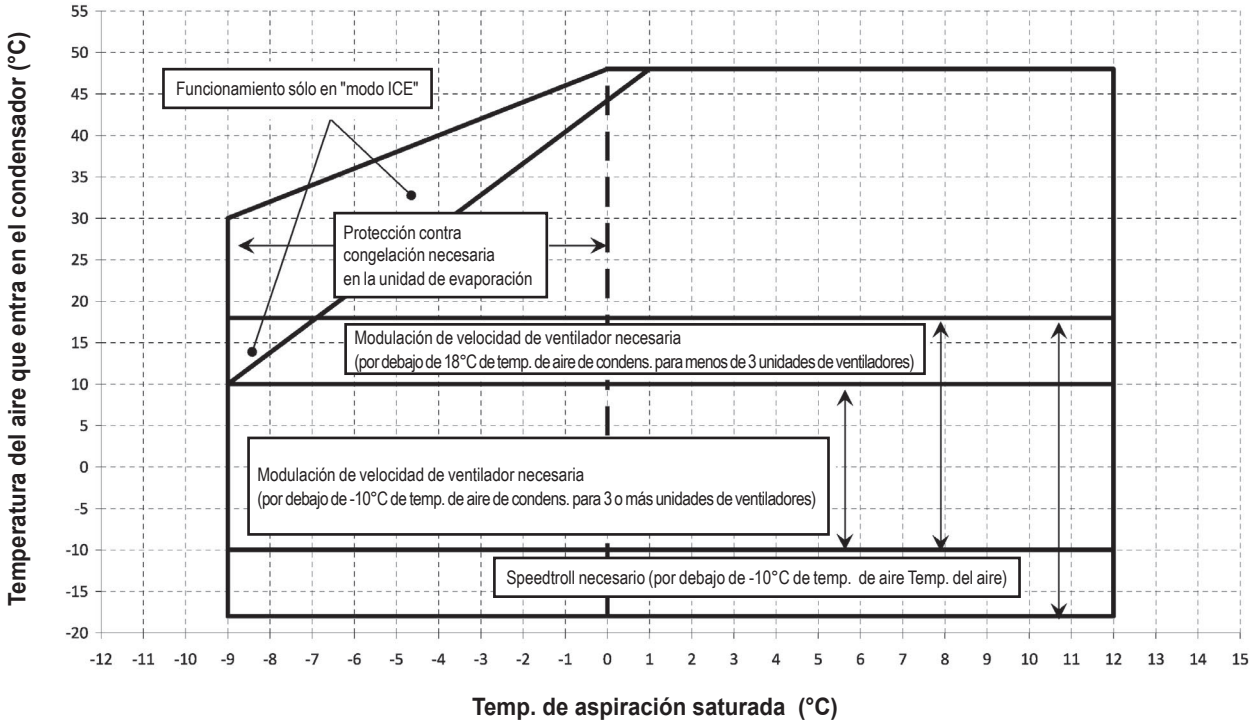

Temperatura del aire que entra en el condensador (°C)
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temp. de aspiración saturada (°C)
Funcionamiento sólo en "modo ICE"
Protección contra congelación necesaria en la unidad de evaporación
Modulación de velocidad de ventilador necesaria (por debajo de 18°C de temp. de aire de condens. para menos de 3 unidades de ventiladores)
Modulación de velocidad de ventilador necesaria (por debajo de -10°C de temp. de aire de condens. para 3 o más unidades de ventiladores)
Speedtroll necesario (por debajo de -10°C de temp. de aire Temp. del aire)