

La información recomendada anteriormente representa la instalación general. El contratista debe realizar una evaluación específica en función de cada caso.

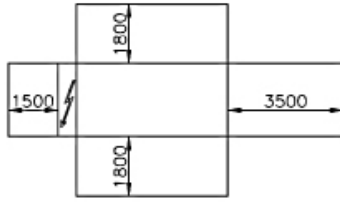


Fig. 1

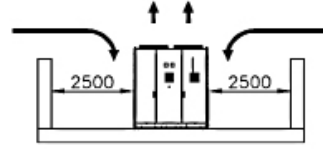


Fig. 2

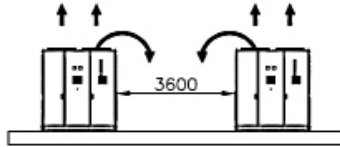


Fig. 3

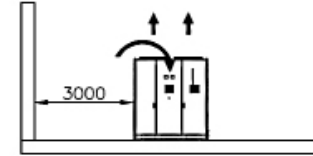


Fig. 4

### Protección acústica

Cuando el nivel de ruido debe adecuarse a ciertos requisitos especiales, es necesario prestar especial atención a que la unidad quede perfectamente aislada de la base de instalación aplicando los dispositivos de amortiguación de vibraciones en la unidad, los tubos de agua y las conexiones eléctricas.

### Almacenamiento

Las condiciones del entorno deben estar dentro de los límites siguientes:

Temperatura ambiente mínima:  $-20^{\circ}\text{C}$

Temperatura ambiente máxima:  $+57^{\circ}\text{C}$

H.R. máxima: 95% no condensado