
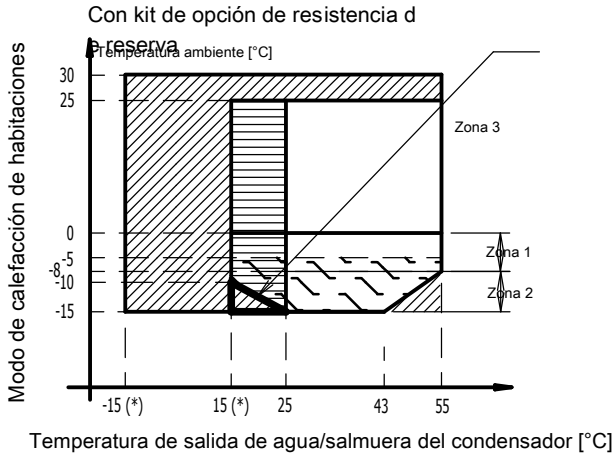
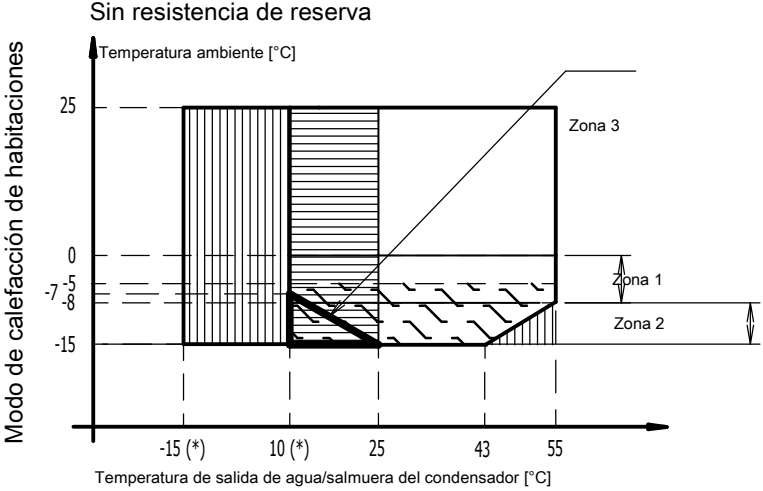


Calefacción de habitaciones
Clase 6 & 8 kW

Refrigeración de habitaciones
Clase 6 & 8 kW

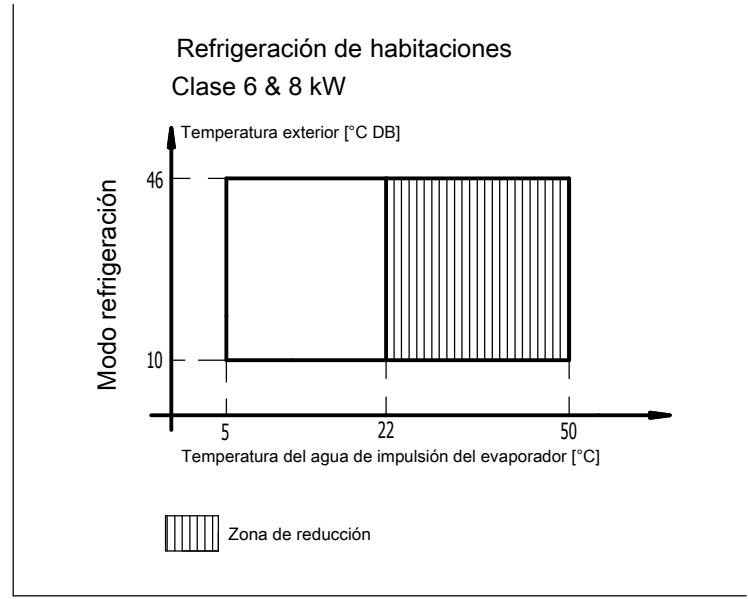

(*) Temperatura mínima de entrada de agua/salmuera en condensador [°C]

Si se prevén temperaturas ambiente negativas, tanto en funcionamiento como con la máquina parada, adopte las medidas necesarias para evitar la congelación.

Añada al sistema la cantidad de glicol necesaria.

O

Utilice el modelo con protección con cinta calefactora.

Zona 1

Solo puede utilizarse en esta zona si se utiliza salmuera con un porcentaje mínimo de glicol del 20%.

O

Utilice el modelo con protección con cinta calefactora.

Si se prevé la utilización en la zona 3 debe añadir la cantidad de glicol necesaria.

Zona 2

Solo puede utilizarse en esta zona si se utiliza salmuera con un porcentaje mínimo de glicol del 35%.

O

Utilice el modelo con protección con cinta calefactora.

Si se prevé la utilización en la zona 3 debe añadir la cantidad de glicol necesaria.

Zona 3

Solo puede utilizarse en esta zona si se utiliza salmuera con un porcentaje mínimo de glicol del 35%.

Designación		
	Operación de modo de aumento de la temperatura Funcionamiento de la unidad exterior si el punto de ajuste $\geq 25^{\circ}\text{C}$	Solo funcionamiento de la resistencia de reserva Sin funcionamiento de la unidad exterior
	Solo funcionamiento con bomba de circulación	
	En condiciones de humedad elevada (humedad relativa $>92\%$; temperatura ambiente exterior $<5^{\circ}\text{C}$), es necesario un calefactor de placas inferior o pcional. Para evitar la congelación de la unidad de exterior.	