


Ajuste de la tarjeta del controlador del sistema de 4 tubos FWG-AT/AF

Selección de modelo

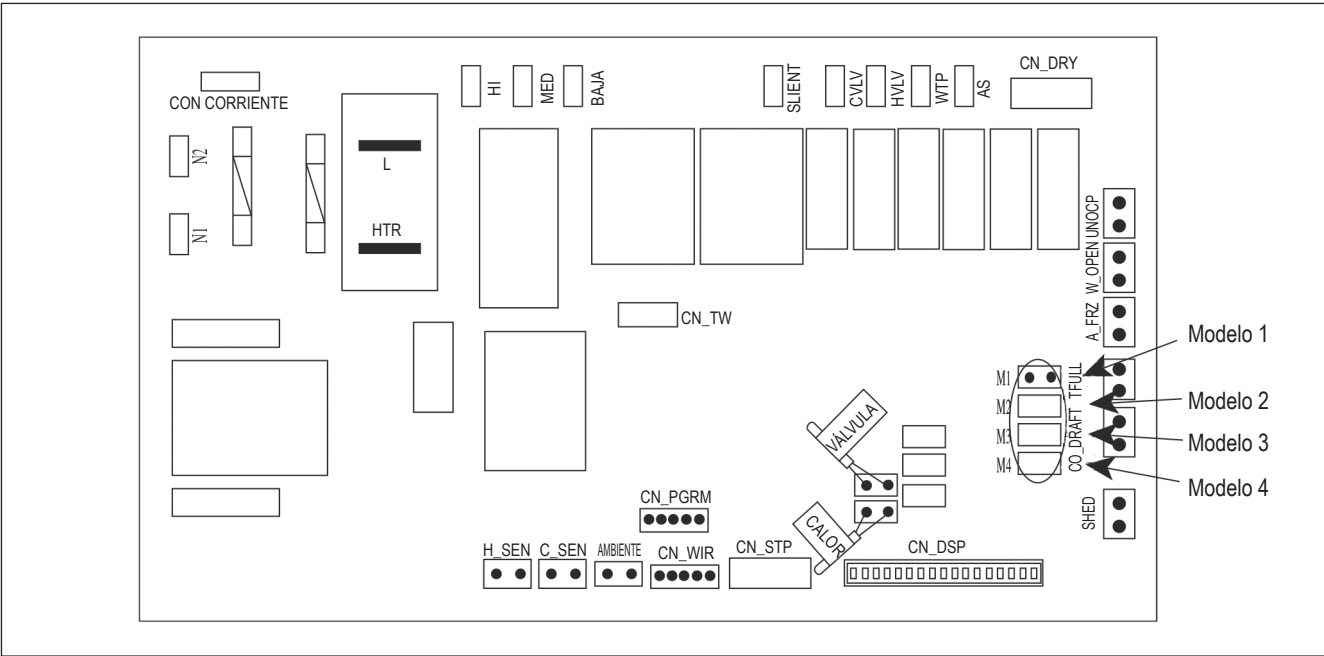

Tamaño del cable

Modelo	Unidad	FWG-AT/AF
Tamaño del cable de alimentación*	mm ²	1,5
Número de cables		3
Fusible recomendado*	A	2

Importante: * Estos valores son solo informativos. Deben comprobarse y seleccionarse de acuerdo con los códigos y normas locales o nacionales. Están sujetos al tipo de instalación y al tamaño de los conductores.