FWT05HT

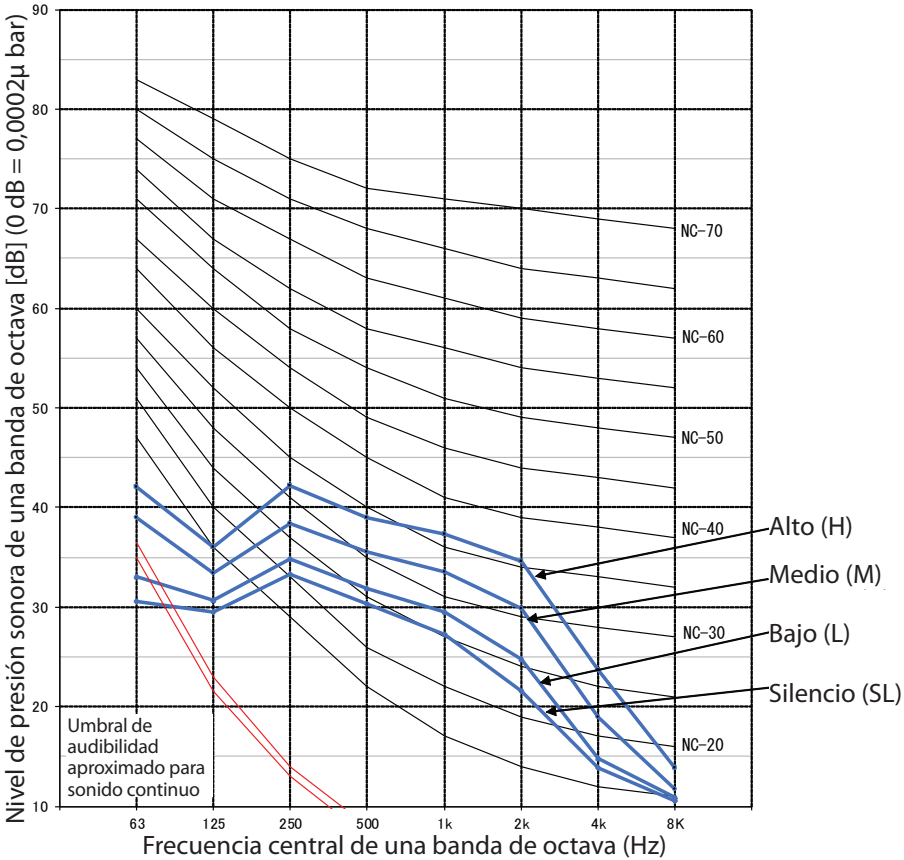

NOTAS

1. Entorno de medición
   Cámara anecoica
   El sonido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
2. Condiciones de funcionamiento
   Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz
3. Ubicación del micrófono.



Ubicación del micrófono

Entrada de datos de prueba									Total (dBA)	Criterios de sonido
Velocidad del ventilador	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
Alta	42	36	42	39	37	35	24	14	42	36
Media	39	33	38	36	34	30	19	12	38	33
Baja	33	31	35	32	30	25	15	11	34	29
Silencio	31	30	33	30	27	22	14	11	32	25