



# FWT02HTV

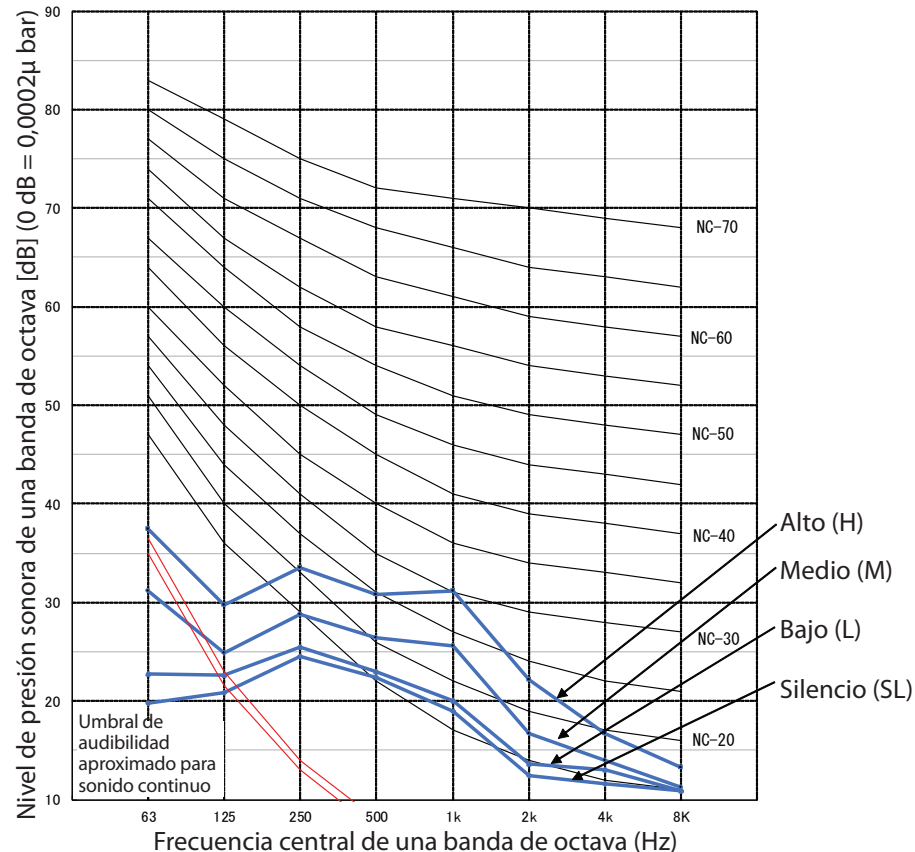

## NOTAS

- Entorno de medición  
Cámara anecoica  
El sonido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento  
Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz
- Ubicación del micrófono.

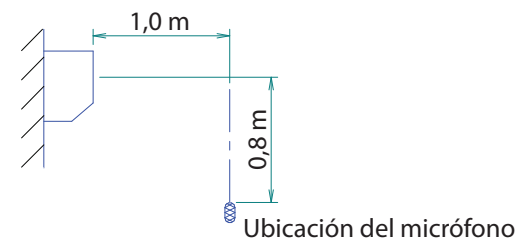

Velocidad del ventilador	Entrada de datos de prueba								Total (dBA)	Criterios de sonido
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
Alta	37	30	33	31	31	22	17	13	34	30
Media	31	25	29	26	26	17	14	11	29	24
Baja	23	23	26	23	20	14	13	11	25	18
Silencio	20	21	25	22	19	12	12	11	24	17