



FWT03HTV

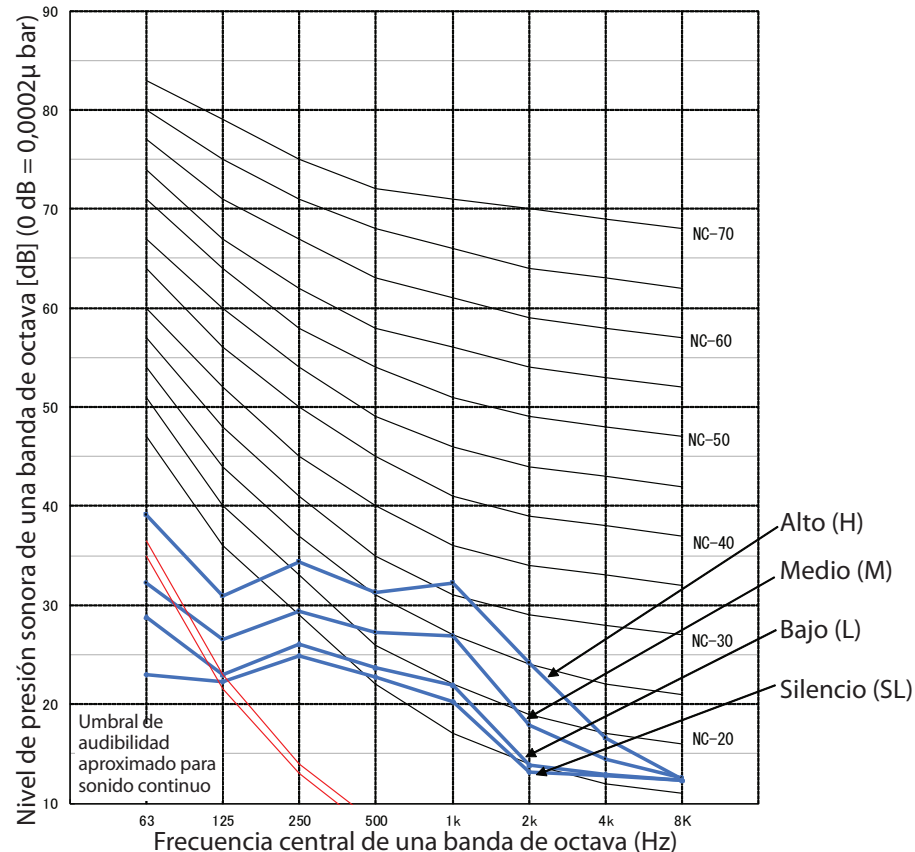

NOTAS

- Entorno de medición
Cámara anecoica
El sonido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento
Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz
- Ubicación del micrófono.

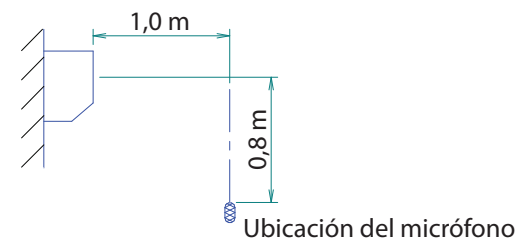

Velocidad del ventilador	Entrada de datos de prueba								Total (dBA)	Criterios de sonido
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
Alta	39	31	34	31	32	24	17	12	35	31
Media	32	27	29	27	27	18	14	13	30	25
Baja	29	23	26	24	22	14	13	12	26	20
Silencio	23	22	25	23	20	13	13	12	25	18