



FWT04HTV

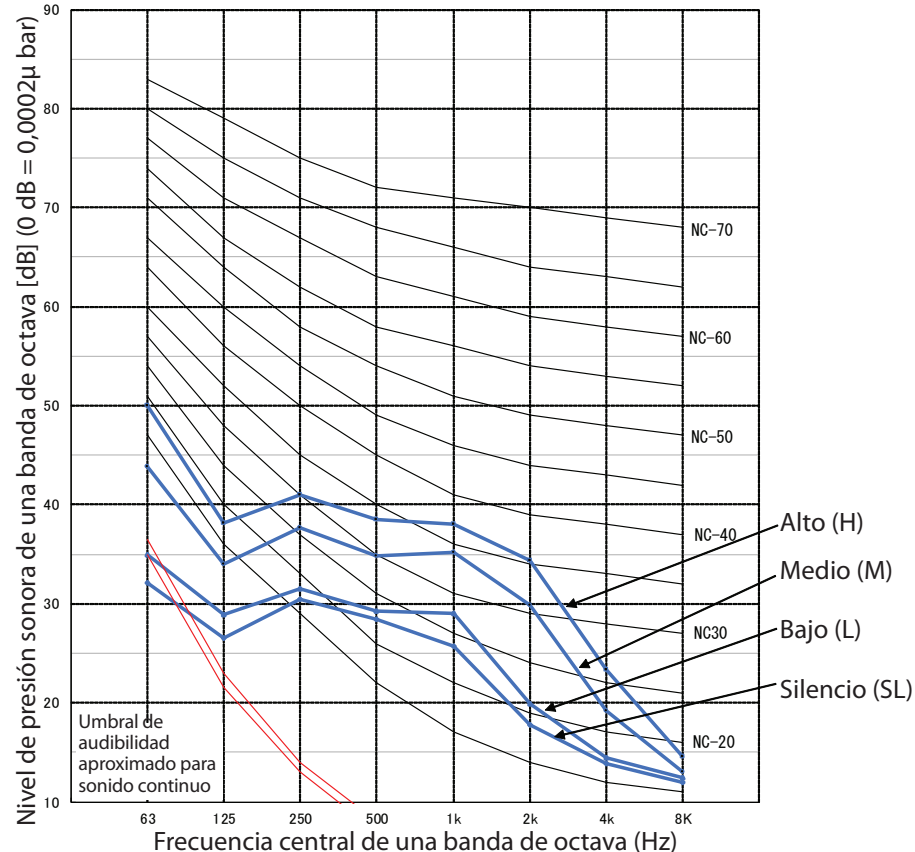

NOTAS

- Entorno de medición
Cámara anecoica
El sonido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento
Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz
- Ubicación del micrófono.

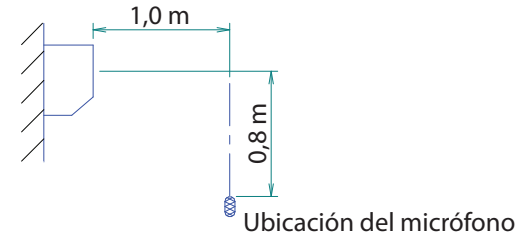

Velocidad del ventilador	Entrada de datos de prueba								Total (dBA)	Criterios de sonido
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
Alta	50	38	41	38	38	34	23	15	42	37
Media	44	34	38	35	35	30	19	13	39	34
Baja	35	29	32	29	29	20	14	12	32	28
Silencio	32	27	30	28	26	18	14	12	29	24