



FWT06HTV

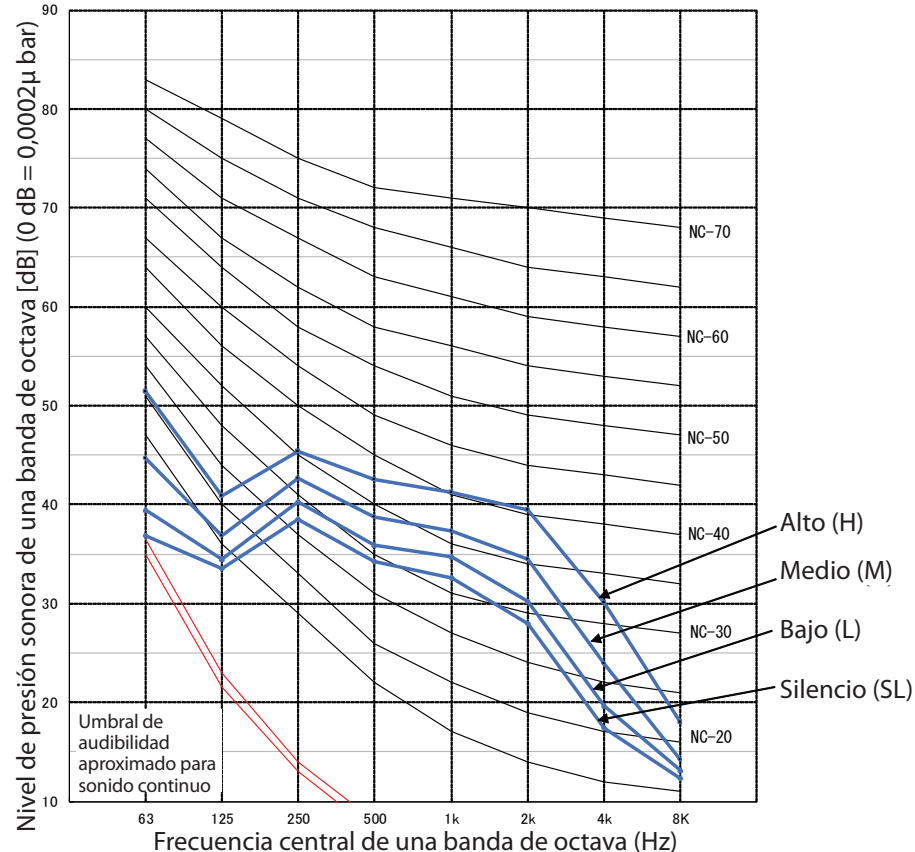

NOTAS

- Entorno de medición
Cámara anecoica
El sonido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento
Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz
- Ubicación del micrófono.

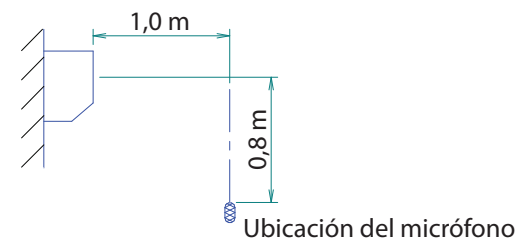

Entrada de datos de prueba									Total (dBA)	Criterios de sonido
Velocidad del ventilador	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
Alta	51	41	45	43	41	39	30	18	46	40
Media	45	37	43	39	37	35	24	14	42	36
Baja	40	35	40	36	35	30	20	13	39	34
Silencio	37	34	39	34	33	28	17	12	37	32