
5XXM-A

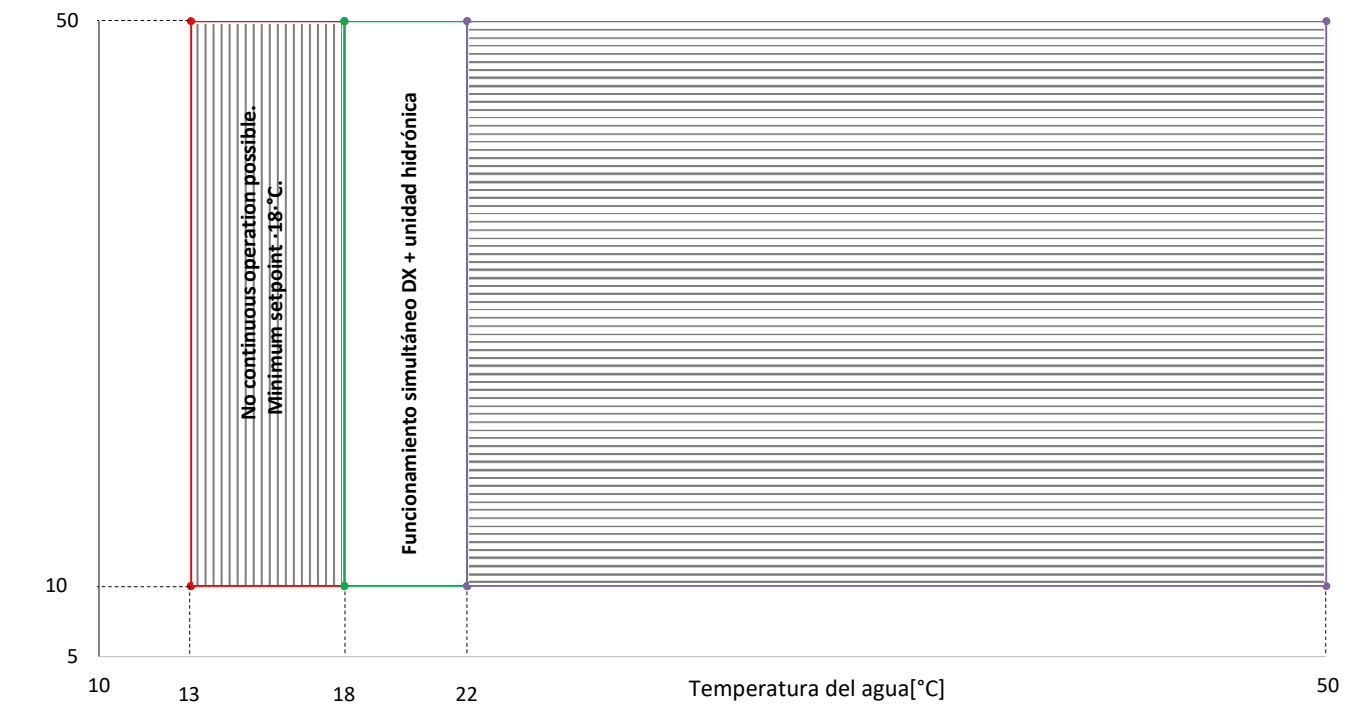

Designación

Área de subimpulso

Zona de reducción

Undershoot area: the area indicates the transient/temporary operation area. Ensure that the leaving water temperature setpoint is always ·18·°C or higher.

Los gráficos se basan en las siguientes condiciones.

Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: ·5· m

Diferencia de nivel: ·0·m

Nota:

Para el funcionamiento de refrigeración con una unidad hidrónica, hay que tener instalado un kit bizona.