


Diagrama de conexiones eléctricas Monobloc/Minienfriadora Daikin BML

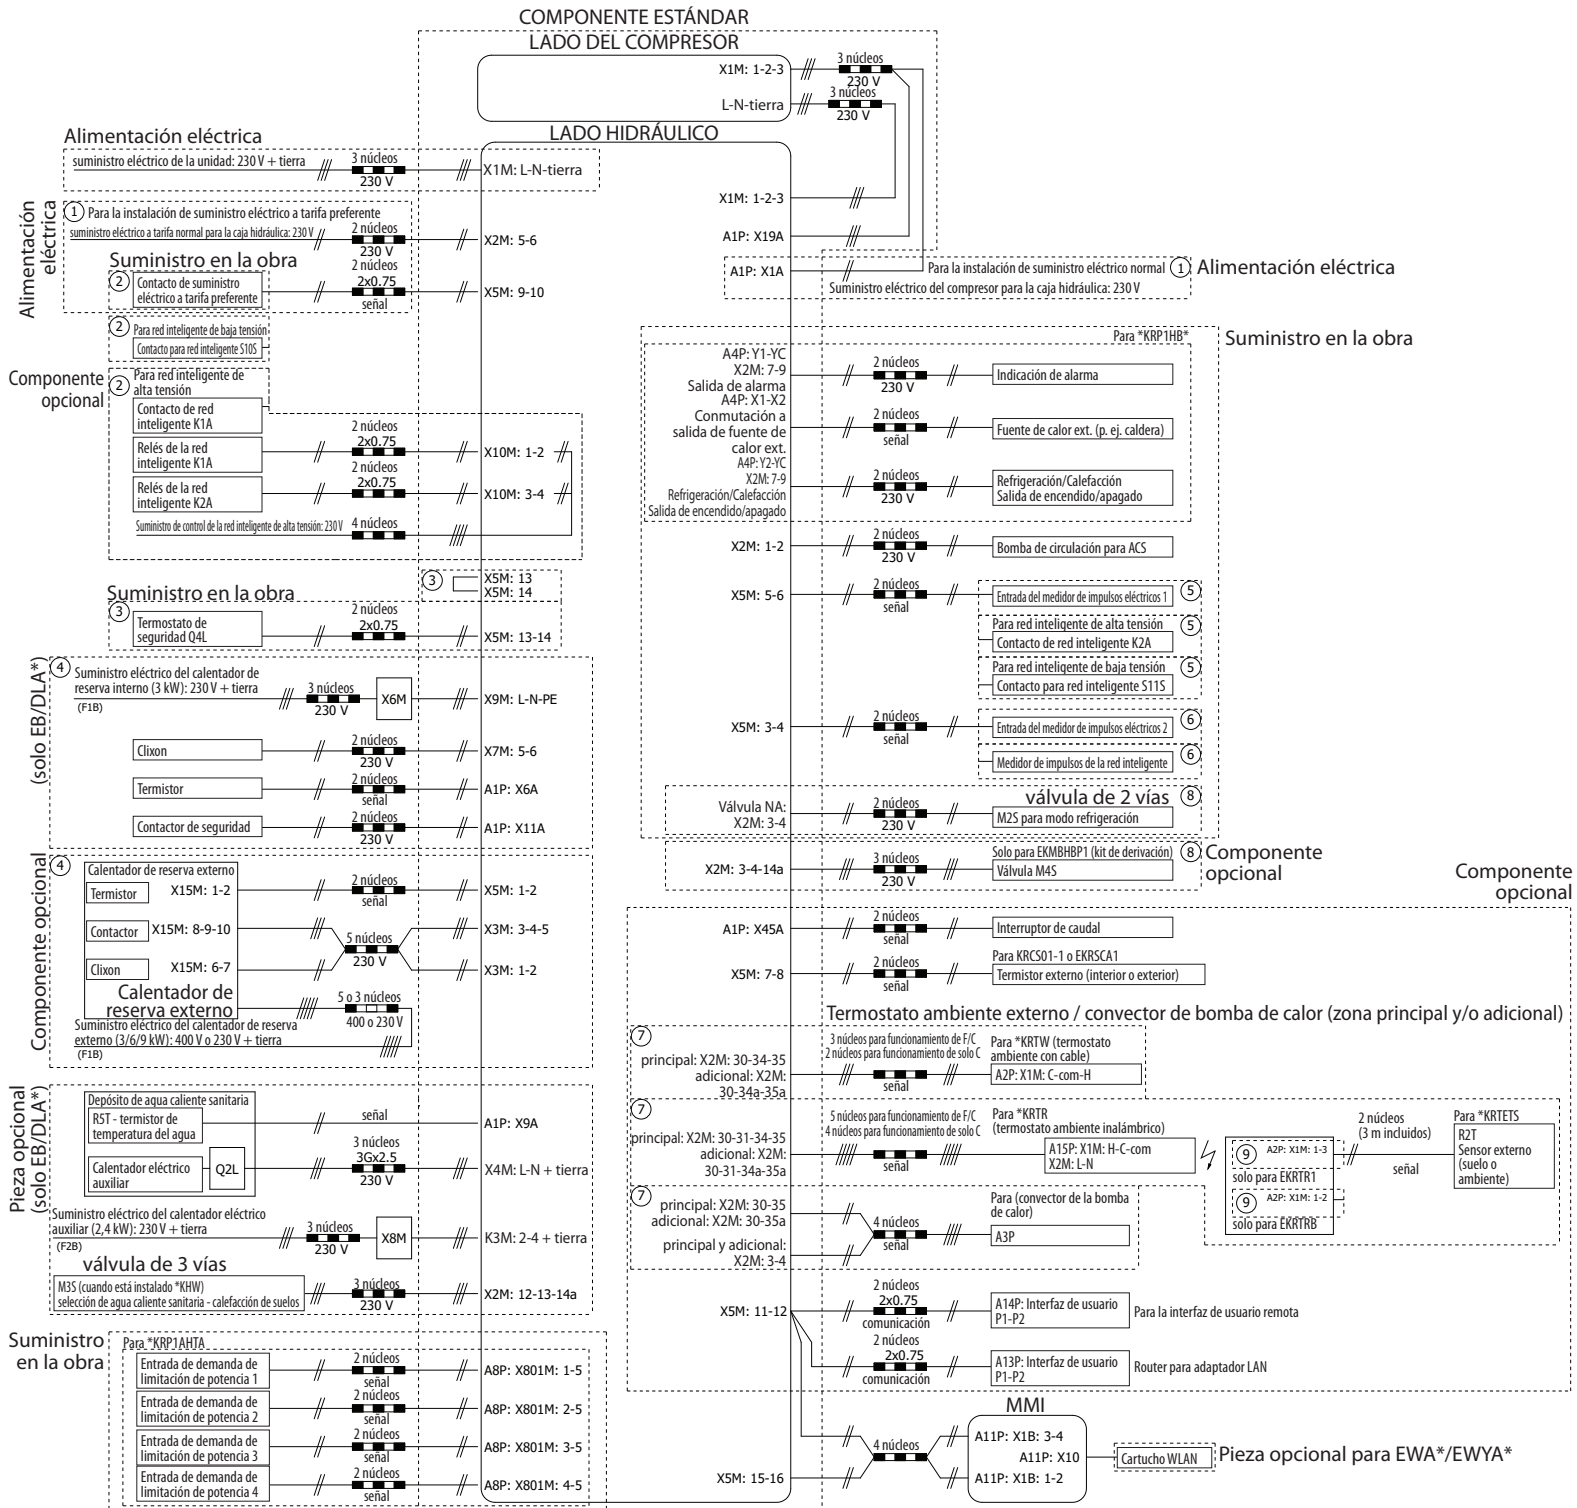

NOTA

• En el caso del cable de señal: mantenga una distancia mínima de los cables de alimentación superior a 5 cm