



EBLA04-08EV3


EBLA04-08E3V3

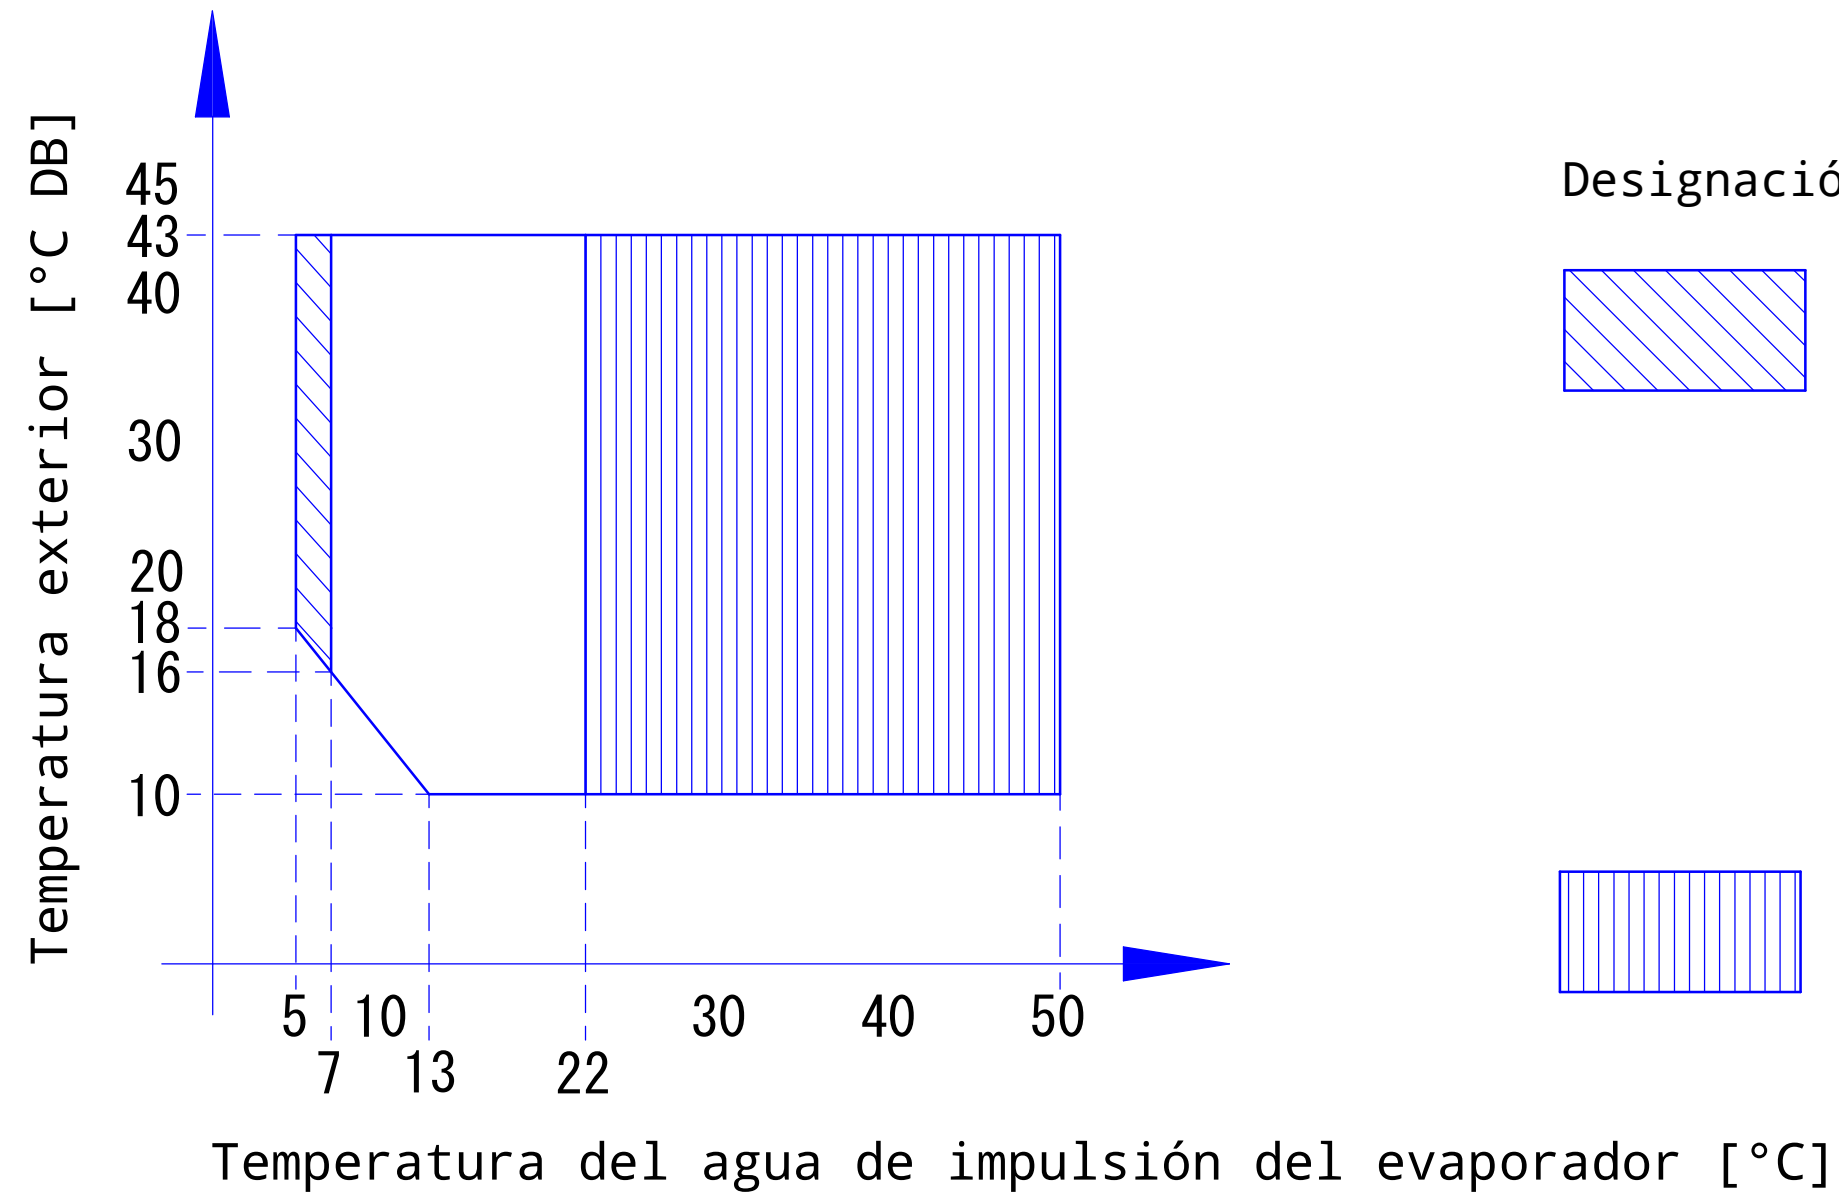

Designación



Si el kit de válvulas AFVA LVE1 forma parte del sistema, el punto de ajuste mínimo es 7°C.



Zona de reducción

Notas

1. Si se prevén temperaturas ambiente negativas, tanto en funcionamiento como con la máquina parada, adopte las medidas necesarias para evitar la congelación.

Para obtener más información, consulte el manual de instalación.