


EBLA04-08EV3


Refrigeración

EBLA04-08E3V3


EBLA04E*
EW(Y/A)A004D*

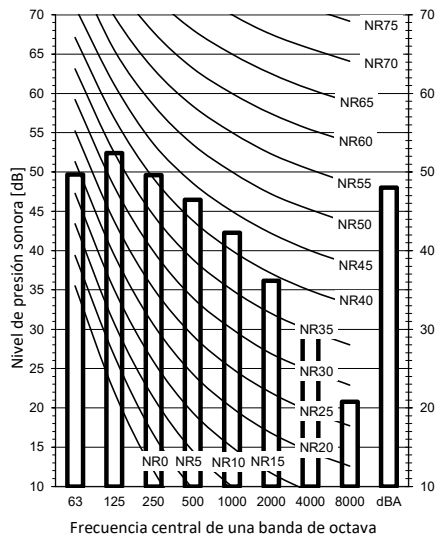

EBLA06E*
EW(Y/A)A006D*

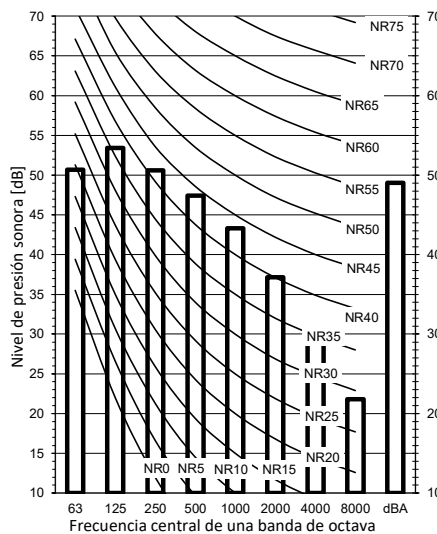


EBLA08E*
EW(Y/A)A008D*

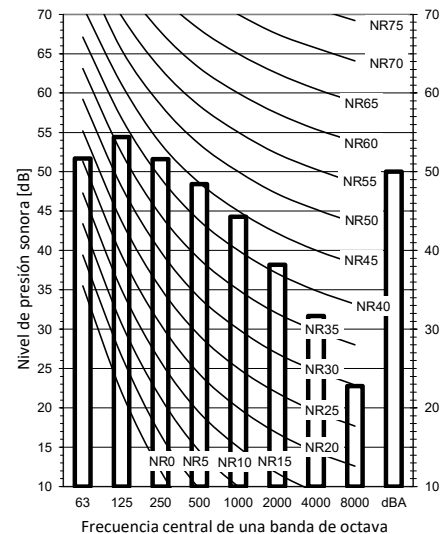

Notas

1. Datos válidos en condiciones de campo libre.
Medición en una cámara semianecoica
2. Datos válidos en condiciones de funcionamiento nominal.
3. dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).
4. Presión acústica de referencia 0 dB = 20 µPa
5. Si el sonido se mide en las condiciones de instalación reales, el valor medido será mayor debido al ruido del entorno y a las reflexiones sonoras.

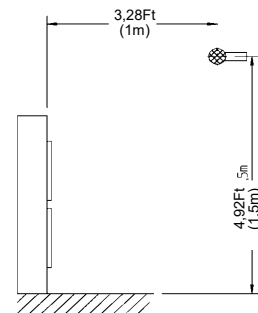

Ubicación de medición (lado de descarga)