
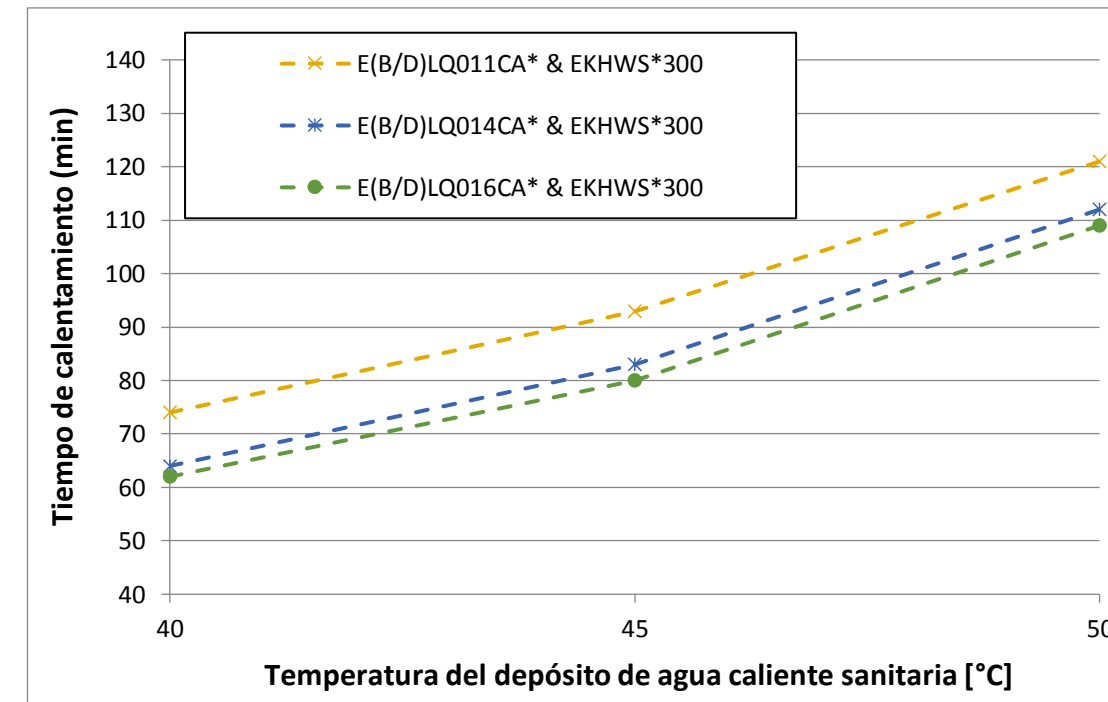
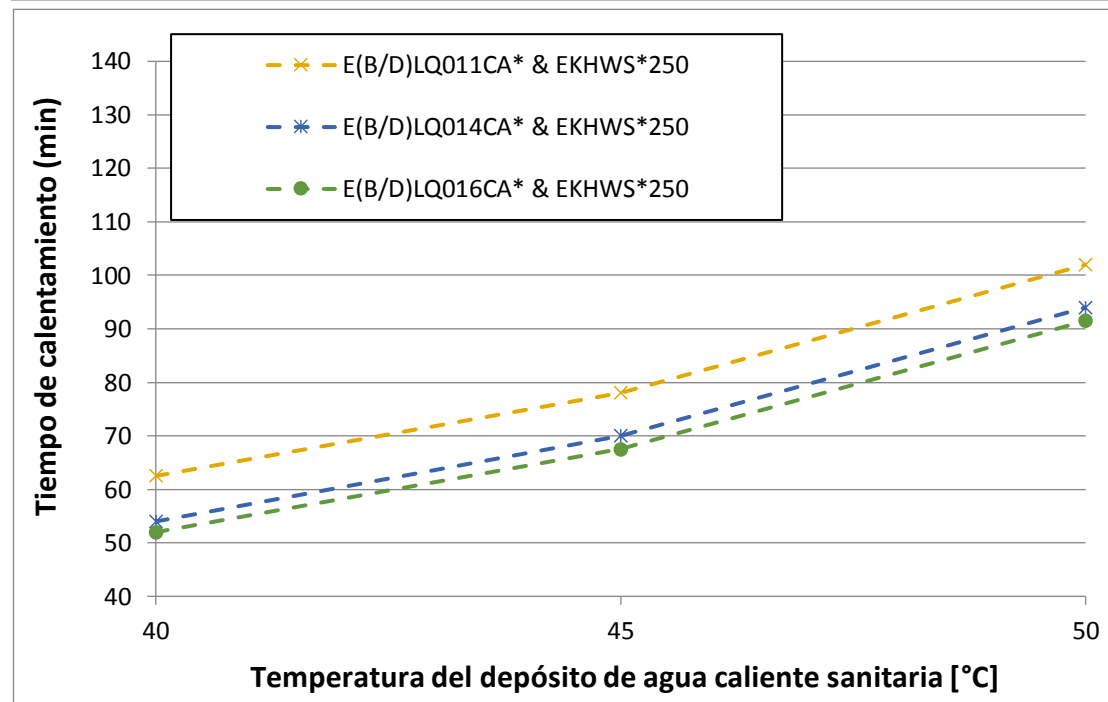
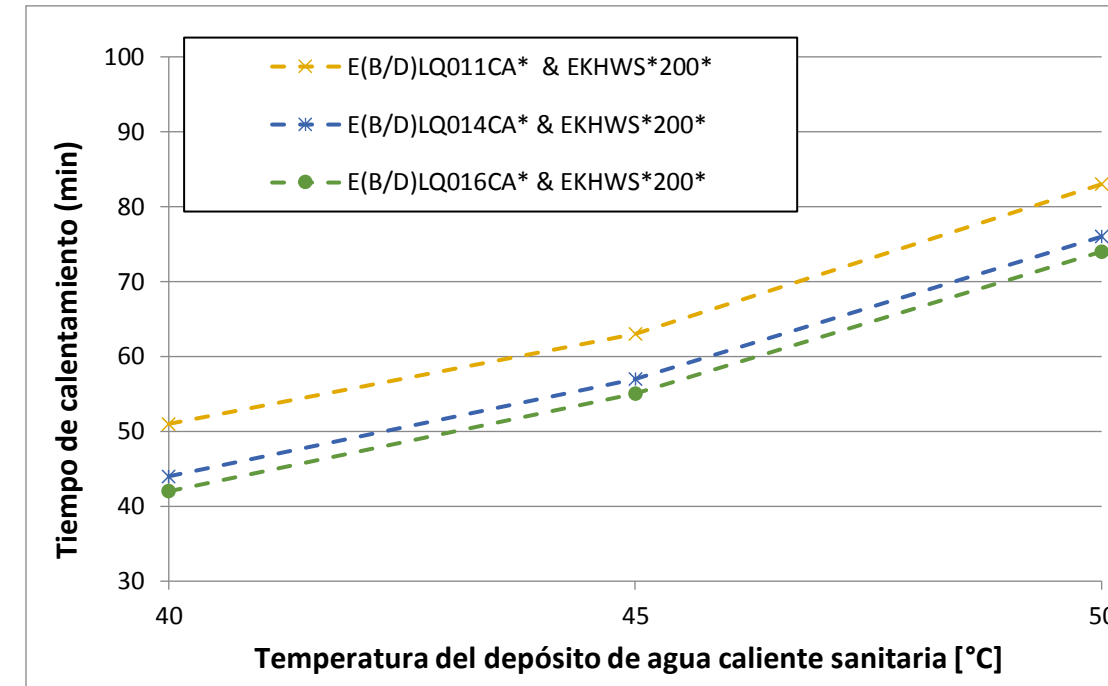


EBLQ011-016C3V3
 EBLQ011-016C3W1
 EBLQ011-016CV3
 EBLQ011-016CW1
 EDLQ011-016C3V3
 EDLQ011-016C3W1
 EDLQ011-016CV3
 EDLQ011-016CW1

Tiempos de calentamiento GQI (1)

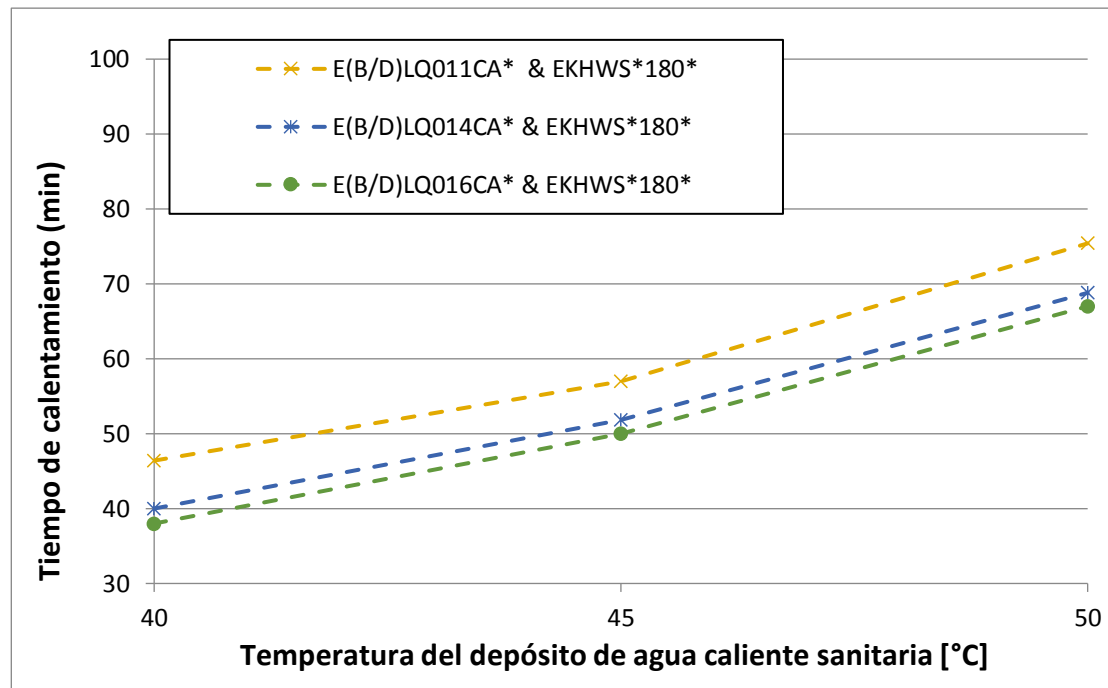

Notas

1. Time the heat pump (**heat pump only operation**) requires to heat up the domestic hot water tank from 10°C to the indicated temperature.
 Consulte el rango de funcionamiento para ver la temperatura máxima del depósito de agua caliente sanitaria durante el funcionamiento solo de la bomba de calor.