



Tiempos de calentamiento

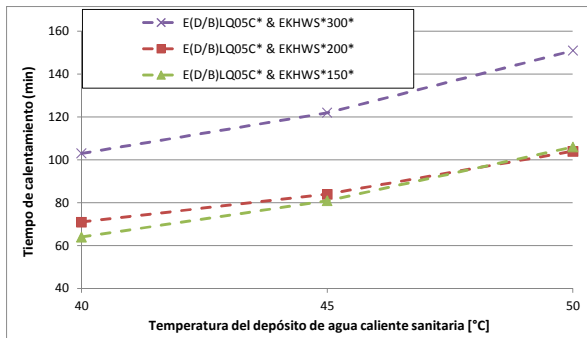

	Tiempo de calentamiento de depósito de agua caliente sanitaria hasta 45°C	
	E(D/B)LQ05C*	E(D/B)LQ07C*
EKHWS*150*	81	73
EKHWS*200*	84	68
EKHWS*300*	122	99

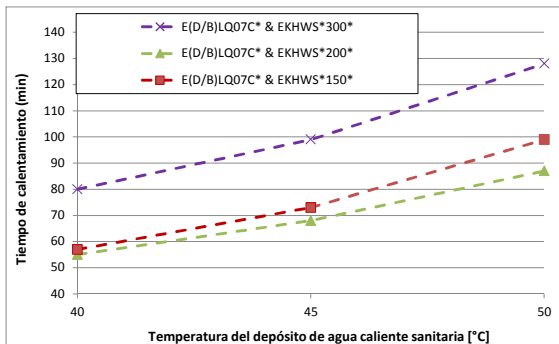

Pérdida de calor del depósito de agua caliente sanitaria

(1)

Depósito de agua caliente sanitaria	Pérdida de calor [kWh/24h]	
	150l	200l
EKHWS*	150l	1,55
	200l	1,77
	300l	2,19

Notas
(1) De acuerdo con EN12897.

Notas

1. Tiempo que la bomba de calor necesita para calentar el depósito de agua caliente sanitaria desde los 10°C hasta la temperatura indicada. Consulte el rango de funcionamiento para ver la temperatura máxima del depósito de agua caliente sanitaria durante el funcionamiento solo de la bomba de calor.