



EBLQ-CV3

*(D/B)LQ05CAV3

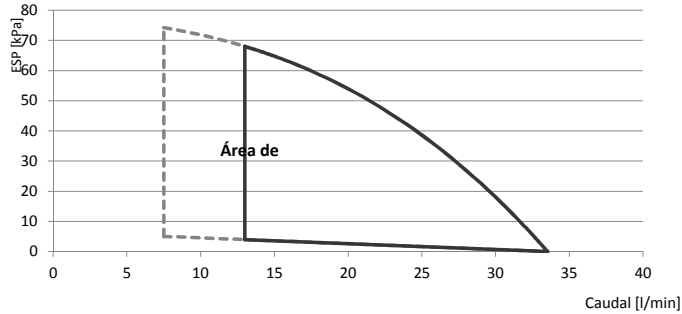

*(D/B)LQ07CAV3

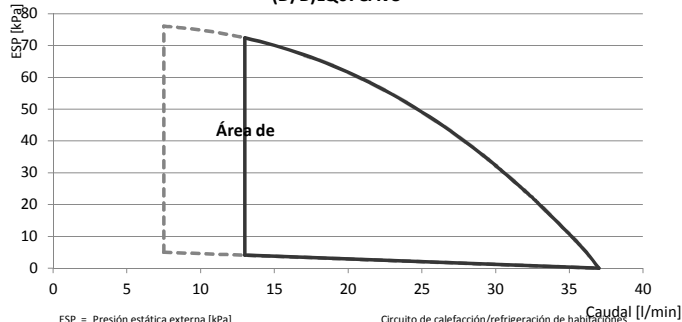

ESP = Presión estática externa [kPa]

Caudal = Caudal de agua/glicol a través de la unidad

Circuito de calefacción/refrigeración de habitaciones

Circuito de calefacción/refrigeración de habitaciones

Notas

1. El área de funcionamiento se amplía a los caudales inferiores solo si la unidad funciona únicamente con la bomba de calor y si la temperatura del caudal es lo bastante alta.
Este principio no se aplica a las operaciones de arranque, descongelado y funcionamiento de la resistencia de reserva, si hay una resistencia de reserva instalada.
Véanse las líneas de trazos.
2. El límite del rango de funcionamiento superior solo es válido si el caudal está formado por agua. Si se añade glicol al sistema, el límite es inferior.
3. Si se selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente.

Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.