



**Tiempos de calentamiento**

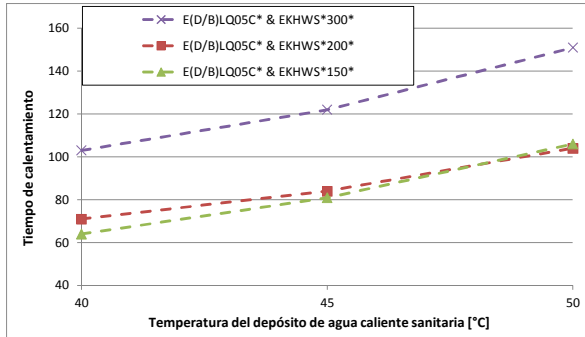

	Tiempo de calentamiento de depósito de agua caliente sanitaria hasta 45°C	
	E(D/B)LQ05C*	E(D/B)LQ07C*
EKHWS*150*	81	73
EKHWS*200*	84	68
EKHWS*300*	122	99

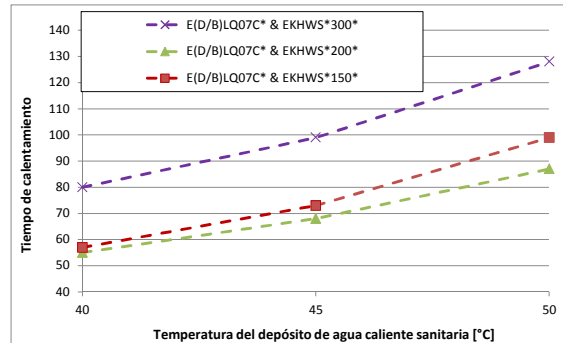

**Pérdida de calor del depósito de agua caliente sanitaria**

(1)

Depósito de agua caliente sanitaria	Pérdida de calor [kWh/24h]	
	150l	200l
EKHWS*	1,55	1,77
	2,00	2,19
	2,19	

Notas  
(1) De acuerdo con EN12897.

Notas

1. Tiempo que la bomba de calor necesita para calentar el depósito de agua caliente sanitaria desde los 10°C hasta la temperatura indicada. Consulte el rango de funcionamiento para ver la temperatura máxima del depósito de agua caliente sanitaria durante el funcionamiento solo de la bomba de calor.