EHB(H/X)-CB

Tiempos de calentamiento GQI (1)

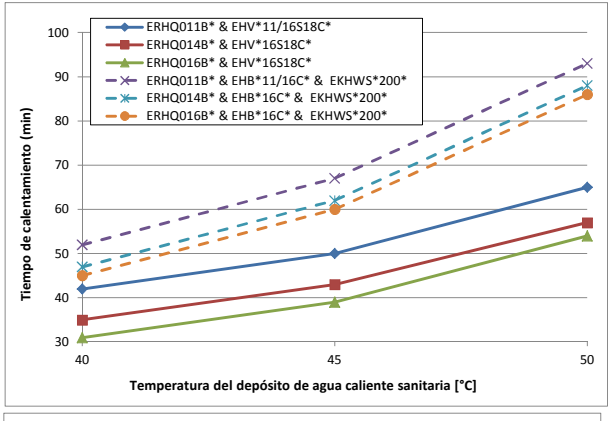

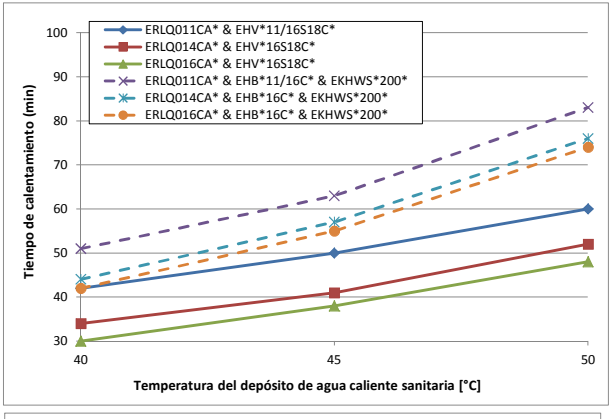

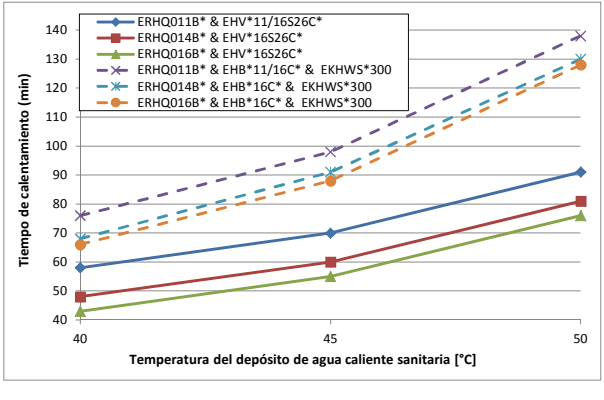

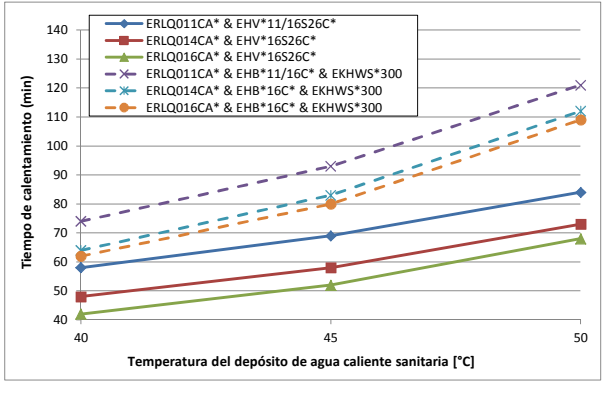

Tiempo de calentamiento de depósito de agua caliente sanitaria hasta 45°C	
	ERLQ016CA*
EHV*16S18C*	38
EHV*16S26C*	52
	ERLQ016CA* & EHB*16C*
EKHWS*150*	69
EKHWS*200*	55
EKHWS*300*	80

Notas

1. Tiempo que la unidad interior (funcionamiento solo con bomba de calor) necesita para calentar el depósito de agua caliente sanitaria desde los 10°C hasta la temperatura indicada.
   Consulte el rango de funcionamiento para ver la temperatura máxima del depósito de agua caliente sanitaria durante el funcionamiento solo de la bomba de calor.