


Tiempos de calentamiento

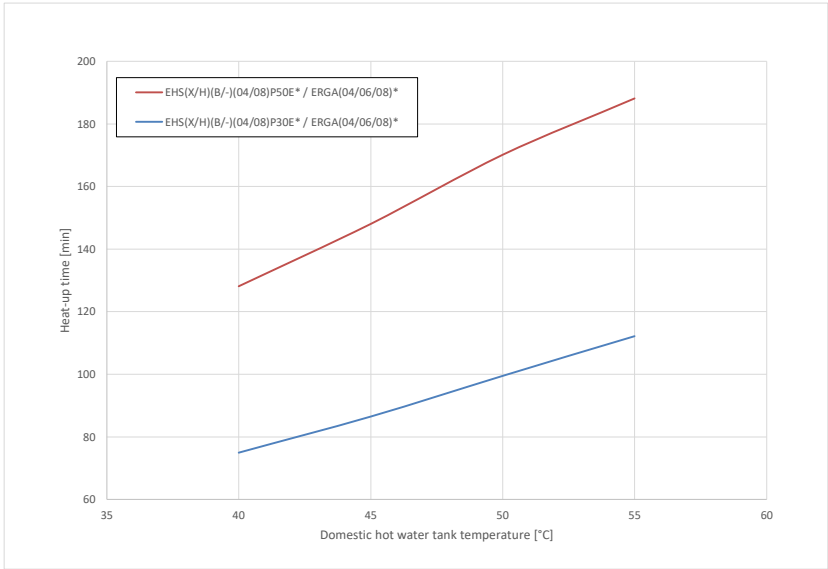

Nombre del modelo	Tiempo de calentamiento de depósito de agua caliente sanitaria hasta 45°C
EHS(X/H)(B/-)(04/08)P30E* / ERGA(04/06/08)*	-86- min.
EHS(X/H)(B/-)(04/08)P50E* / ERGA(04/06/08)*	-148- min.

Guía de selección del volumen del depósito de agua caliente sanitaria

Veq 40°C = cantidad de agua con una temperatura de 40°C que se puede suministrar cuando el depósito de agua caliente sanitaria se calienta hasta una temperatura determinada, y la temperatura del agua de entrada fría es de 10°C, el flujo de volumen de suministro = 10 l/min.

