


1 fases serie D/E
Clase 4-8 kW

Modo de calefacción de agua caliente sanitaria

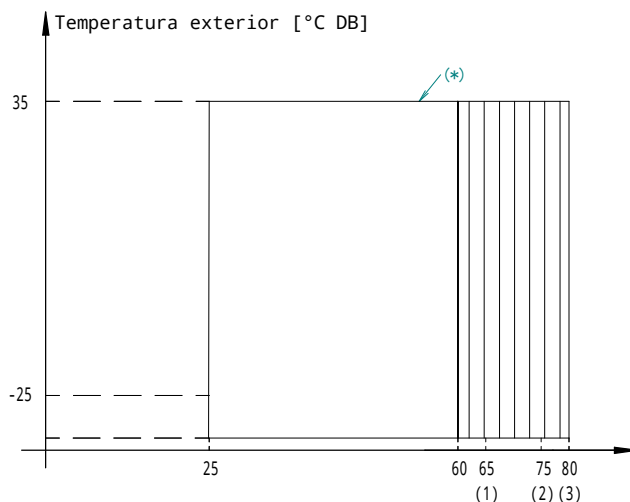

Temperatura del depósito de agua caliente sanitaria [°C]

Designación

▣ Solo utilización de resistencia de refuerzo (si el sistema dispone de una resistencia de refuerzo)

(1) Solo unidades interiores EHVH*S*CBV

(2) Combinación de unidades interiores EKHWS(P)1*DA* y EHB*D/E(A/F)V*

(3) Combinación de unidades interiores EKHWS(P)(2/3)*DA* y EHB*D/E(A/F)V*

(*)

Funcionamiento del sistema: el sistema consta de una unidad exterior y una unidad interior y, en función del sistema, una resistencia de refuerzo y/o una resistencia de reserva.

Observación

En el modo de suministro eléctrico restringido (solo EKH*) la unidad exterior, la resistencia de refuerzo y la resistencia de reserva solo pueden funcionar de forma independiente.

Si la temperatura exterior $\leq -20^{\circ}\text{C}$, la unidad exterior puede funcionar, pero posiblemente con una reducción de la capacidad.

Si la temperatura exterior $\leq -25^{\circ}\text{C}$, la unidad exterior se parará.

El funcionamiento de la unidad interior y de la resistencia de reserva continuará.