
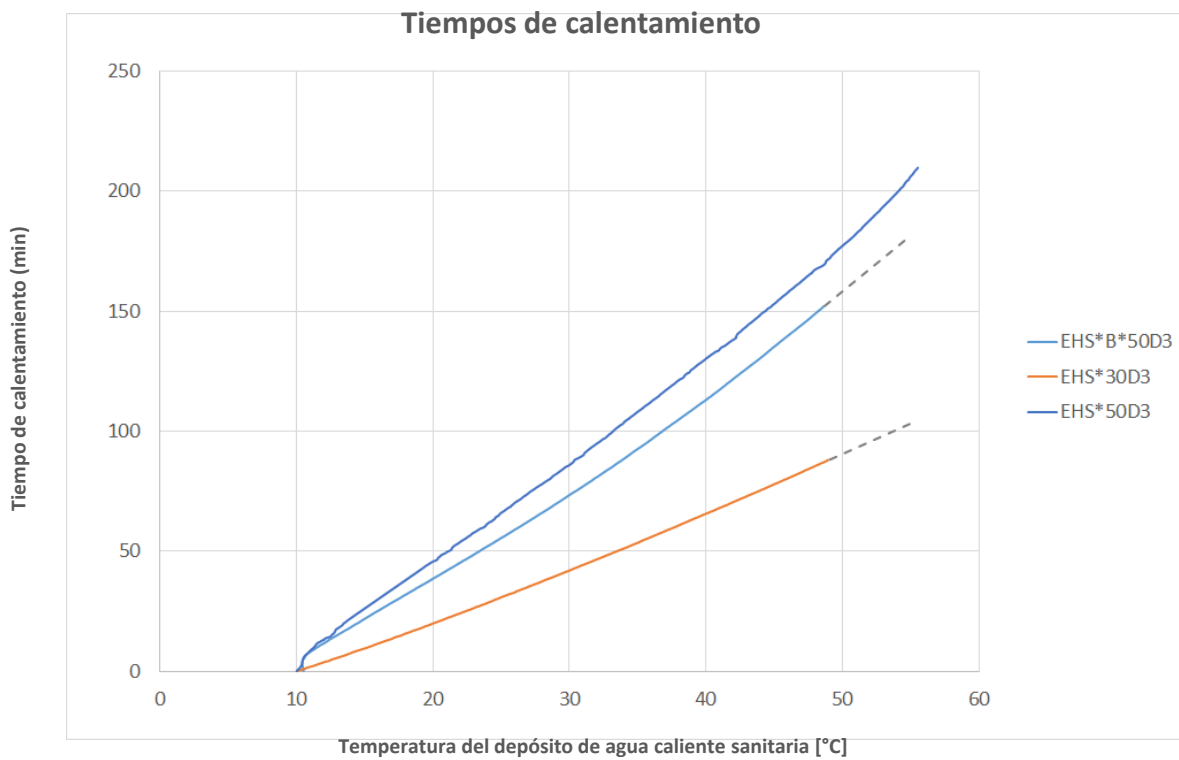


EHSB-D3
 ESHB-D3
 EHSX-D3
 EHSXB-D3

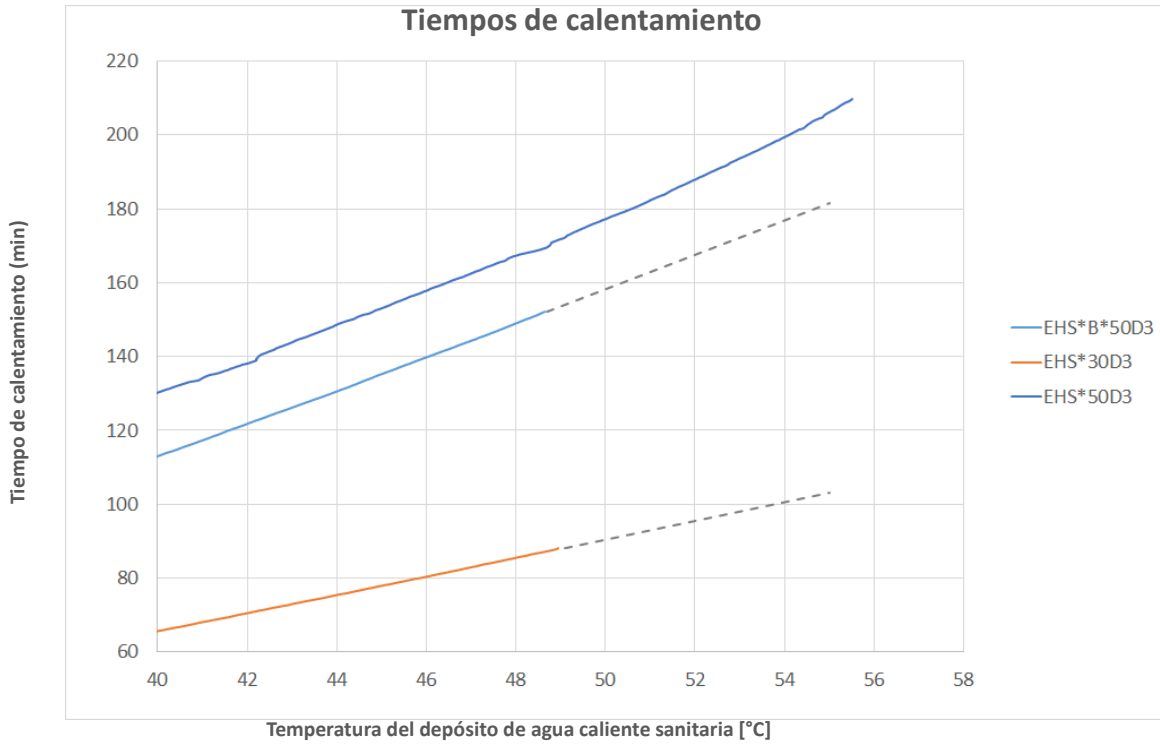

| Tiempo de calentamiento de depósito de agua caliente sanitaria hasta 45°C | |
|---|---------|
| EHS*P30D3 | 78 min |
| EHS*B*P50D3 | 135 min |
| EHS*50D3 | 153 min |