


EHVH-D6V(G)
 EHVH-D9W(G)
 EHVH-DV(G)
 EHVX-D3V(G)
 EHVX-D6V(G)
 EHVX-D9W(G)

Tiempos de calentamiento

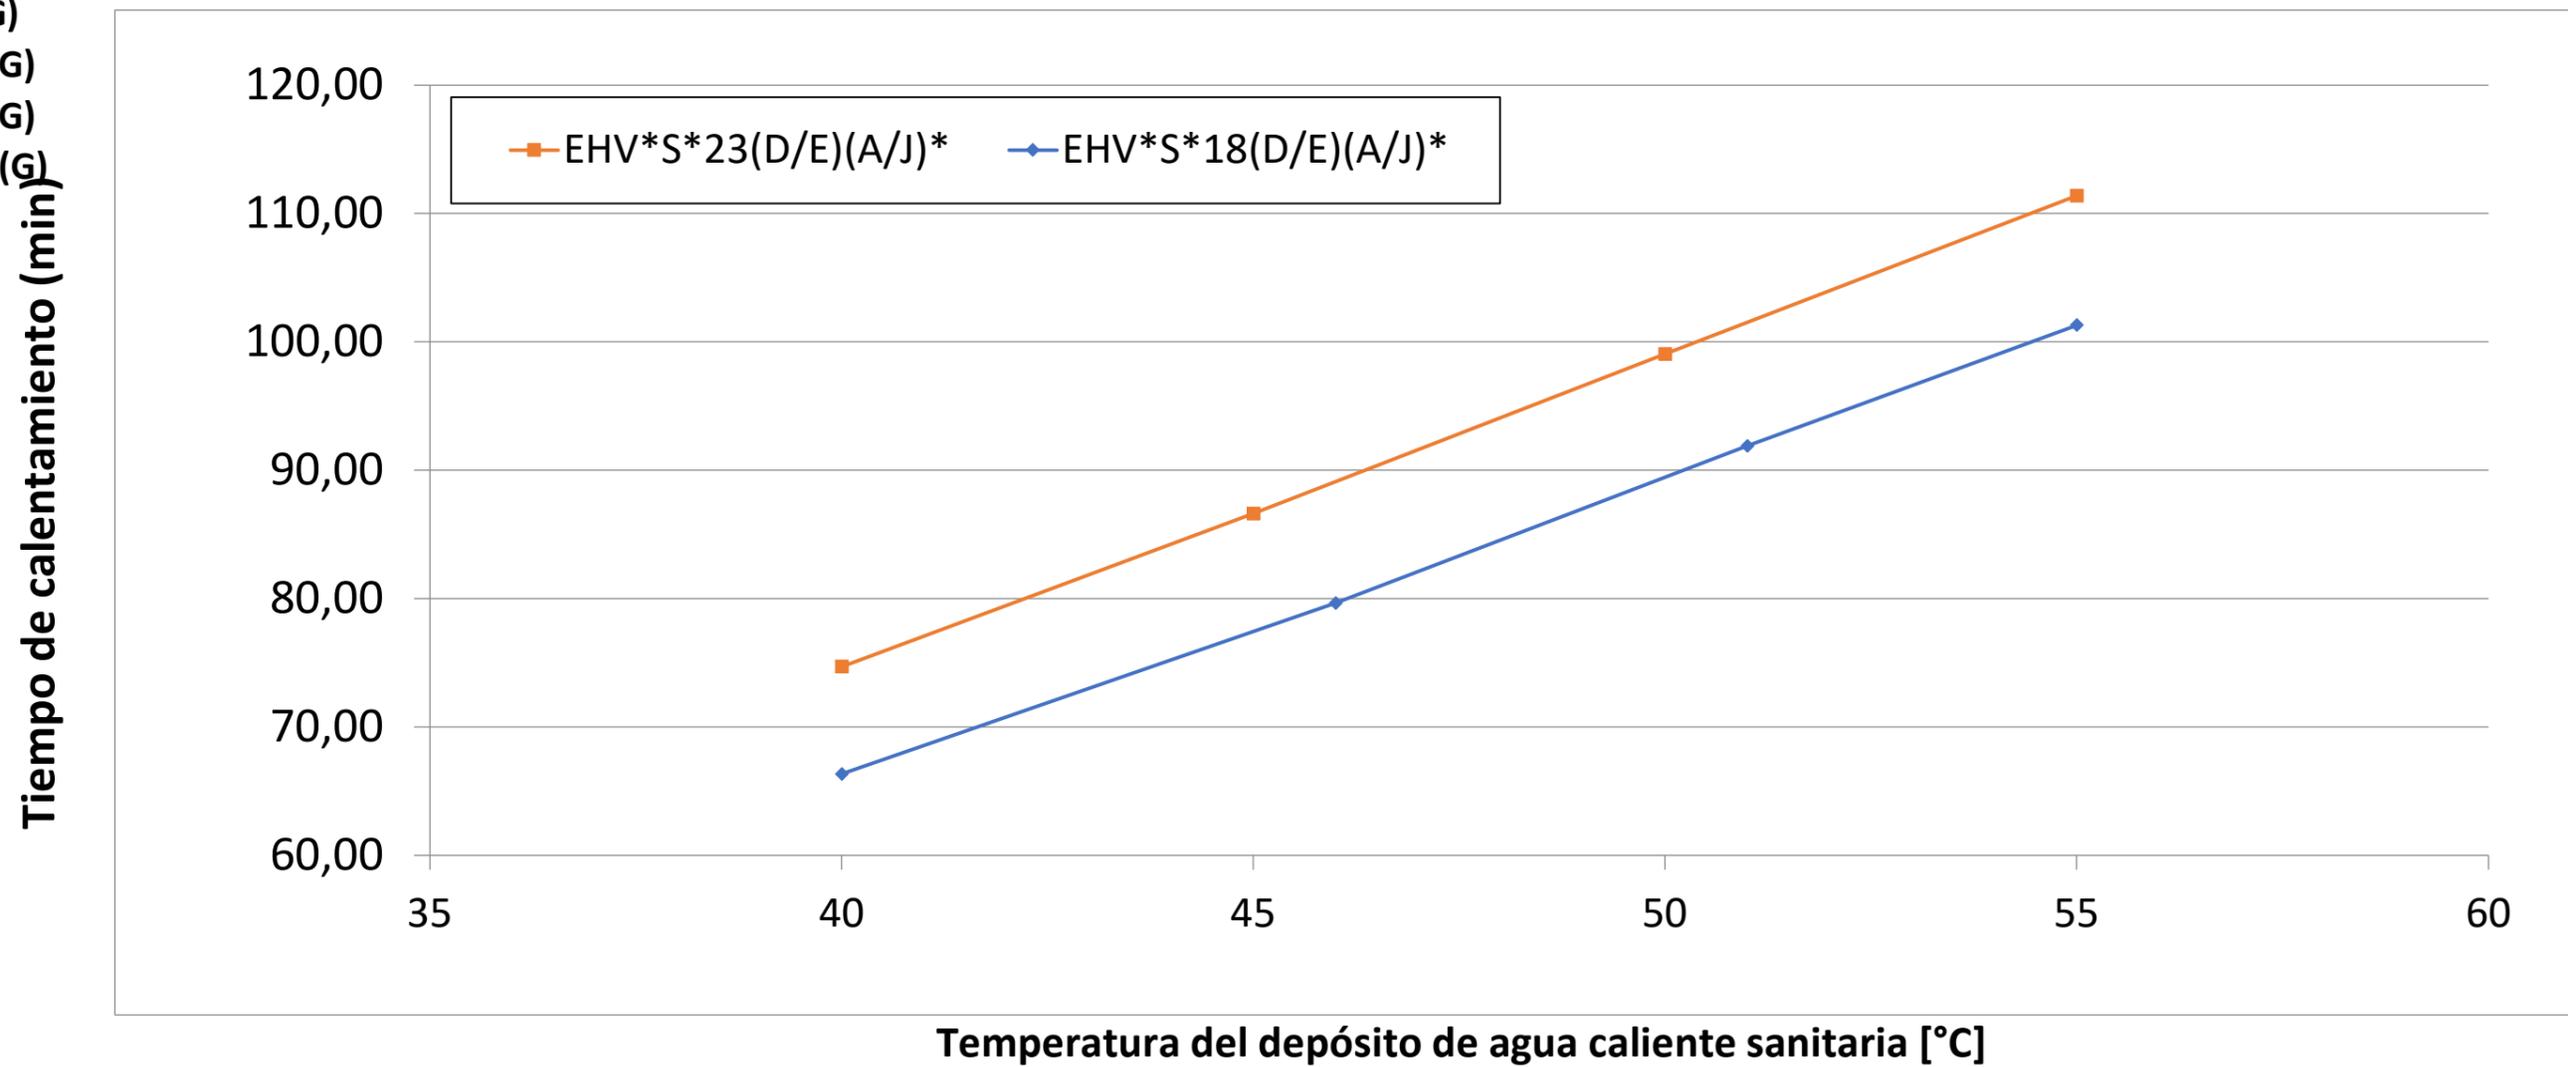

Tiempo de calentamiento de depósito de agua caliente sanitaria hasta 45°C	
EHV*04S*18(D/E)(A/J)*	79 min.
EHV*08S*23(D/E)(A/J)*	87 min.

Notas

1. Tiempo que la unidad interior (funcionamiento solo con bomba de calor) necesita para calentar el depósito de agua caliente sanitaria desde los 10°C hasta la temperatura indicada.
 Consulte el rango de funcionamiento para ver la temperatura máxima del depósito de agua caliente sanitaria durante el funcionamiento solo de la bomba de calor.