


EHVH--6V
EHVH--9W
EHVX--3V
EHVX--6V(G)
EHVX--9W
--†-- †
--†-- ‡

Guía de selección del volumen del depósito de agua caliente sanitaria

(1)

Ve_q 40°C = cantidad de agua con una temperatura de 40°C que se puede suministrar cuando el depósito de agua caliente sanitaria se calienta hasta una temperatura determinada con una temperatura de entrada de agua fría de 10°C.

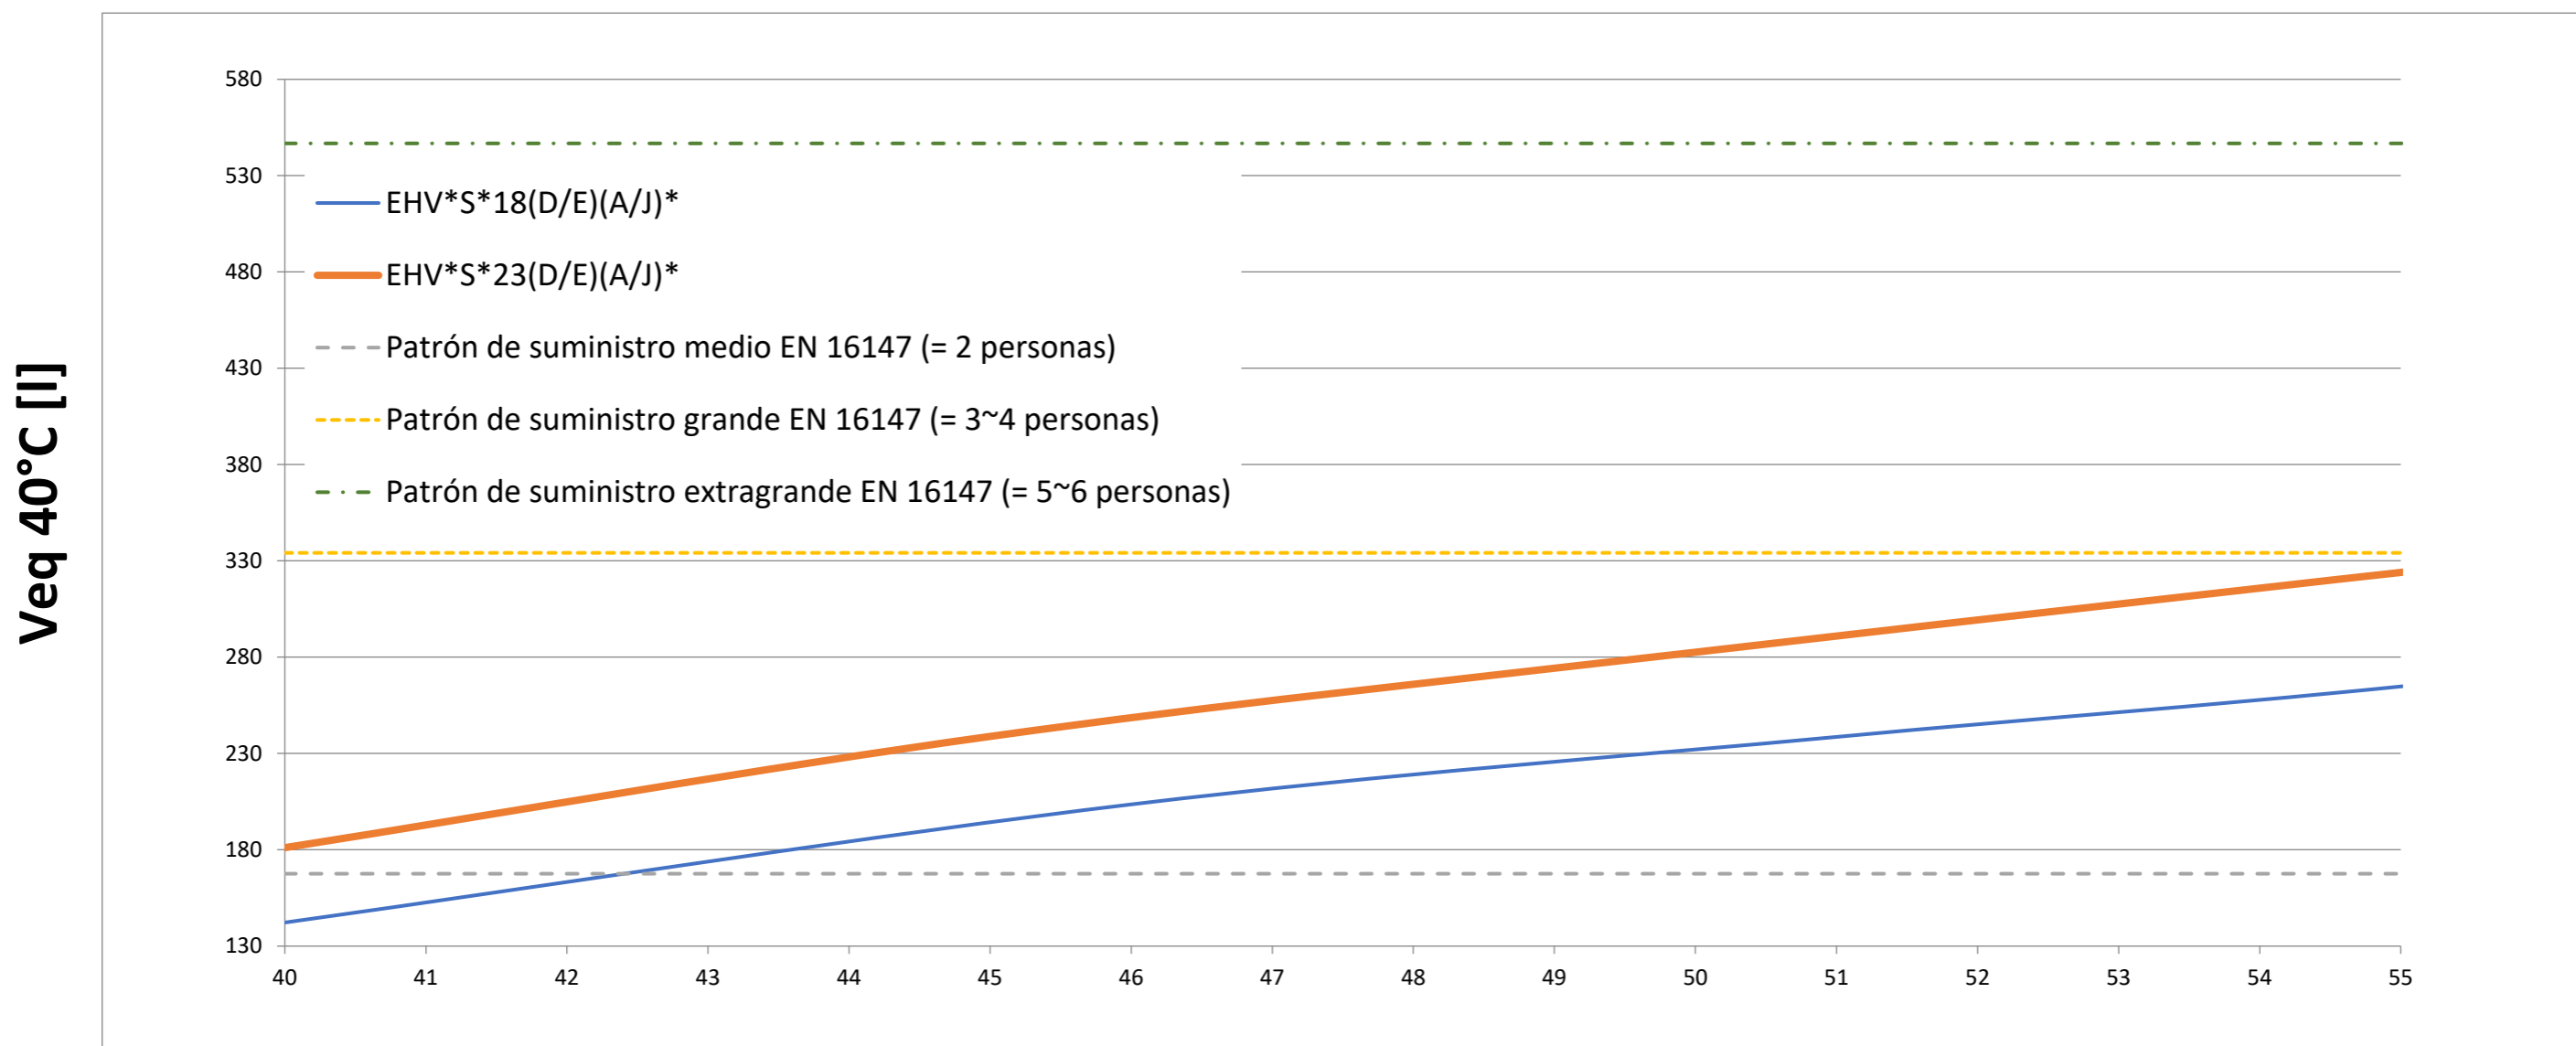

Si es necesaria una Ve_q de 40°C más alta, serán necesarios ciclos de calentamiento adicionales en 24 horas.

Consulte el manual de funcionamiento para obtener más información.

Notas

(1) De acuerdo con EN16147.