

COMPONENTE ESTÁNDAR

Alimentación eléctrica

① Sólo para la instalación de suministro eléctrico normal
suministro eléctrico de la unidad: 230 V + tierra 3 núcleos

① Solo para la instalación de suministro eléctrico a tarifa preferente
suministro eléctrico a tarifa preferente de la
unidad: 230 V + tierra 3 núcleos

suministro eléctrico a tarifa normal para la
unidad interior: 230 V 2 núcleos

SUMINISTRO EN LA OBRA

② Contacto de suministro
eléctrico a tarifa preferente
Solo para red inteligente de baja tensión
Contacto para red inteligente S10S

Componente opcional









② Solo para red inteligente de alta tensión
Contacto de red inteligente K1A

Relés de la red inteligente K1A

Relés de la red inteligente K2A










SUMINISTRO EN LA OBRA

③ Termostato de seguridad Q4L

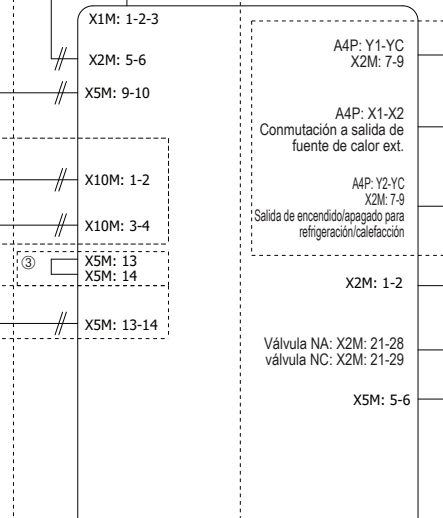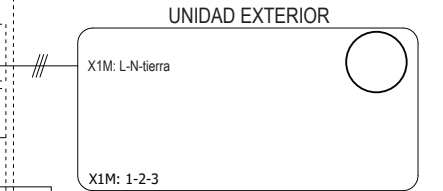

UNIDAD INTERIOR

SUMINISTRO EN LA OBRA

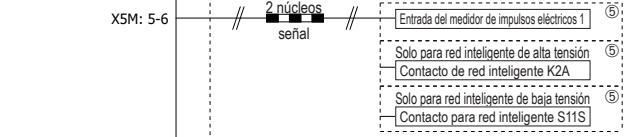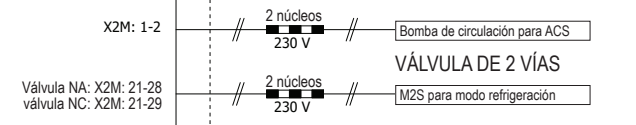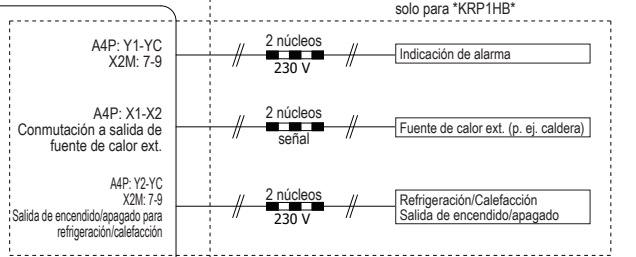

COMPONENTE OPCIONAL

TERMOSTATO AMBIENTE EXTERNO / CONVECTOR DE LA BOMBA DE CALOR (zona principal y/o adicional)

Sólo para "KRTETS":
R2T
Sensor externo
(suelo o ambiente)

NOTA

• En el caso del cable de señal: mantenga una distancia mínima de los cables de alimentación superior a 5 cm

Para obtener más información, consulte el cableado de la unidad