EHV(H/X)-CB

Tiempos de calentamiento GBS (1)

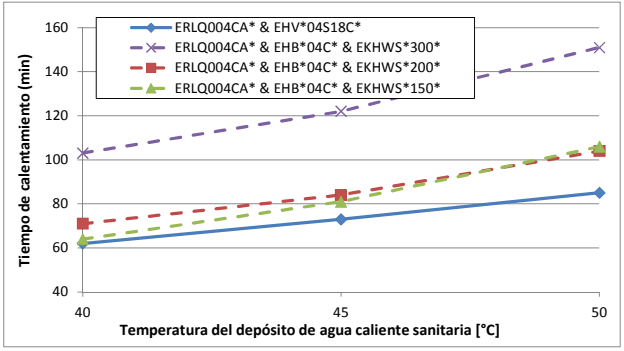

	Tiempo de calentamiento de depósito de agua caliente sanitaria hasta 45°C	
	ERLQ004CA*	ERLQ00(6/8)CA*
EHV*04S18C*	73	N/A
EHV*08S18C*	N/A	55
EHV*08S26C*	N/A	77
	ERLQ004CA* & EHB*04C*	ERLQ00(6/8)CA* & EHB*08C*
EKHWS*150*	81	73
EKHWS*200*	84	68
EKHWS*300*	122	99

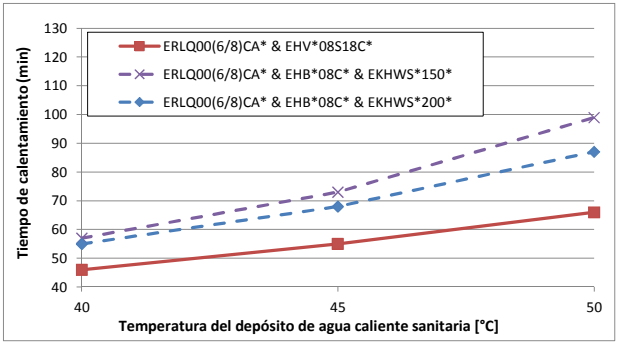

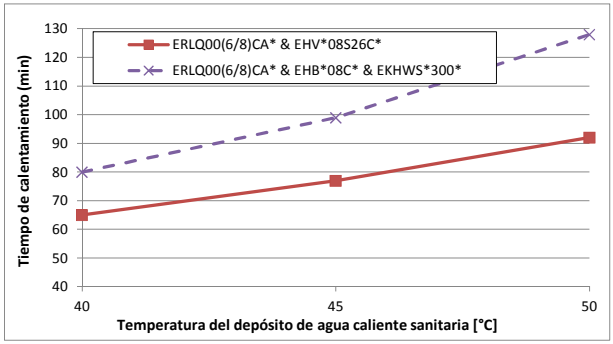

Notas

1. Tiempo que la unidad interior (funcionamiento solo con bomba de calor) necesita para calentar el depósito de agua caliente sanitaria desde los 10°C hasta la temperatura indicada.
   Consulte el rango de funcionamiento para ver la temperatura máxima del depósito de agua caliente sanitaria durante el funcionamiento solo de la bomba de calor.