EHV(H/X)-CB

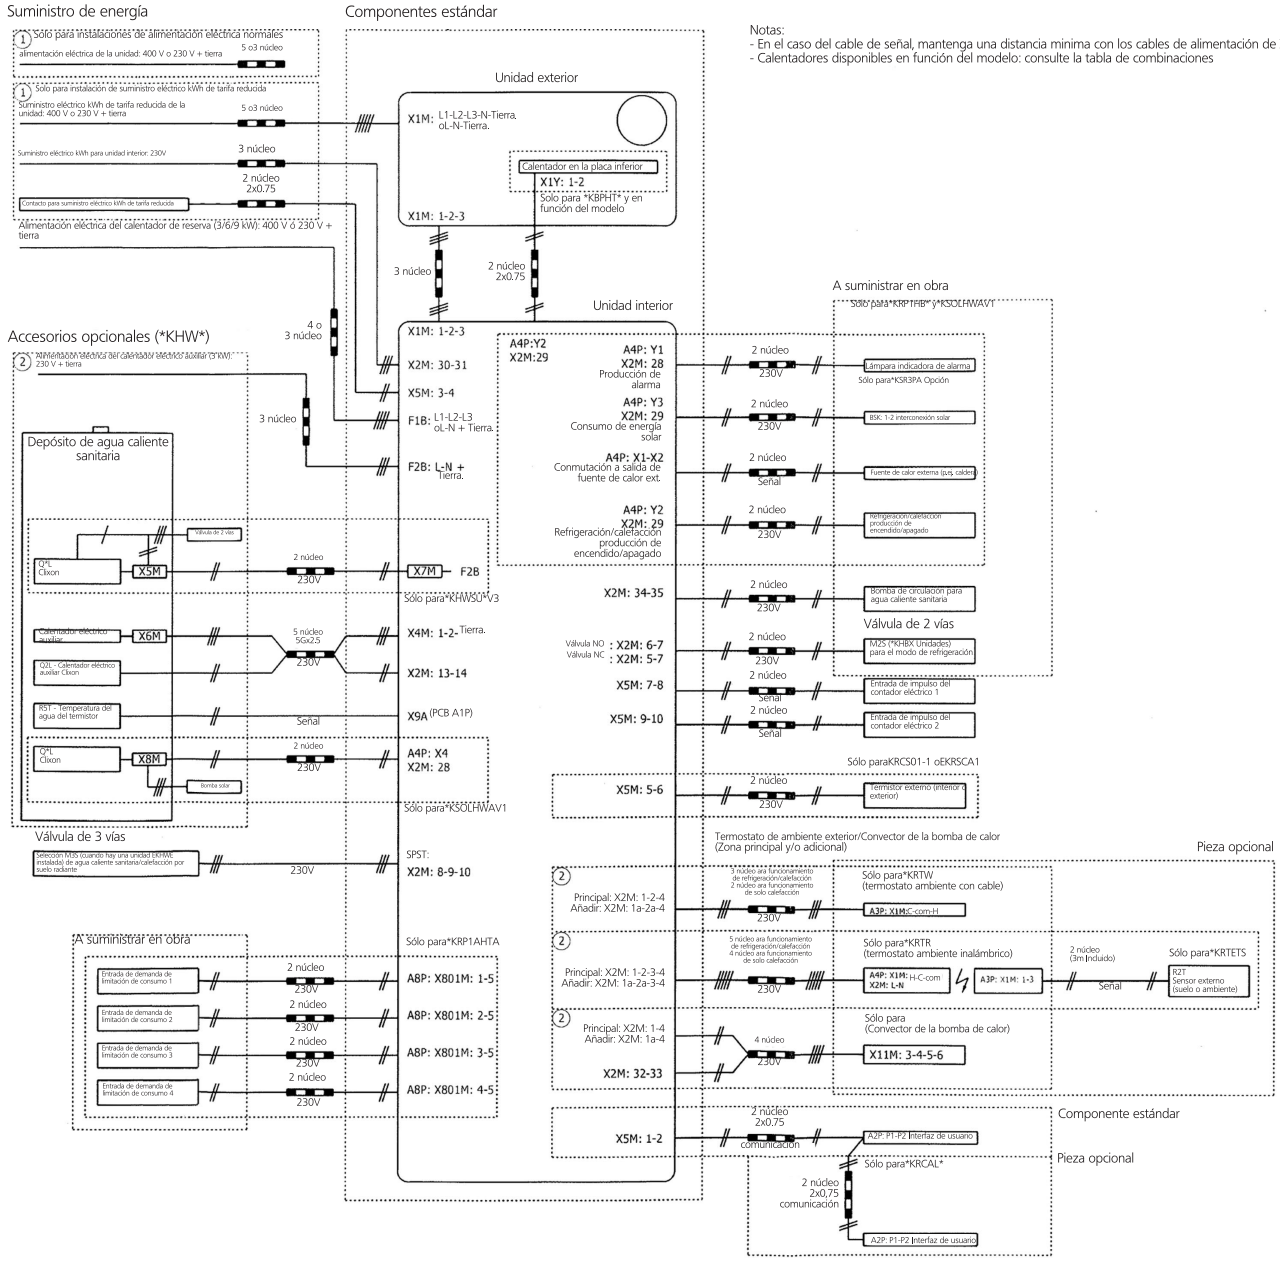
Suministro de energía
Componentes estándar
Notas:
- En el caso del cable de señal, mantenga una distancia mínima con los cables de alimentación de > 5 cm
- Calentadores disponibles en función del modelo: consulte la tabla de combinaciones
Unidad exterior
Unidad interior
A suministrar en obra
Accesorios opcionales (*KHW*)
Válvula de 3 vías
Válvula de 2 vías
Termostato de ambiente exterior/Convector de la bomba de calor (Zona principal y/o adicional)
Pieza opcional
Componente estándar
Sólo para instalaciones de alimentación eléctrica normales
Suministro eléctrico kWh de tarifa reducida de la unidad: 400 V o 230 V + tierra
Suministro eléctrico kWh para unidad interior: 230V
Contacto para suministro eléctrico kWh de tarifa reducida
Alimentación eléctrica del calentador de reserva (3/6/9 kW): 400 V ó 230 V + tierra
Depósito de agua caliente sanitaria
Calentador eléctrico auxiliar
Sólo para*KHWSU*V3
Sólo para*KSOLHWAV1
Sólo para*KRP1AHTA
Sólo para*KRTW (termostato ambiente con cable)
Sólo para*KRTR (termostato ambiente inalámbrico)
Sólo para*KRTETS
Sólo para (Convector de la bomba de calor)
Sólo para*KRCAL*
Sólo para*KSR3PA Opción
Sólo para*KRP1HB* y*KSOLHWAV1
Sólo paraKRCS01-1 oEKRSCA1
Lámpara indicadora de alarma
BSK: 1-2 interconexión solar
Fuente de calor externa (gas, caldera)
Refrigeración/calefacción producción de encendido/apagado
Bomba de circulación para agua caliente sanitaria
M2S (*KHBX Unidades) para el modo de refrigeración
Entrada de impulso del contador eléctrico 1
Entrada de impulso del contador eléctrico 2
Termistor externo (interior o exterior)
A2P: P1-P2 Interfaz de usuario
Entrada de demanda de limitación de consumo 1
Entrada de demanda de limitación de consumo 2
Entrada de demanda de limitación de consumo 3
Entrada de demanda de limitación de consumo 4
Válvula de 2 vías
Bomba solar
Calentador en la placa inferior
X1Y: 1-2
Sólo para *KBPHT* y en función del modelo
X1M: L1-L2-L3-N-Tierra, oL-N-Tierra.
X1M: 1-2-3
X2M: 30-31
X5M: 3-4
F1B: L1-L2-L3 oL-N + Tierra.
F2B: L-N + Tierra.
A4P:Y2 X2M:29
A4P: Y1 X2M: 28 Producción de alarma
A4P: Y3 X2M: 29 Consumo de energía solar
A4P: X1-X2 Conmutación a salida de fuente de calor ext.
A4P: Y2 X2M: 29 Refrigeración/calefacción producción de encendido/apagado
X2M: 34-35
Válvula NO : X2M: 6-7
Válvula NC : X2M: 5-7
X5M: 7-8
X5M: 9-10
X5M: 5-6
X5M: 1-2
X4M: 1-2- Tierra.
X2M: 13-14
X9A (PCB A1P)
A4P: X4 X2M: 28
SPST: X2M: 8-9-10
A8P: X801M: 1-5
A8P: X801M: 2-5
A8P: X801M: 3-5
A8P: X801M: 4-5
Principal: X2M: 1-2-4 Añadir: X2M: 1a-2a-4
Principal: X2M: 1-2-3-4 Añadir: X2M: 1a-2a-3-4
Principal: X2M: 1-4 Añadir: X2M: 1a-4
X2M: 32-33
A3P: X1M: C-com-H
A4P: X1M: H-C-com X2M: L-N
A3P: X1M: 1-3
X11M: 3-4-5-6
Señal
2 núcleo 2x0.75
3 núcleo
4 o 3 núcleo
5 o3 núcleo
5 núcleo 5Gx2,5
2 núcleo 2x0,75 comunicación
230V
Señal
4D090420