

Tiempos de calentamiento GBS (1)

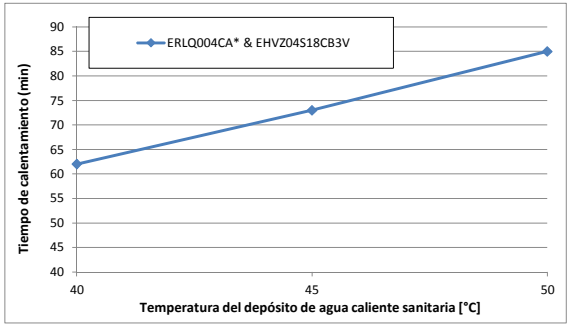

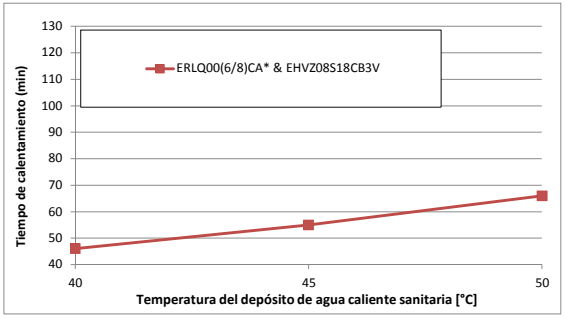

	Tiempo de calentamiento de depósito de agua caliente sanitaria hasta 45°C	
	ERLQ004CA*	ERLQ00(6/8)CA*
EHVZ04S18CB3V	73	N/A
EHVZ08S18CB3V	N/A	55

Notas

1. Tiempo que la unidad interior (funcionamiento solo con bomba de calor) necesita para calentar el depósito de agua caliente sanitaria desde los 10°C hasta la temperatura indicada. Consulte el rango de funcionamiento para ver la temperatura máxima del depósito de agua caliente sanitaria durante el funcionamiento solo de la bomba de calor.