

Tiempos de calentamiento GQI (1)

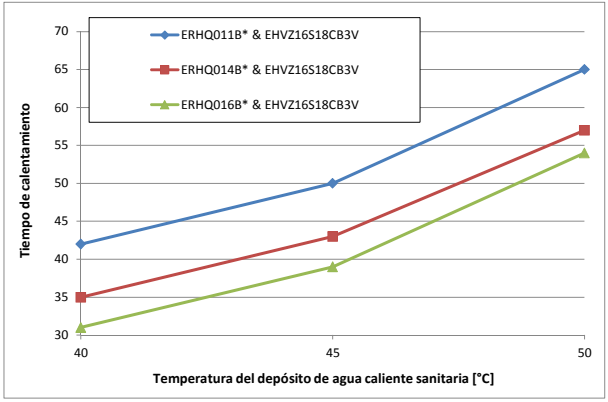

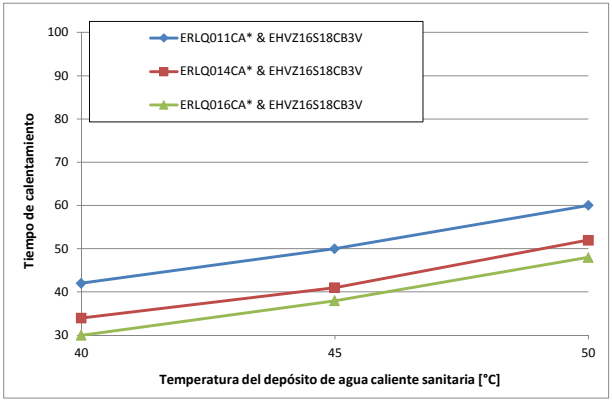

Tiempo de calentamiento de depósito de agua caliente sanitaria hasta 45°C	
	ERLQ016CA*
EHVZ16S18CB3V	38

Notas

1. Tiempo que la unidad interior (funcionamiento solo con bomba de calor) necesita para calentar el depósito de agua caliente sanitaria desde los 10°C hasta la temperatura indicada.
   Consulte el rango de funcionamiento para ver la temperatura máxima del depósito de agua caliente sanitaria durante el funcionamiento solo de la bomba de calor.