
Guía de selección del volumen del depósito de agua caliente sanitaria

(1)

Veq 40°C = cantidad de agua con una temperatura de 40°C que se puede suministrar cuando el depósito de agua caliente sanitaria se calienta hasta una temperatura determinada con una temperatura de entrada de agua fría de 10°C.

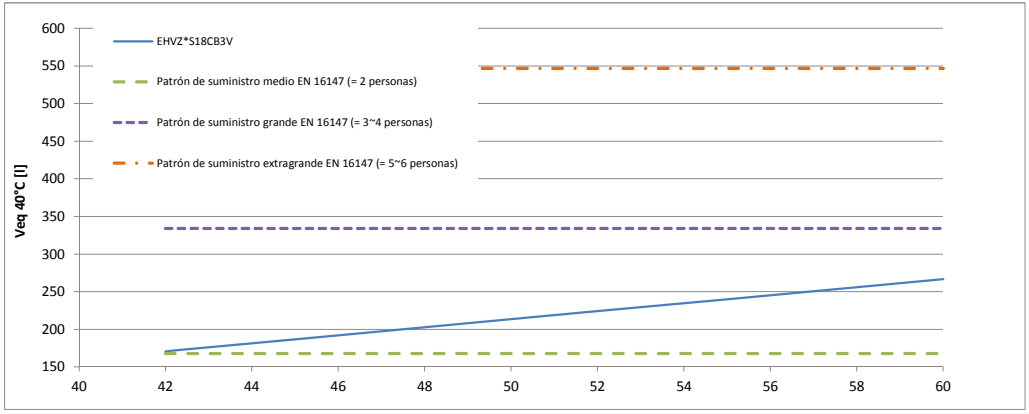

Si es necesaria una Veq de 40°C más alta, serán necesarios ciclos de calentamiento adicionales en 24 horas.

Consulte el manual de funcionamiento para obtener más información.

Pérdida de calor del depósito de agua caliente sanitaria

(2)

Depósito de agua caliente sanitaria	Pérdida de calor [kWh/24h]	
EHVZ*	180 l	1,38

Notas
(1) De acuerdo con EN16147.
(2) De acuerdo con EN12897.