
La zona adicional es la zona de temperatura con la temperatura más alta.

La zona principal es la zona de temperatura con la temperatura más baja.

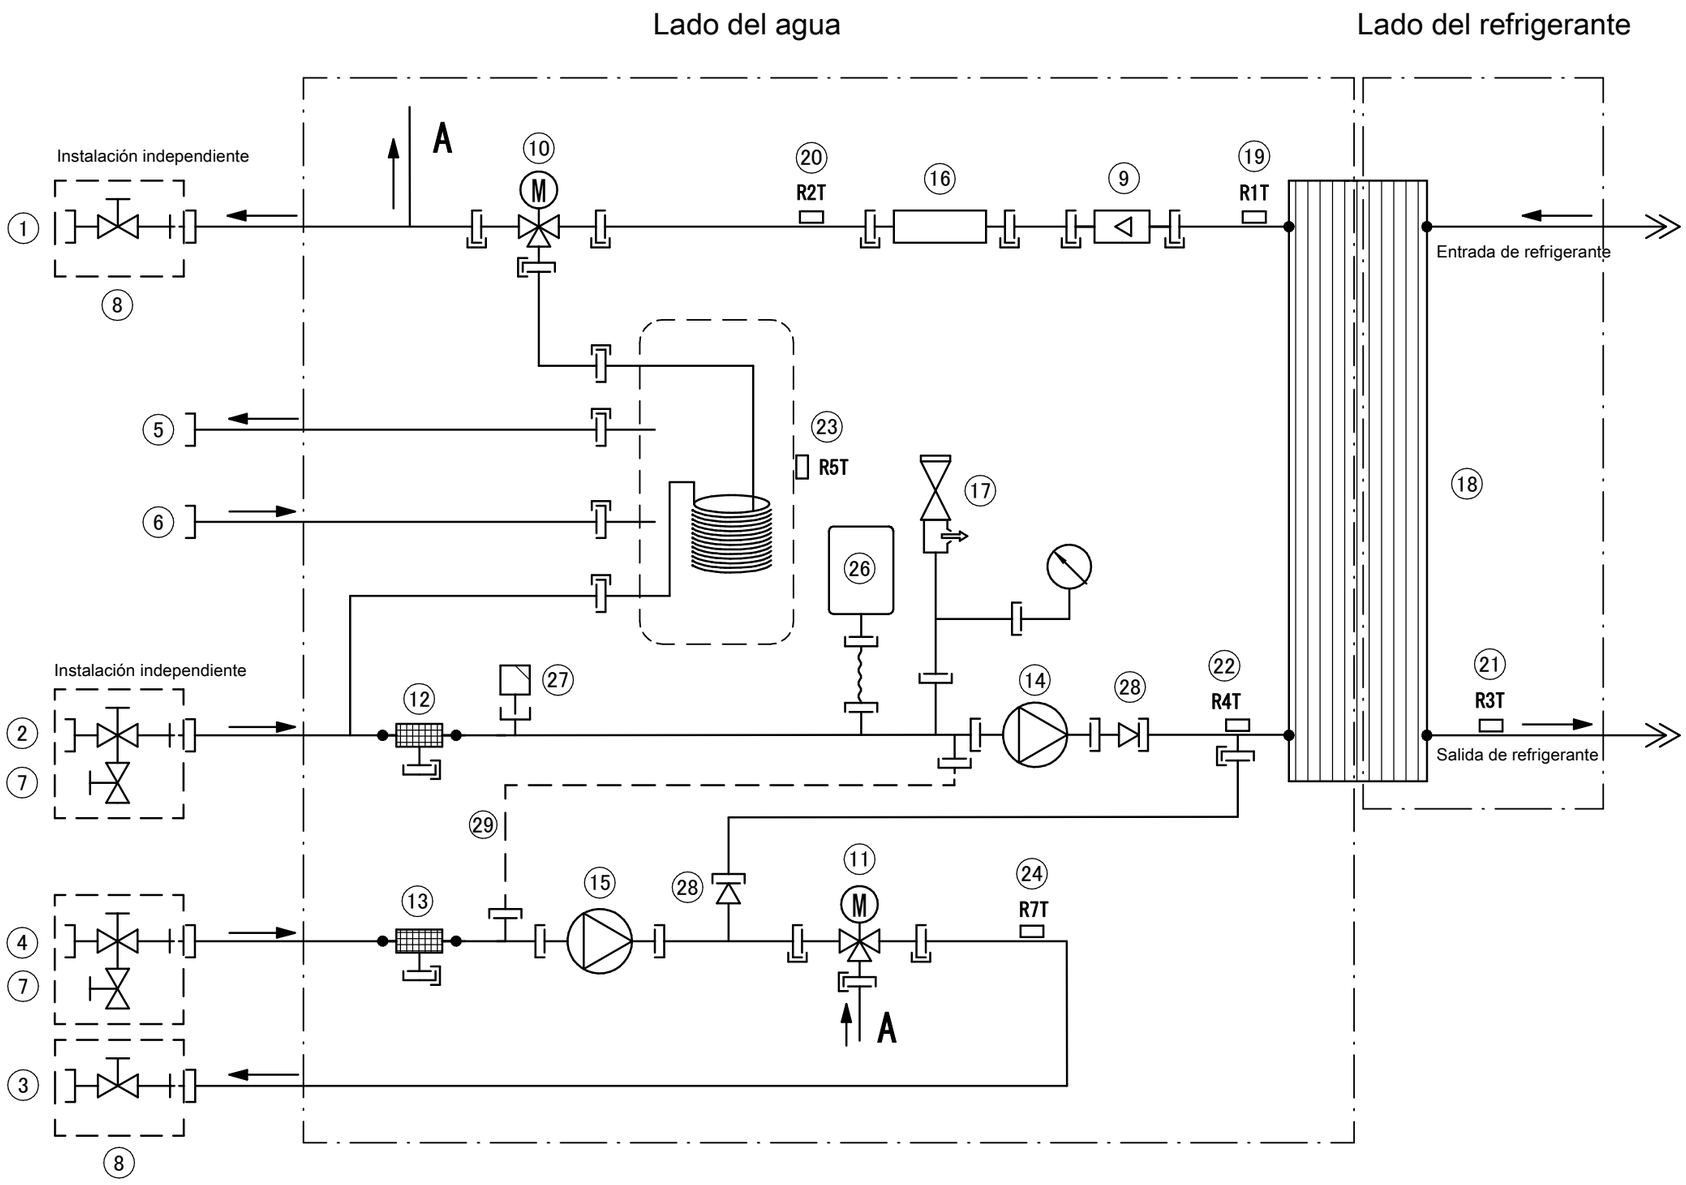

1. Calefacción de habitaciones - SALIDA de agua (zona adicional/directa)
2. Calefacción de habitaciones - ENTRADA de agua (zona adicional/directa)
3. Calefacción de habitaciones - SALIDA de agua (zona principal/combinada)
4. Calefacción de habitaciones - ENTRADA de agua (zona principal/combinada)
5. Agua caliente sanitaria: salida de agua caliente
6. Agua caliente sanitaria: entrada de agua fría
7. Válvula de aislamiento con válvula de drenaje/llenado
8. Válvula de aislamiento
9. Sensor de caudal
10. Válvula de tres vías (calefacción de habitaciones/agua caliente sanitaria)
11. Válvula de tres vías (válvula de mezcla para la zona principal/combinada)
12. Filtro de agua (zona adicional/directa)
13. Filtro de agua (zona principal/combinada)
14. Bomba (zona adicional/directa)
15. Bomba (zona principal/combinada)
16. Resistencia de reserva
17. Válvula de seguridad
18. Intercambiador de calor de placas
19. R1T - Termistor del intercambiador de calor del agua de salida
20. R2T - Termistor de la resistencia de reserva del agua de salida
21. R3T - Termistor (intercambiador de calor, tubo de líquido)
22. R4T - Termistor de agua de entrada
23. R5T - Termistor del depósito
24. R7T - Termistor de salida de agua (zona principal/combinada)
26. Recipiente de expansión
27. Purga de aire
28. Válvula de retención
29. Tubo capilar :------

Conexión roscada	Conexión soldada
Acoplamiento rápido	Conexión abocardada