

EHVZ16CB

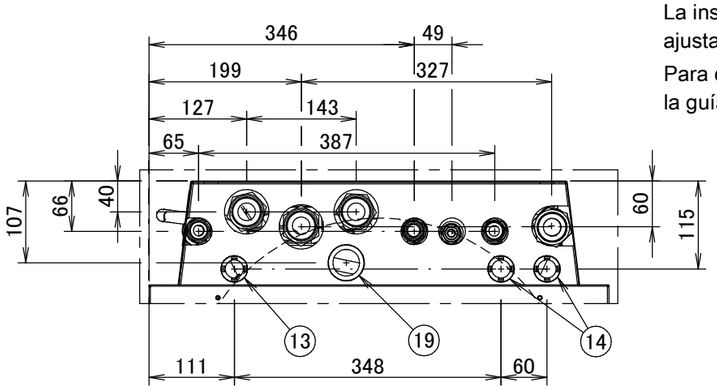



DETAIL A

La instalación en la obra típica debe ajustarse a las normativas en vigor.

Para consultar ejemplos, consulte la guía de referencia del instalador.

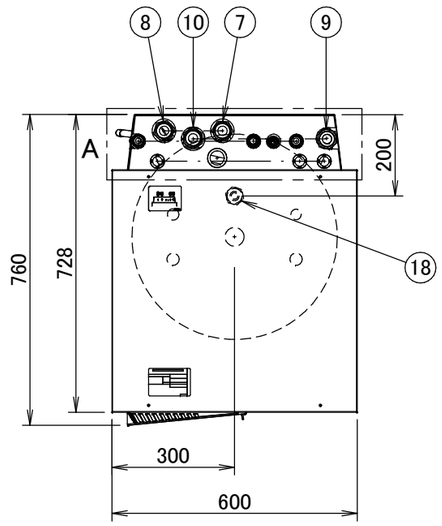

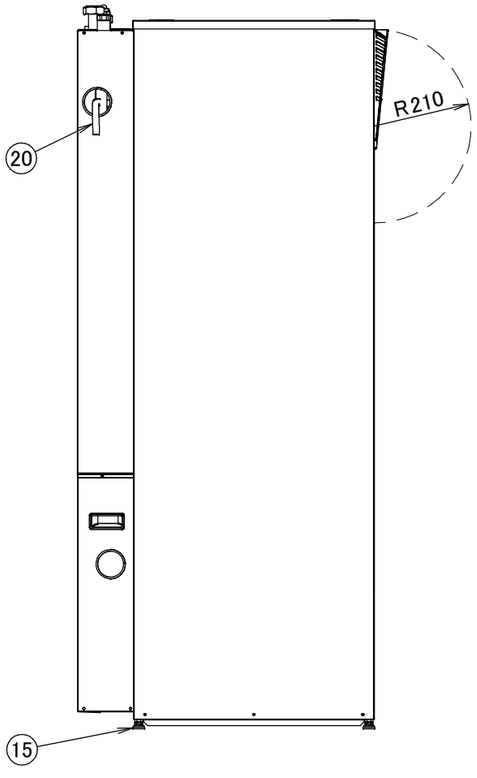


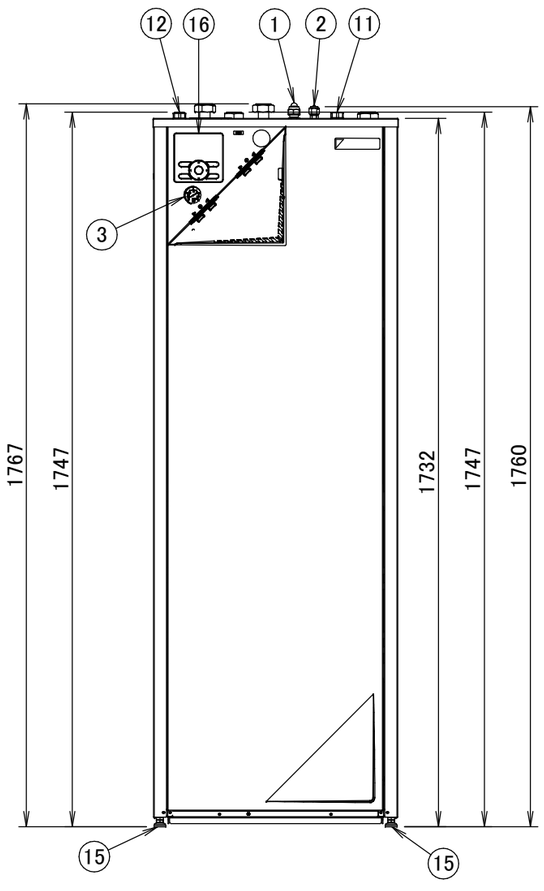

1. Conexión de la tubería de gas Ø 15.9 abocardada
2. Conexión de la tubería de líquido Ø 6.35 abocardada
3. Manómetro
4. Válvula de seguridad
5. Circuito de agua de la válvula de drenaje
6. Purga de aire
7. Conexión de ENTRADA de agua (zona principal/combinada) 1-1/4" BSP (hembra)
8. Conexión de SALIDA de agua (zona adicional/combinada) 1-1/4" BSP (hembra)
9. Conexión de ENTRADA de agua (zona adicional/directa) 1-1/4" BSP (hembra)
10. Conexión de SALIDA de agua (zona adicional/directa) 1-1/4" BSP (hembra)
11. Agua caliente sanitaria: entrada de agua fría 3/4" F BSP
12. Agua caliente sanitaria: salida de agua caliente 3/4" F BSP
13. Admisión del cableado de control Ø24mm
14. Admisión del cableado de alimentación Ø24mm
15. Pies niveladores
16. Interfaz de usuario
    Kit opcional
17. Circuito de depósito de agua caliente sanitaria de válvula de drenaje
18. Conexión de recirculación G 1/2" (hembra)
19. Orificio para tubería de recirculación o cableado opcional Ø35mm
20. Salida de drenaje (unidad + válvula de seguridad)
21. Recipiente de expansión
22. Válvula de tres vías (calefacción de habitaciones/agua caliente sanitaria)
23. Válvula de tres vías (válvula de mezcla para la zona principal/combinada)
24. Filtro de agua (zona adicional/directa)
25. Filtro de agua (zona principal/combinada)
26. Bomba (zona adicional/directa)
27. Bomba (zona principal/combinada)
28. Válvula de aislamiento
29. Válvula de aislamiento con válvula de llenado (accesorio incluido)

La zona adicional es la zona de temperatura con la temperatura más alta.

La zona principal es la zona de temperatura con la temperatura más baja.

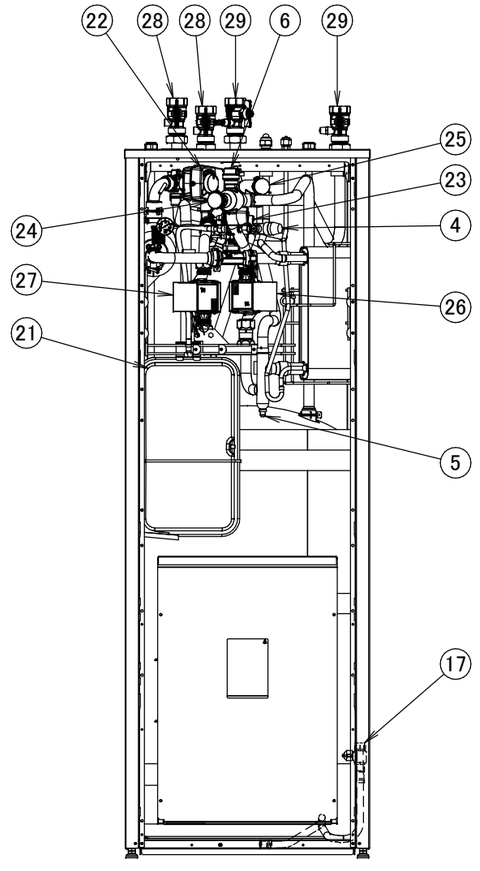

Tornillos que se utilizan en esta unidad:

