EKHVMYD-AB

Diagrama de conexiones eléctricas del sistema Altherma

Para más detalles, consulte el diagrama de cableado de la unidad.

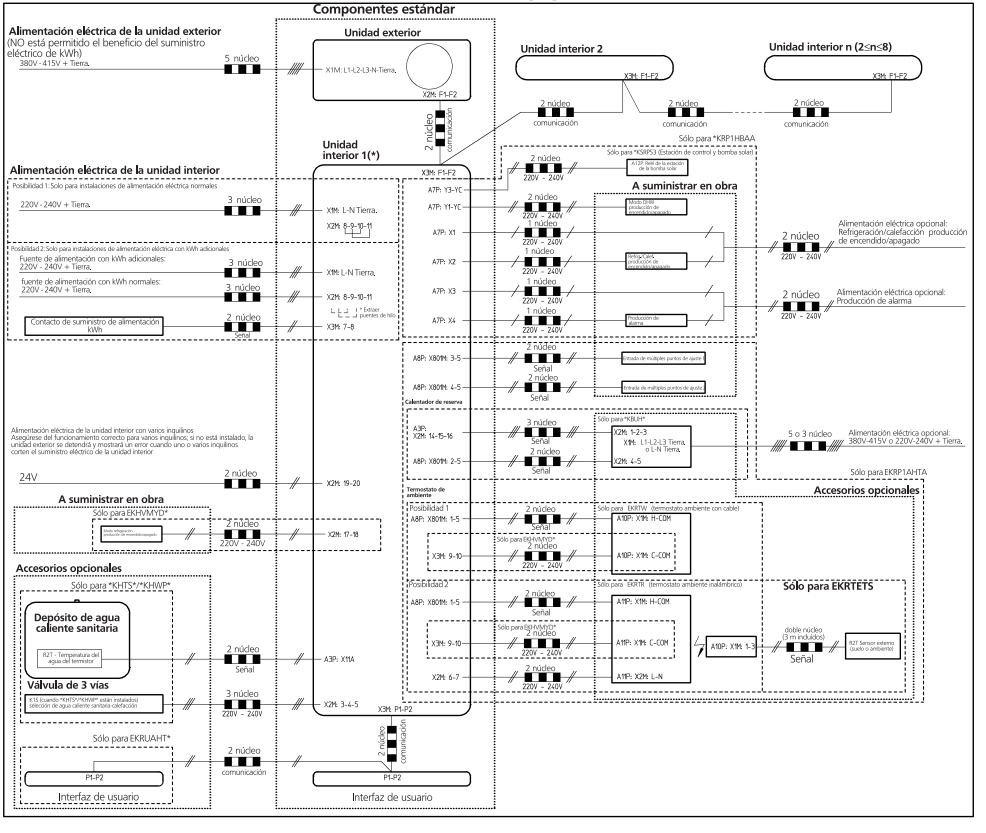

Notas:

1. En caso de cable de señal o comunicaciones. Mantenga la distancia mínima a los cables de alimentación > 25 mm
2. En este ejemplo la unidad 1 es de la clase 50 o 80. En caso de que la unidad 1 sea de las clases 011/014/016, consulte el diagrama de conexiones de la unidad.

3TW59919-4C