
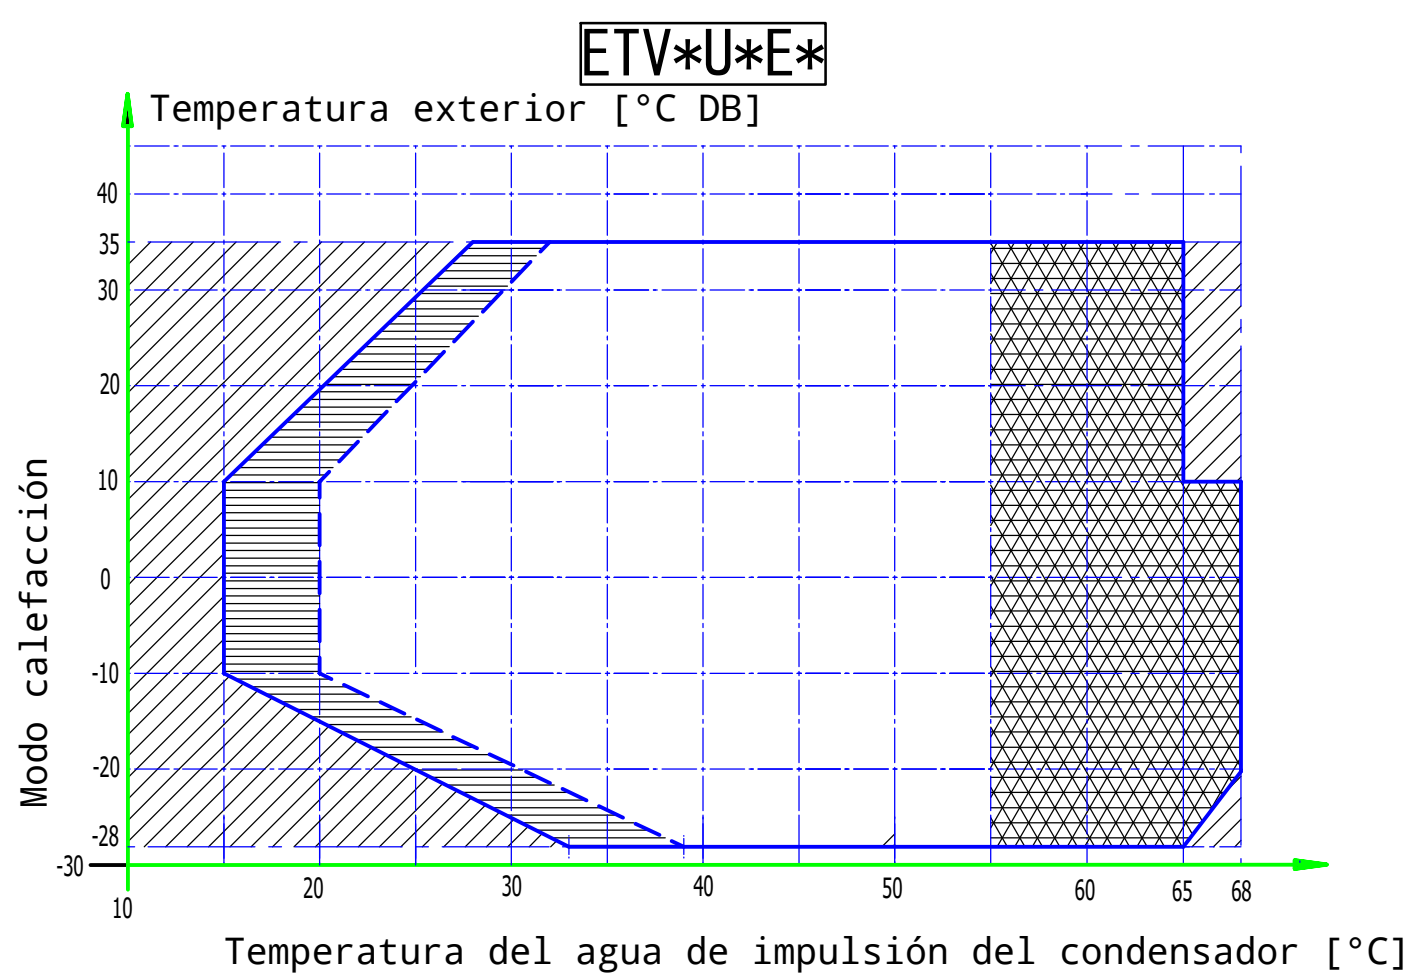
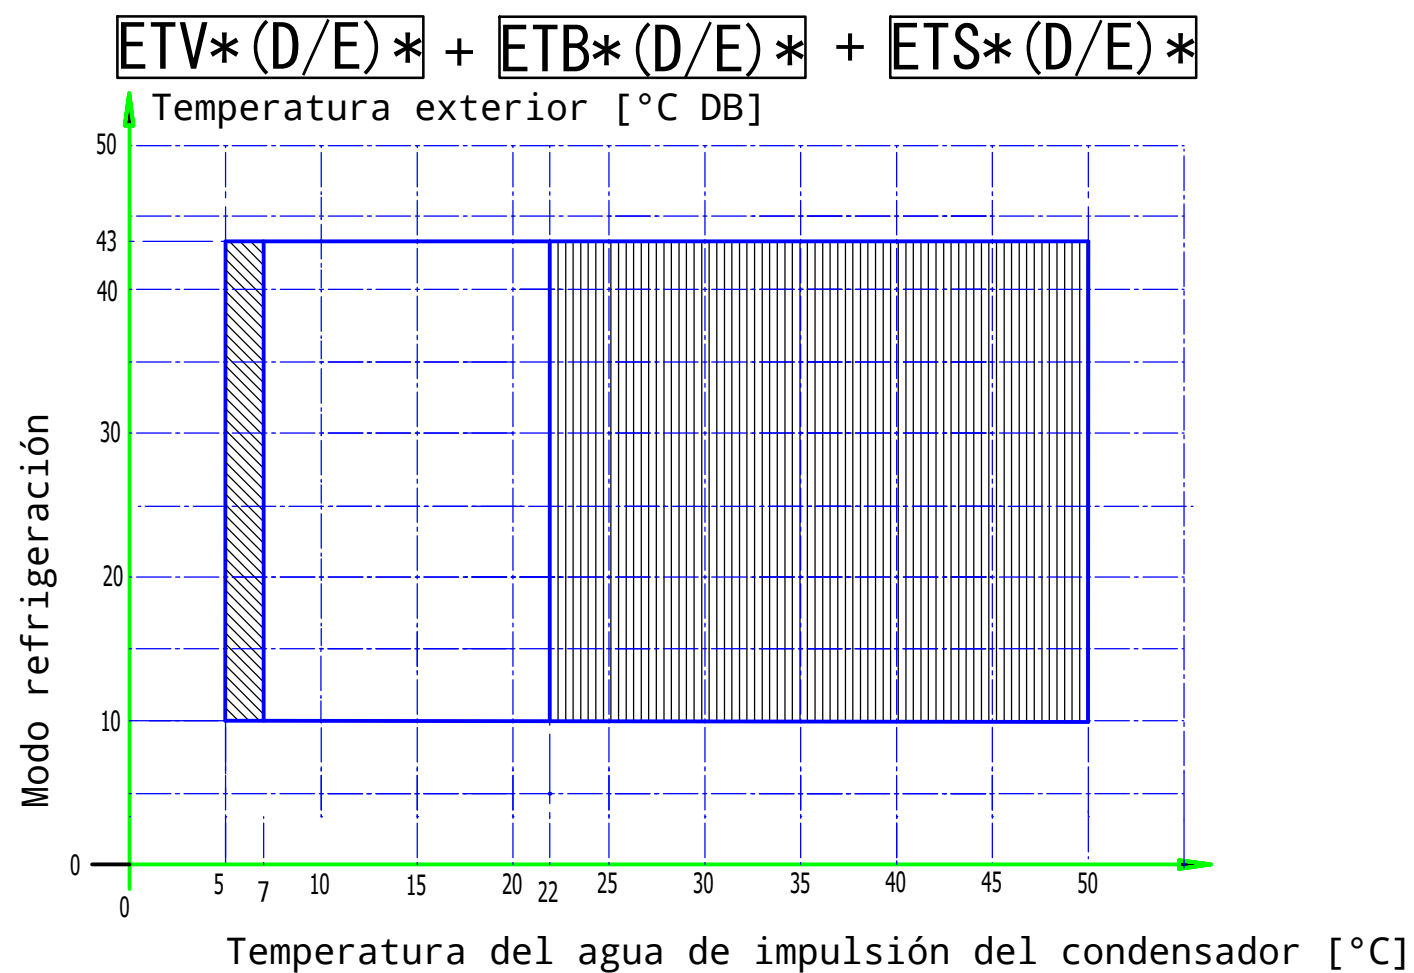
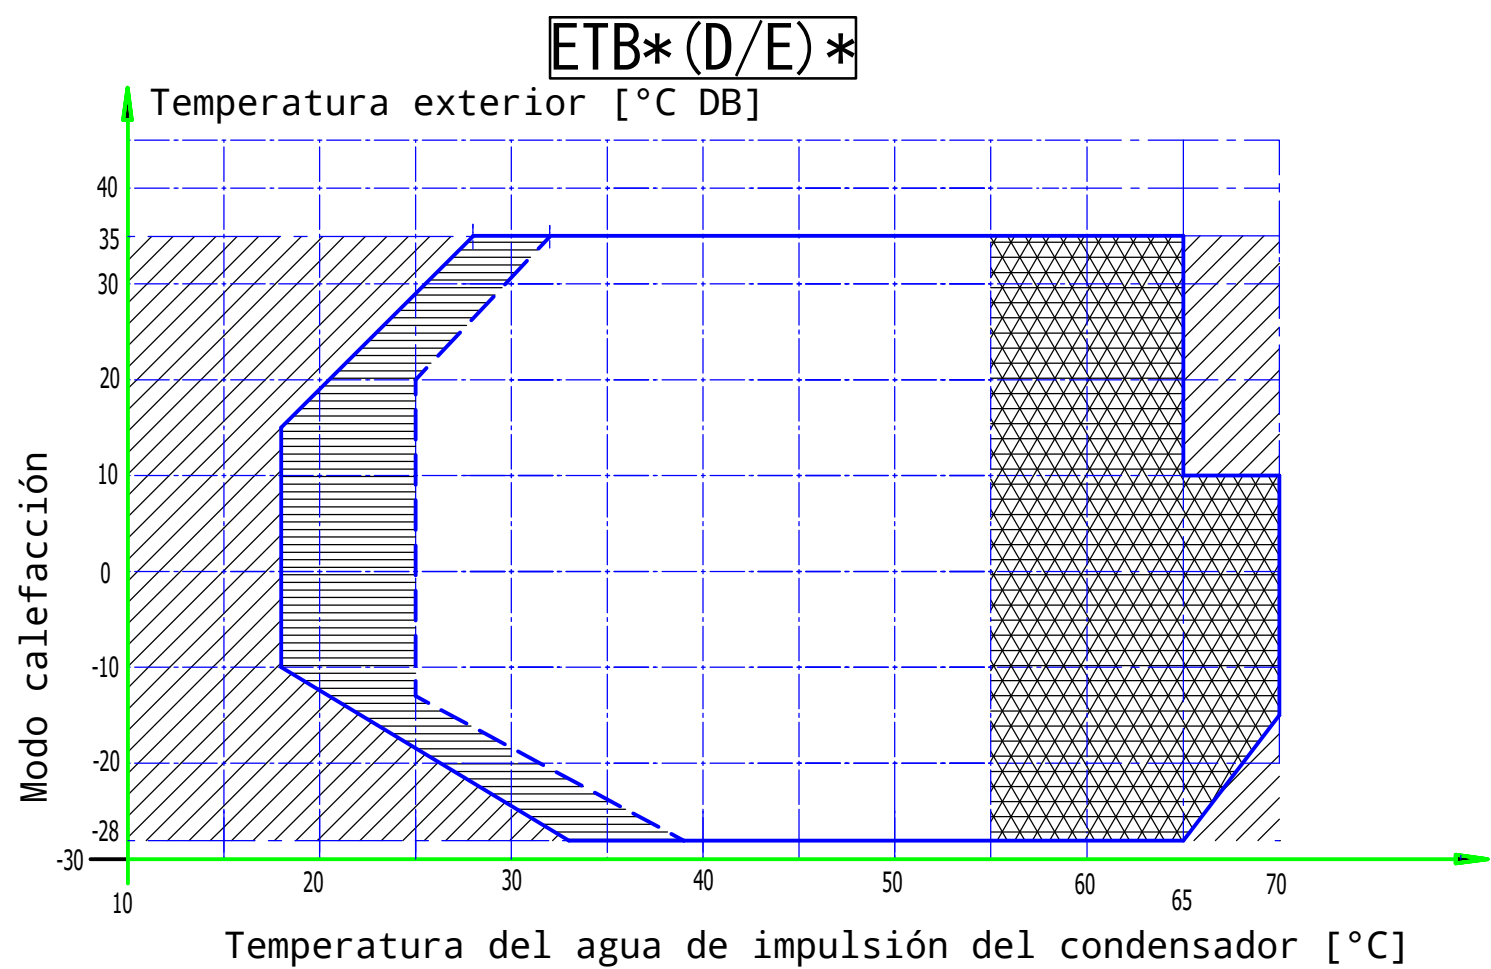


EPRA14-18DV7
EPRA14-18DW7

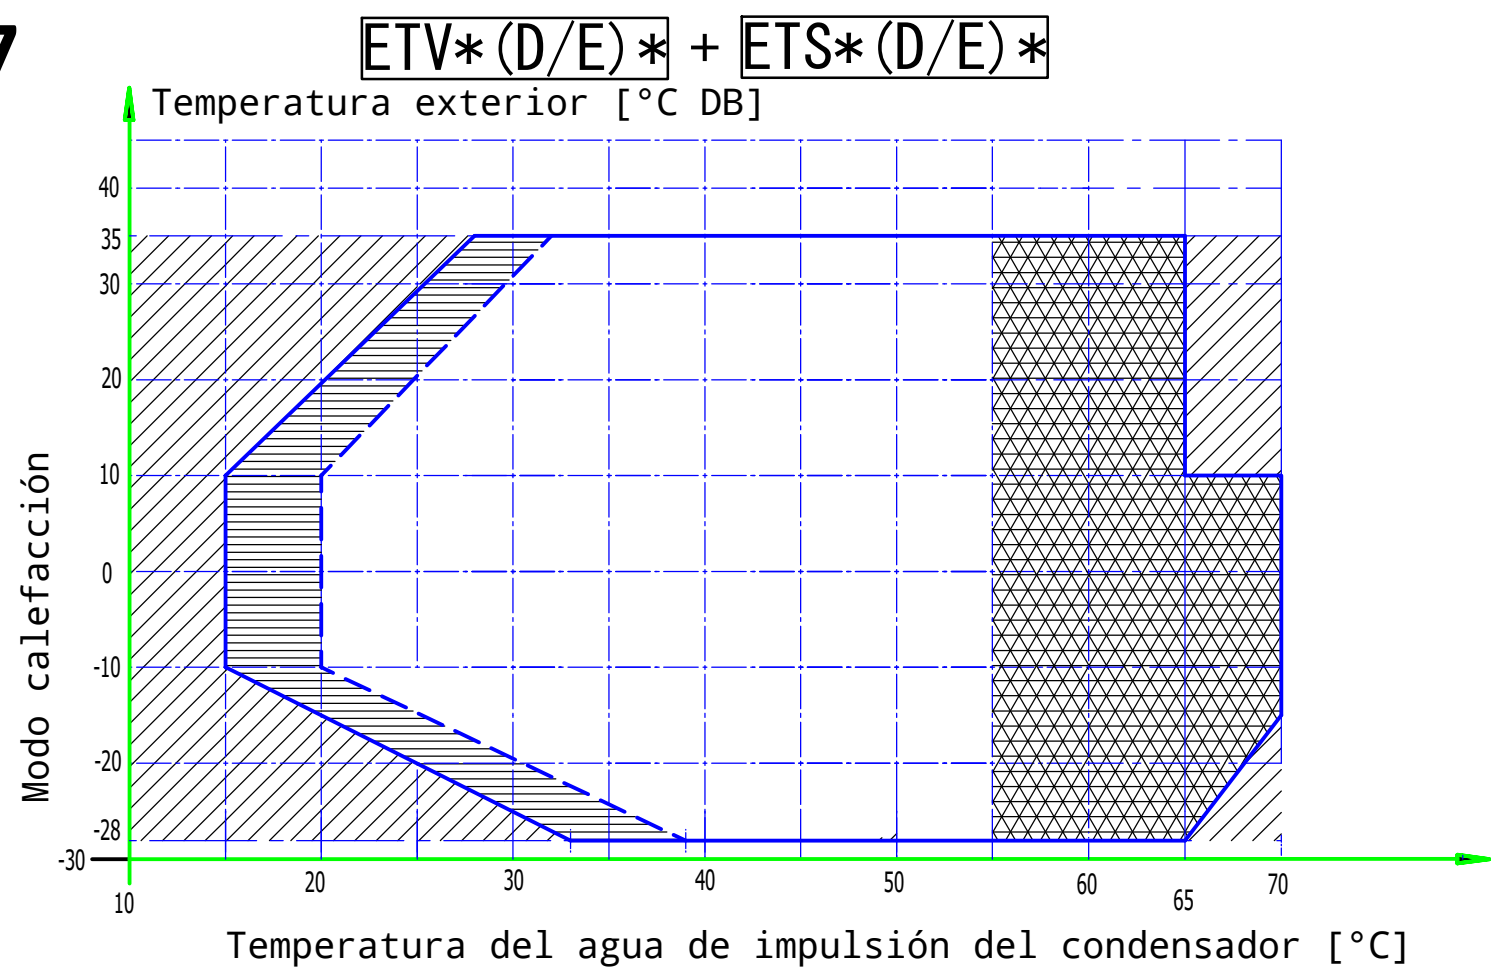

Designación

- Solo funcionamiento de la resistencia de reserva
- Sin funcionamiento de la unidad exterior
- Utilización de unidad exterior si el punto de ajuste del controlador está regulado a la solicitud de temperatura del agua de impulsión mínima.
- Véanse las líneas de trazos
- Zona de reducción
- Funcionamiento de unidad exterior si el punto de ajuste >55°C y $\Delta T = 10^\circ C$ (ΔT = temperatura de salida - temperatura de entrada)
- Si el kit de válvulas AFVALVE1 forma parte del sistema, el punto de ajuste mínimo es 7°C.

Observación

En el modo de suministro eléctrico restringido, la unidad exterior, la resistencia de refuerzo y la resistencia de reserva solo pueden funcionar de forma independiente.