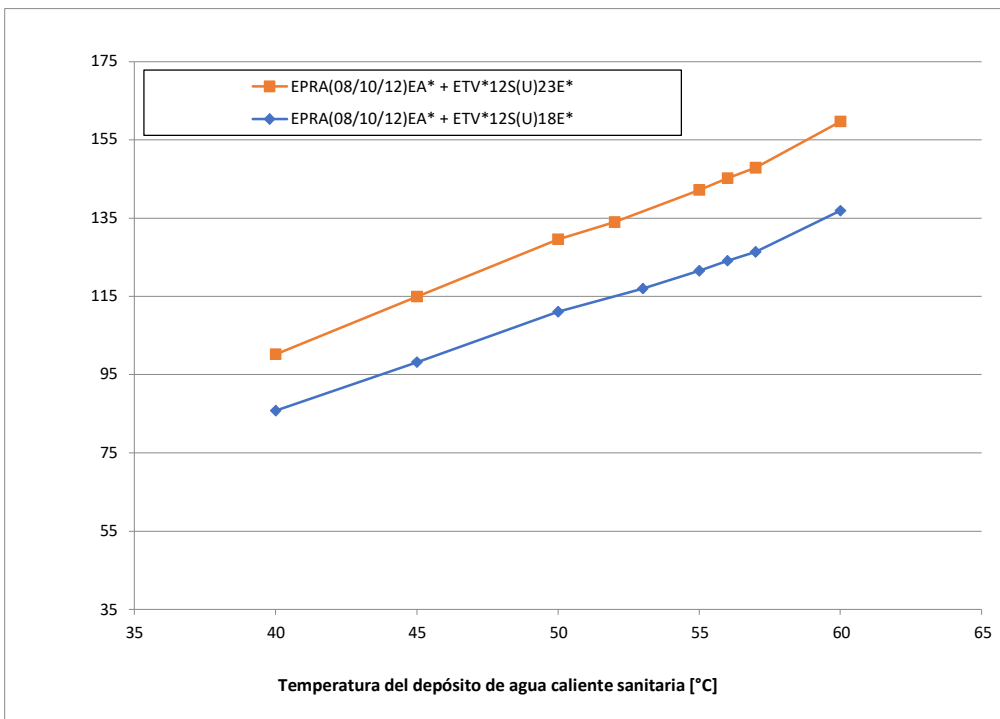


Tiempos de calentamiento

Nombre del modelo	Tiempo de calentamiento de depósito de agua caliente sanitaria hasta 45°C
EPRA(08/10/12)EA* + ETV*12S(U)18E*	98 min.
EPRA(08/10/12)EA* + ETV*12S(U)23E*	115 min.

Notas

1. Tiempo que la unidad interior (funcionamiento solo con bomba de calor) necesita para calentar el depósito de agua caliente sanitaria desde los 10°C hasta la temperatura indicada.

Consulte el rango de funcionamiento para ver la temperatura máxima del depósito de agua caliente sanitaria durante el funcionamiento solo de la bomba de calor.