



**ERGA-EV**  
**ERGA-EVH**  
**ERGA-EVH7**

- |  |  |
|--|--|
| 1 4 orificios para pernos de anclaje<br>M8 $\varnothing$ M10 | 8 Área de admisión de cableado                             |
| 2 Asa  | 9 Etiqueta de nombre de marca                              |
| 3 Salida de drenaje  | 10 Válvula de cierre de gas                                |
| 4 Placa de especificaciones                                  | 11 Válvula de cierre de líquido                            |
| 5 Etiqueta de precaución                                     | 12 Etiqueta de responsabilidad del producto                |
| 6 Etiqueta del fabricante                                    | 13 Termistor de temperatura de aire exterior               |
| 7 Puerto de servicio   | 14 Paso de los orificios para los pernos de la base        |
|  | 15 Regleta de terminales con terminal de conexión a tierra |

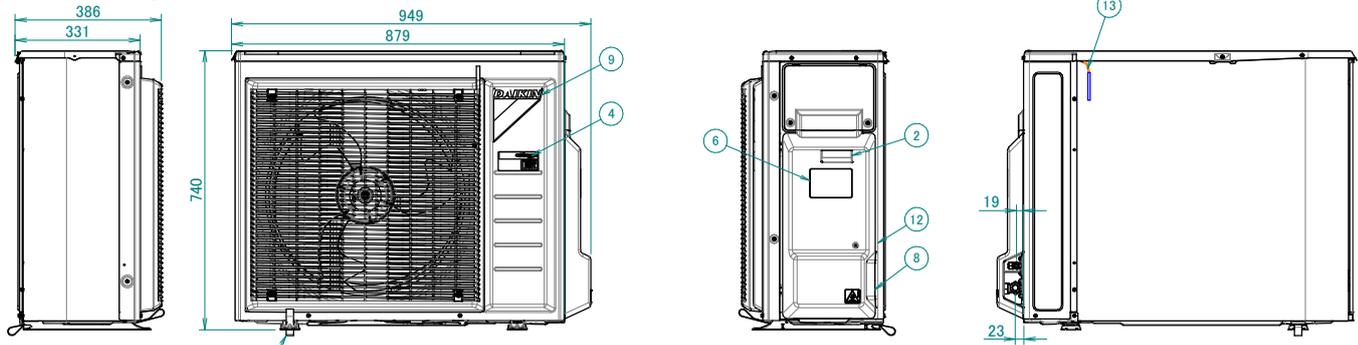

En caso de retirar la cubierta de la válvula de cierre.

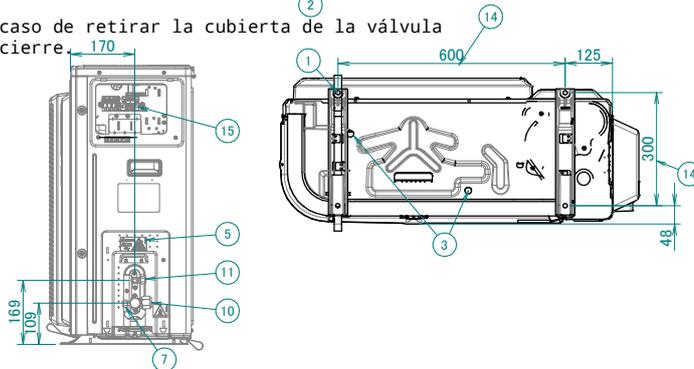

Espacio mínimo para paso de aire  
 Altura de la pared en lado de salida de aire < 1200 mm

