

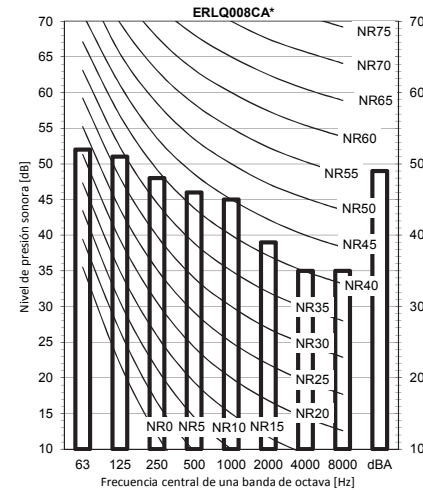


Calefacción

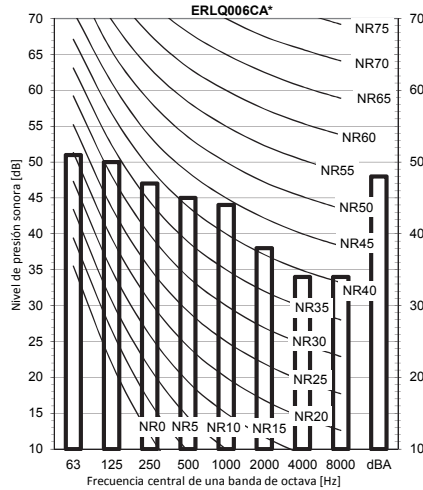

Notas

1. Datos válidos en condiciones de campo libre.
2. Medición en una cámara semianecoica
3. Datos válidos en condiciones de funcionamiento nominal.
4. dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).
5. Presión acústica de referencia 0 dB = 20 µPa
6. Si el sonido se mide en las condiciones de instalación reales, el valor medido será mayor debido al ruido del entorno y a las reflexiones sonoras.

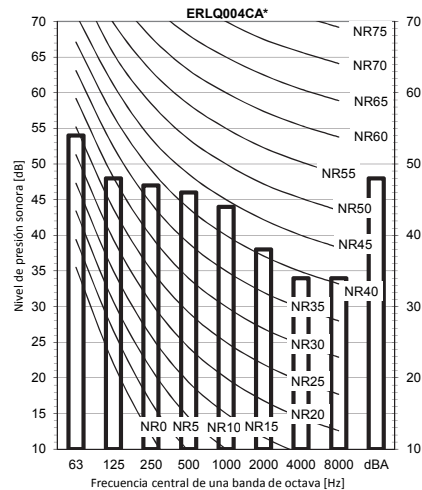