
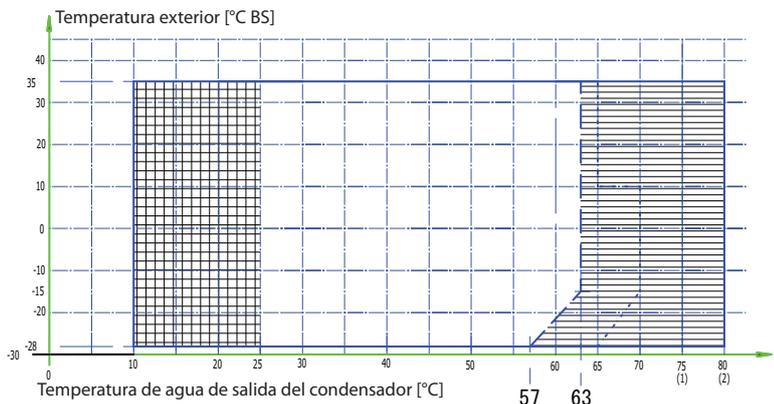


**ETSH16E7 / ETSHB16E7**  
**ETXS16E7 / ETXSB16E7**

**Modo de calentamiento de agua sanitaria**

ETV\*

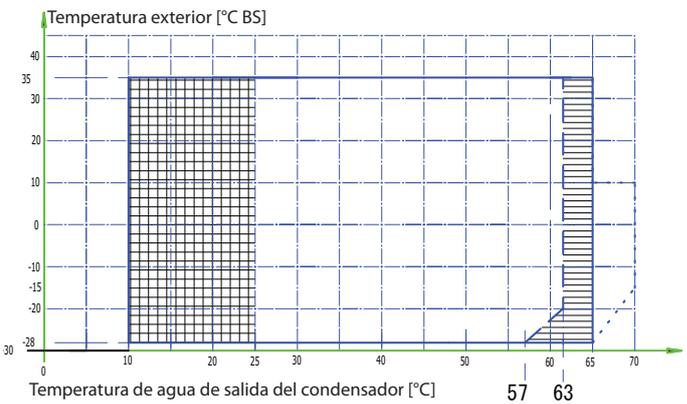

**LEYENDA**

- Punto de consigna [°C]
- ... Agua caliente sanitaria
- Grid Zona de puesta en régimen
- Horizontal lines Solo funcionamiento del calentador eléctrico auxiliar (si el calentador eléctrico auxiliar forma parte del sistema)

- (1) Combinación de unidades interiores EKHWS y ETB\*16\* / solo unidades interiores ETS\*16\*.
- (2) Combinación de unidades interiores EKHWP y ETB\*16\*.

**OBSERVACIÓN**

1. En el modo de suministro eléctrico restringido (EKHWP\* solo), la unidad exterior, el calentador auxiliar y el calentador de reserva solo pueden funcionar de forma independiente.
2. De otros fabricantes con especificaciones idénticas a EKHWS\*150\*. Superficie de la batería >1,05-m<sup>2</sup>. Termistor del depósito: Parte superior de la batería de la bomba de calor. Solapamiento pequeño.
3. De otros fabricantes con especificaciones idénticas a EKHWS\*200\*. Superficie de la batería >1,8-m<sup>2</sup>. Termistor del depósito: Parte superior de la batería de la bomba de calor. Solapamiento pequeño.

