


ETSH16E7 / ETSHB16E7
ETSX16E7 / ETSXB16E7

Tiempos de calentamiento

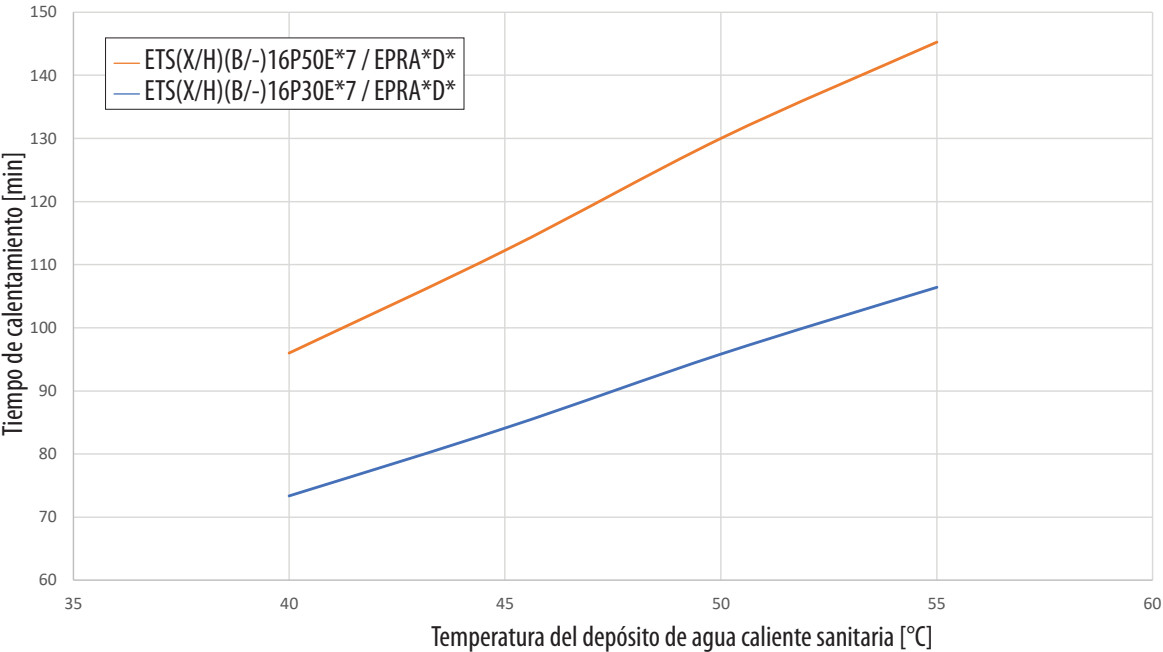

	Tiempo de calentamiento del depósito de agua caliente sanitaria hasta 45 °C
ETS(X/H)(B/-)16P30E*7 / EPRA*D*	-84- min.
ETS(X/H)(B/-)16P50E*7 / EPRA*D*	-112- min.

Guía de selección para el volumen del depósito de agua caliente sanitaria

Veq 40 °C = la cantidad de agua con una temperatura de 40°C que puede canalizarse cuando el depósito de agua caliente sanitaria se calienta a una temperatura determinada, y la temperatura del agua de entrada fría es de 10 °C, flujo del volumen de trasvase = 10 l/min

