




ETSH16E
 ETSHB16E
 ETSX16E
 ETSXB16E

Modo de calefacción de agua caliente sanitaria

ria
 ETV*

EKHWP* + ETS* +
 EKHWS*200*
 EKHWS*250*
 EKHWS*300*

+ Tercero con las mismas especificaciones que EKHWS*200*

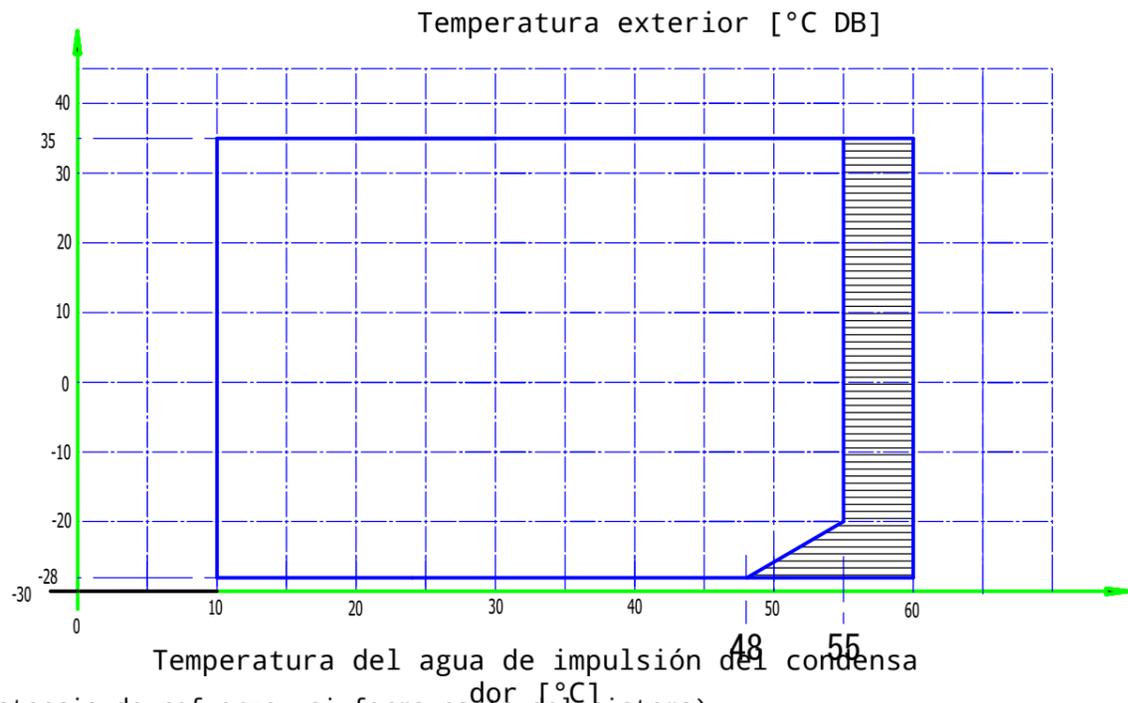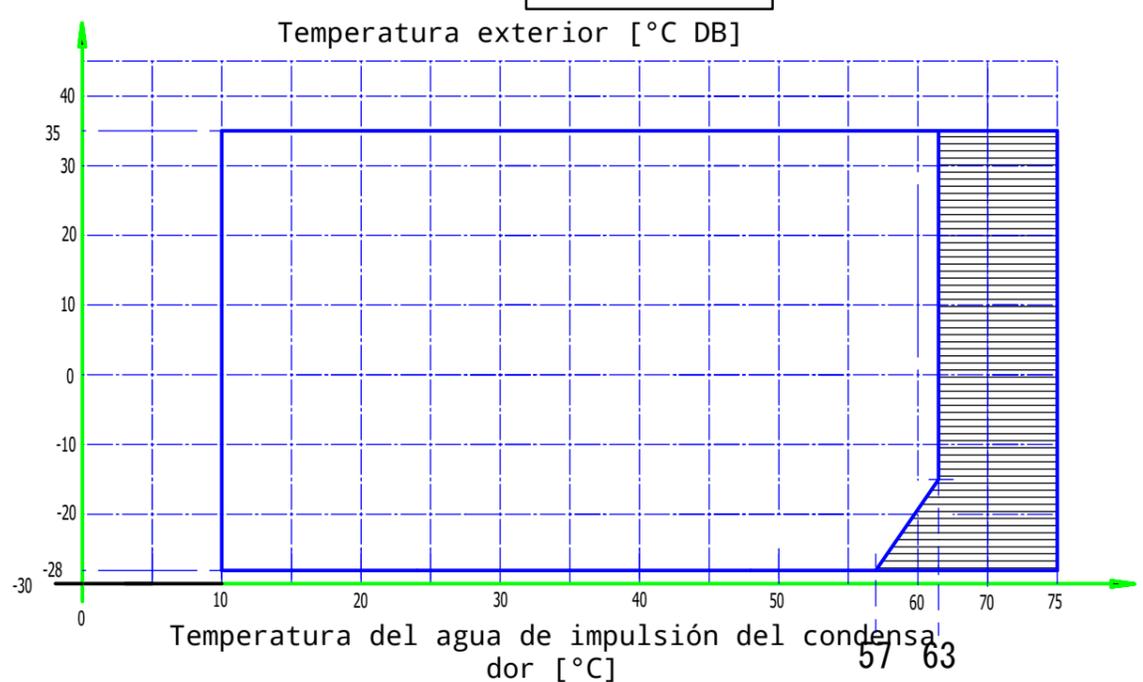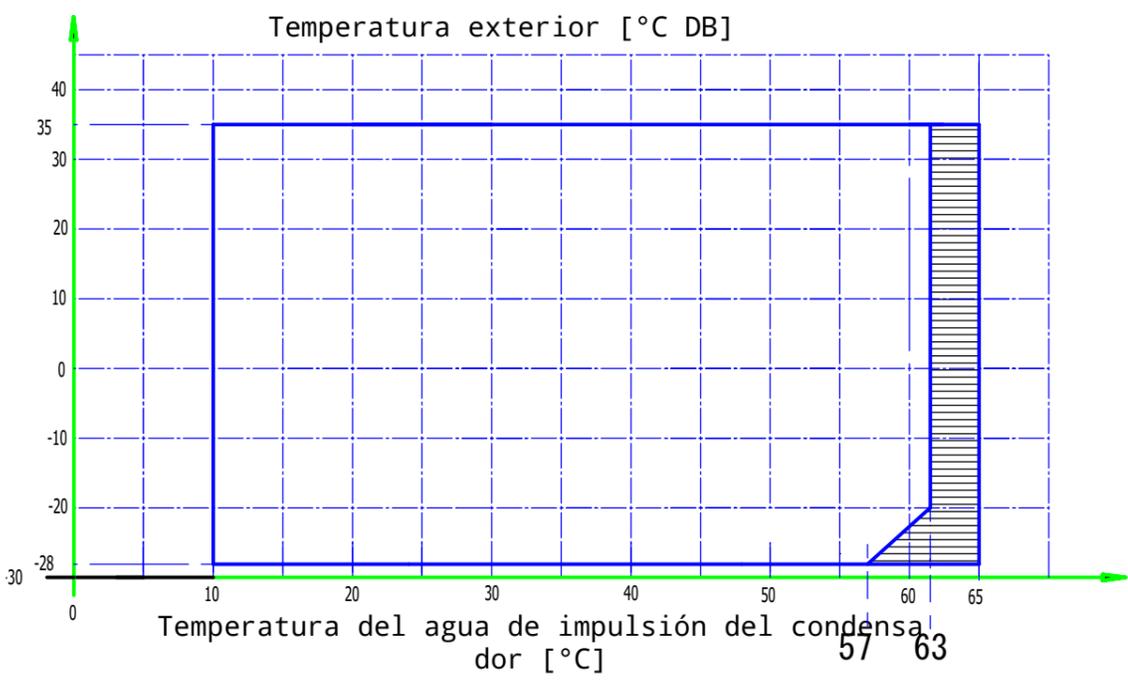

EKHWS*150*
 EKHWS*180*

+

Tercero con las mismas especificaciones que EKHWS*150*

Designación

≡ Solo utilización de resistencia de reserva (o una resistencia de refuerzo, si forma parte del sistema)

Observación

1. En el modo de suministro eléctrico restringido (solo EKHW*) la unidad exterior, la resistencia de refuerzo y la resistencia de reserva solo pueden funcionar de forma independiente.
2. Tercero con las mismas especificaciones que EKHWS*150*
 Superficie de la bobina >1.05m²
 Termistor de depósito: parte superior de bobina de la bomba de calor. Ligero solapamiento.
3. Tercero con las mismas especificaciones que EKHWS*200*
 Superficie de la bobina >1.8m²
 Termistor de depósito: parte superior de bobina de la bomba de calor. Ligero solapamiento.