



### Pautas de selección de volumen del depósito de agua caliente sanitaria

Veq 40°C = cantidad de agua que puede aprovecharse con una temperatura de 40°C cuando el depósito de agua caliente se calienta hasta cierta temperatura con una temperatura de entrada de agua fría de 10°C.

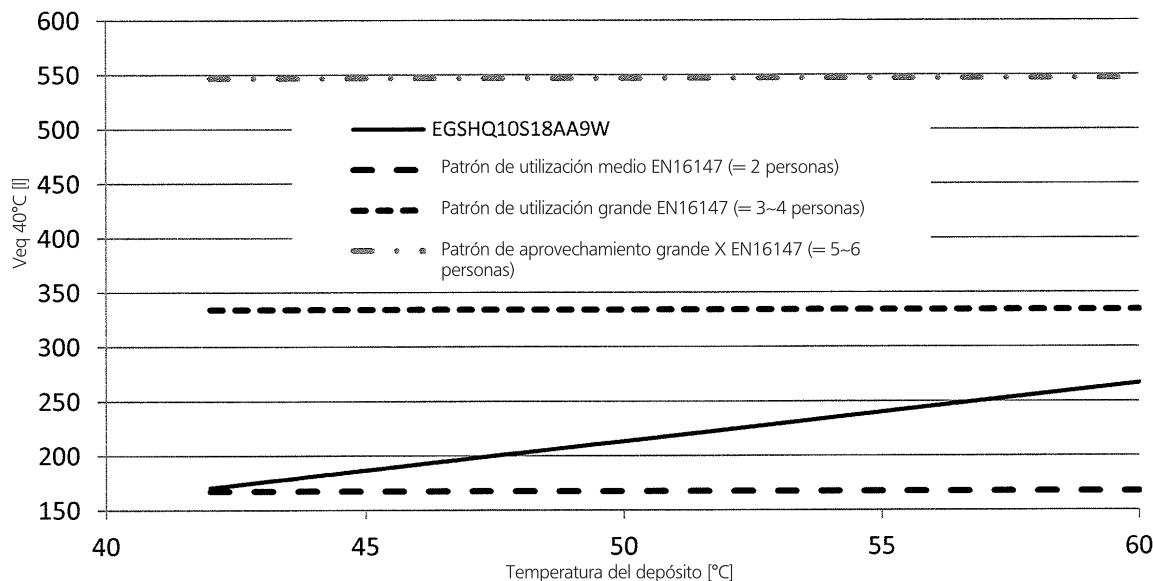

En caso de que sea necesaria una Veq diaria de más de 40 °C , se requerirán ciclos de calentamiento de agua adicionales en un periodo 24 horas. Consulte el manual de funcionamiento para obtener más información.

### Tiempos de calentamiento

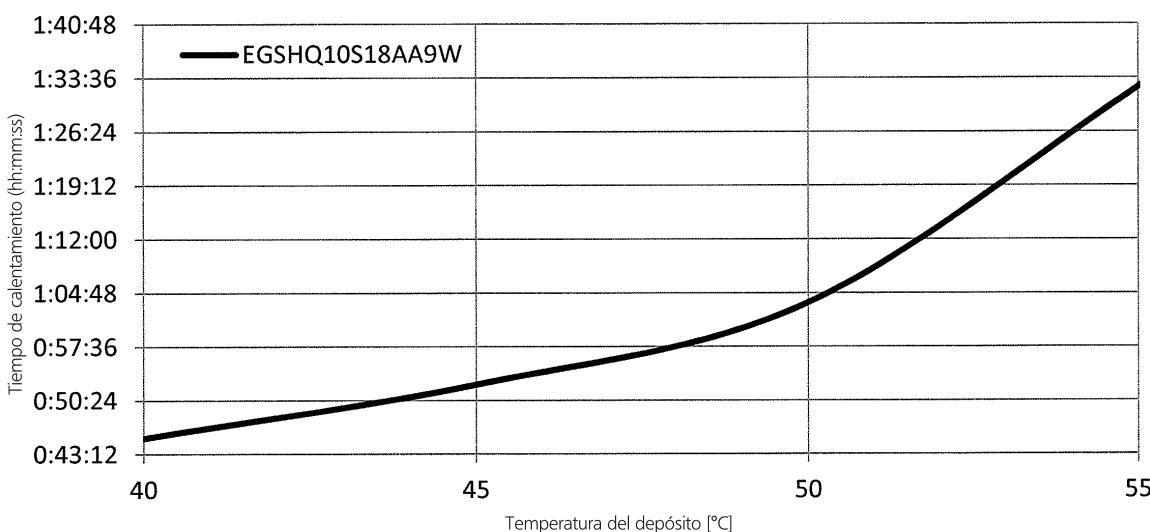

Válido para una temperatura de entrada de la salmuera de 0°C