


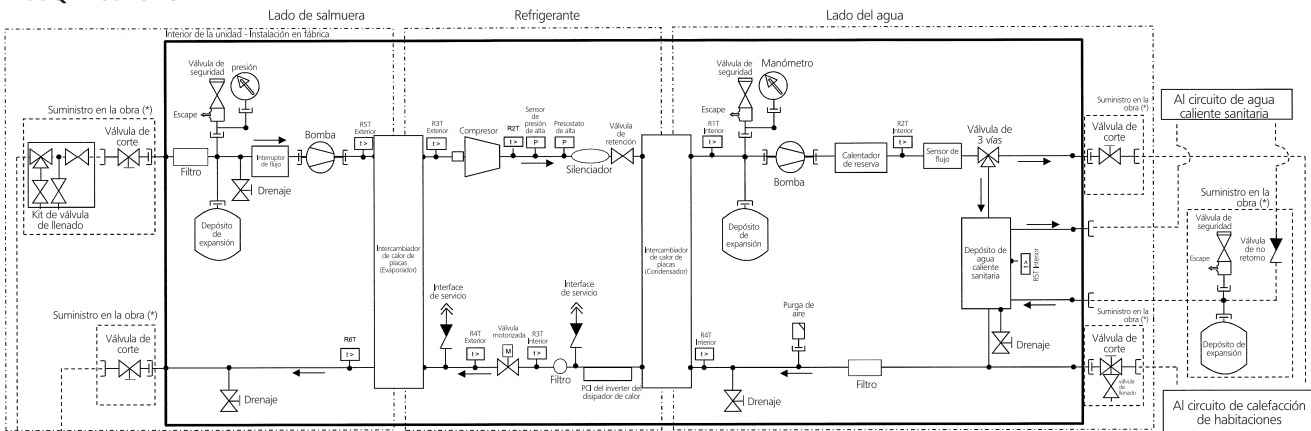

(*)Se muestra un ejemplo, para conocer todos los requisitos de instalación, consulte el manual de instalación

Al buche de masa

Leyenda:

- Válvula de retención
- Conexión abocardada
- Tubo moleteado
- Tubo expandido
- Conexión a tornillo
- acoplamiento rápido
- Conexión embreada
- Conexión cobresoldada

Sensores de descripción	
R1T Interior	Sensor de temperatura del agua de salida (LWC)
R2T Interior	Después del sensor de temperatura del BUH (calentador de reserva)
R3T Interior	Sensor de temperatura del líquido refrigerante
R4T Interior	Sensor de temperatura del agua de entrada (EWG)
R5T Interior	Sensor de temperatura del depósito de ACS
R1T Exterior	Sensor del aire ambiente
R2T Exterior	Sensor de descarga
R3T Exterior	Sensor de aspiración
R4T Exterior	Sensor de dos fases (Tx)
R5T Exterior	Aqua de entrada de salmuera
R6T Exterior	Aqua de salida de salmuera