


Dimensiones principales del panel solar del sistema solar con colectores solares montados dentro del tejado

| Punto de medición                                                                                                         | Número de colectores |                                | 1                 | 2    | 3    | 4    | 5    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                           | Tipo                 | Dim.                           | Dimensiones en mm |      |      |      |      |
| Anchura del panel solar (rail con perfil de montaje a lo largo)                                                           | EKSV21P              | b                              | 1038              | 2076 | 3114 | 4152 | 5190 |
|                                                                                                                           | EKSV26P              |                                | 1332              | 2664 | 3996 | 5328 | 6660 |
| Anchura del panel solar (necesario para recubrir la estructura)                                                           | EKSV21P              | c                              |                   | 2620 | 3630 | 4640 | 5650 |
|                                                                                                                           | EKSV26P              |                                |                   | 3200 | 4500 | 5800 | 7100 |
| Altura de espacio libre del recorte del panel solar en el recubrimiento del tejado                                        |                      | H <sub>3</sub>                 | 2410              |      |      |      |      |
| Distancia desde el borde inferior del colector al rail de montaje inferior                                                |                      | Y <sub>0</sub>                 | 200               |      |      |      |      |
| Separación de los carriles de montaje                                                                                     |                      | Y <sub>1</sub>                 | 1400 a 1600       |      |      |      |      |
| Distancia entre la fila inferior de tejas y el borde inferior de los railes de montaje inferiores                         |                      | Y <sub>3</sub>                 | 235 a 355         |      |      |      |      |
| Distancia entre la fila de tejas de tejado inferior y el borde superior que recubre la parte superior de la estructura    |                      | Y <sub>4</sub>                 | 2505 a 2625       |      |      |      |      |
| Solapamiento del collar guía en la fila de tejas de tejado inferior                                                       |                      | Y <sub>5</sub>                 | 100 a 200         |      |      |      |      |
| Distancia entre el borde inferior del rail de montaje inferior y el borde superior de la fila de tejas de tejado superior |                      | Y <sub>6</sub>                 | 1975 a 2025       |      |      |      |      |
| Distancia entre la fila de tejas de tejado inferior y el borde inferior del panel solar plano                             |                      | Y                              | 50 a 170          |      |      |      |      |
| Distancia desde el panel solar; primer gancho de fijación del panel solar                                                 |                      | A <sub>0</sub>                 | 100 a 200         |      |      |      |      |
| Separación de los soportes de montaje en el tejado de un panel solar plano                                                | EKSV21P              | A <sub>1</sub>                 | 700 a 850         |      |      |      |      |
|                                                                                                                           | EKSV26P              |                                | 800 a 1100        |      |      |      |      |
| Separación de los soportes de montaje de los paneles solares entre dos paneles solares planos                             |                      | A <sub>2</sub>                 | 240 a 440         |      |      |      |      |
| Distancia desde el borde del colector al acoplamiento del tubo                                                            |                      | E <sub>0</sub>                 | aprox. 73         |      |      |      |      |
| Distancia de centro a centro de los acoplamientos del panel solar                                                         |                      | E <sub>1</sub>                 | 1854              |      |      |      |      |
| Distancia desde la conexión del sensor de temperatura del panel solar al                                                  |                      | borde inferior del panel solar | f                 | 172  |      |      |      |
|                                                                                                                           |                      | borde superior del panel solar |                   |      |      |      |      |

Tabla 1: Dimensiones principales del panel solar del sistema solar con colectores solares montados dentro del tejado

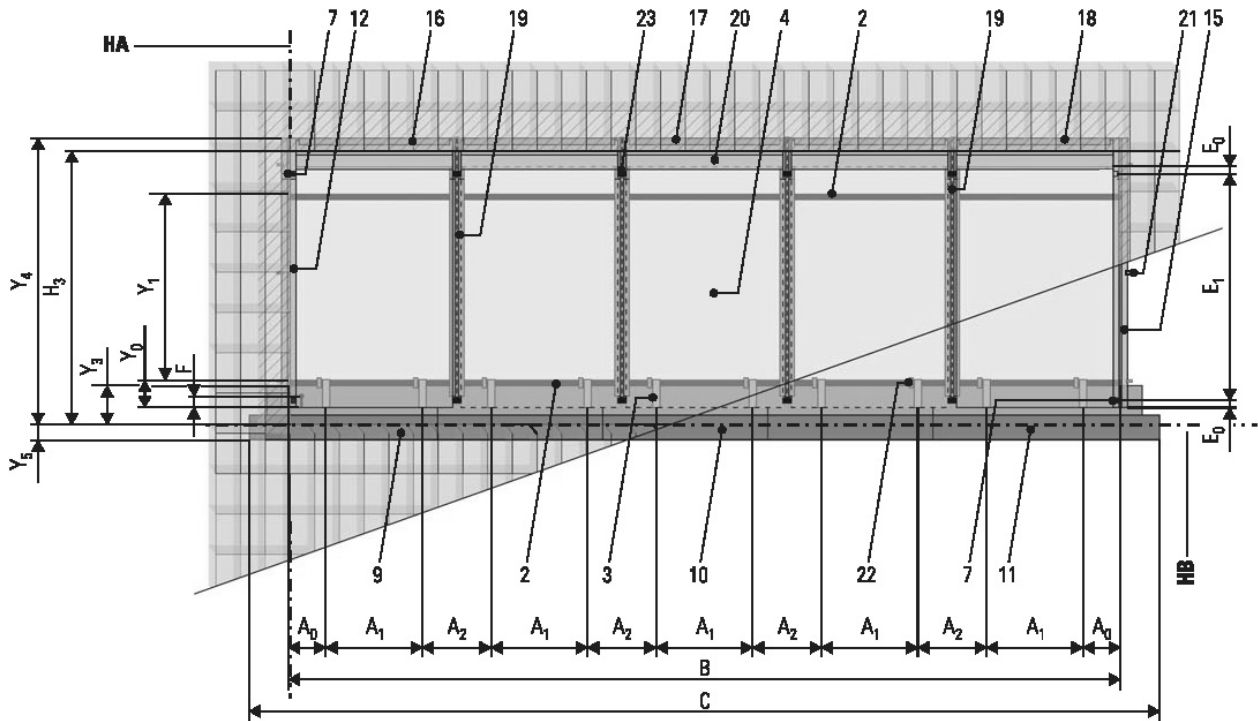

Dimensiones principales del panel solar del sistema solar con colectores solares montados dentro del tejado  
(Se muestra en el panel solar plano EKSV26P en un sistema de drenaje de retorno)

Leyenda, consultar fig. 1  
Dimensiones, consultar tabla 1