



EBSH-D / EBSHB-D / EBSX-D / EBSXB-D


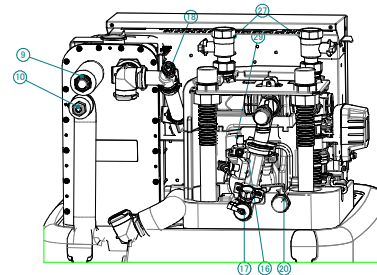


basic unit 300L

view with option
EKECBUC02A/
EKECBVUC02A




view with option
EKECBUC02A




basic unit 500L


view with option
EKECBUC02A/
EKECBVUC02A

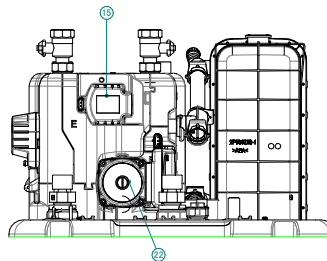


view with option
EKECBUC02A/
EKECBVUC02A




- 1 Interfaz de usuario
- 2 ENTRADA de agua de calefacción/refrigeración de habitaciones
- 3 SALIDA de agua de calefacción/refrigeración de habitaciones
- 4 Agua caliente sanitaria: entrada de agua fría (screw connection, 1")
- 5 Agua caliente sanitaria: salida de agua caliente (screw connection, 1")
- 6 Conexión de entrada de agua (hot water, BIV, screw connection, 1")
- 7 Conexión de salida de agua (cold water, BIV, screw connection, 1")
- 8 Intercambiador de calor de placas
- 9 Conexión de la tubería de gas Ø15.9 mm abocardada
- 10 Conexión de la tubería de líquido Ø9.5 mm abocardada
- 11 Conexión Drain-back
- 12 Termistor del depósito
- 13 Volumen del depósito level indicator
- 14 Válvula de Mixing 3 vías
- 15 Válvula de Bypass 3 vías
- 16 Sensor de caudal
- 17 Válvula de drenaje/válvula de llenado
- 18 Válvula de purga de aire manual
- 19 Válvula de seguridad
- 20 Conexión de vaso de expansión (screw connection, 3/4")
- 21 Sensor de presión de agua de calefacción de habitaciones
- 22 Bomba
- 23 Bandeja de drenaje
- 24 Salida de agua
- 25 Caja de interruptores de la resistencia de reserva
- 26 Resistencia de reserva
- 27 Válvulas de aislamiento
- 28 Caja de conexiones
- 29 Válvula de purga de aire automática





front view
all options 300L

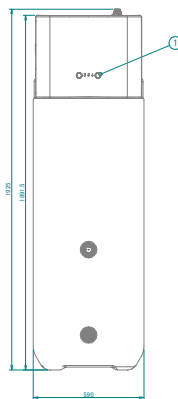


side view

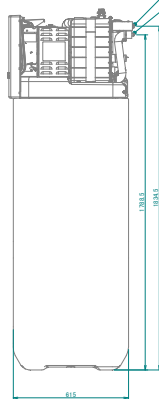


rear view

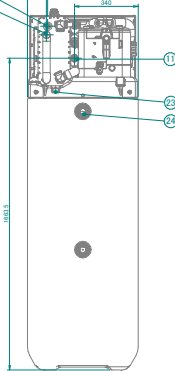


front view
all options 500L

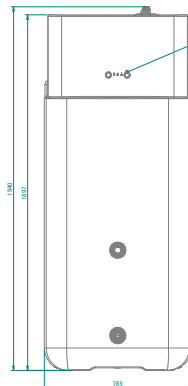

side view

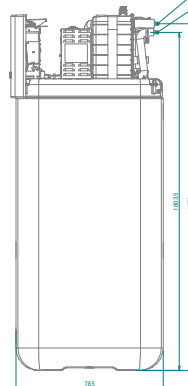

rear view

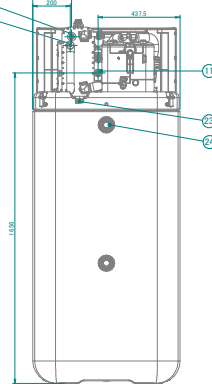

La instalación en la obra típica debe realizarse de acuerdo con la normativa aplicable.
Por ejemplo, consulte la guía de referencia del instalador.

3D151010A