

Diagrama de conexiones eléctricas para HPSU Top Grade / TBM



COMPONENTE ESTÁNDAR

UNIDAD EXTERIOR

UNIDAD INTERIOR

SUMINISTRO EN LA OBRA


mentación eléctrica

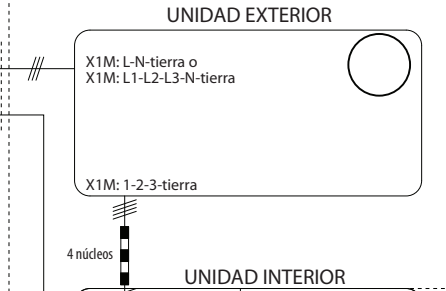


SUMINISTRO EN LA OBRA




Componente opcional

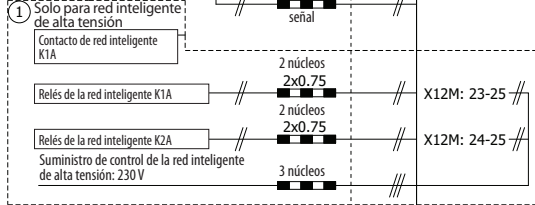


SUMINISTRO EN LA OBRA





Componente opcional

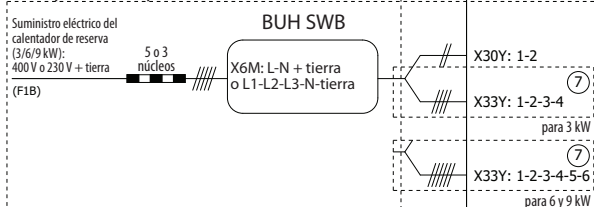


COMPONENTE OPCIONAL

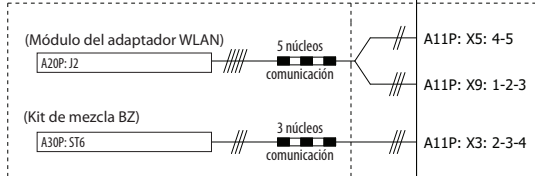

SUMINISTRO EN LA OBRA

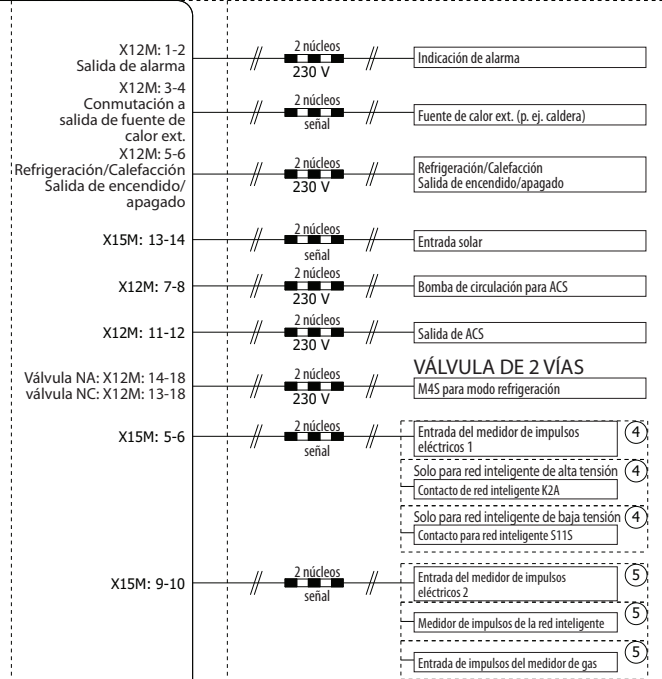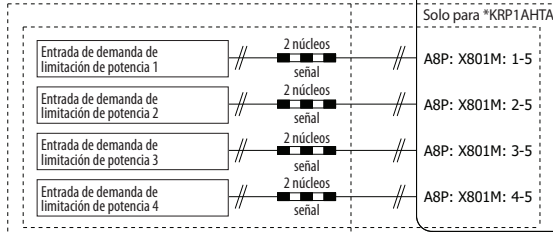

COMPONENTE OPCIONAL

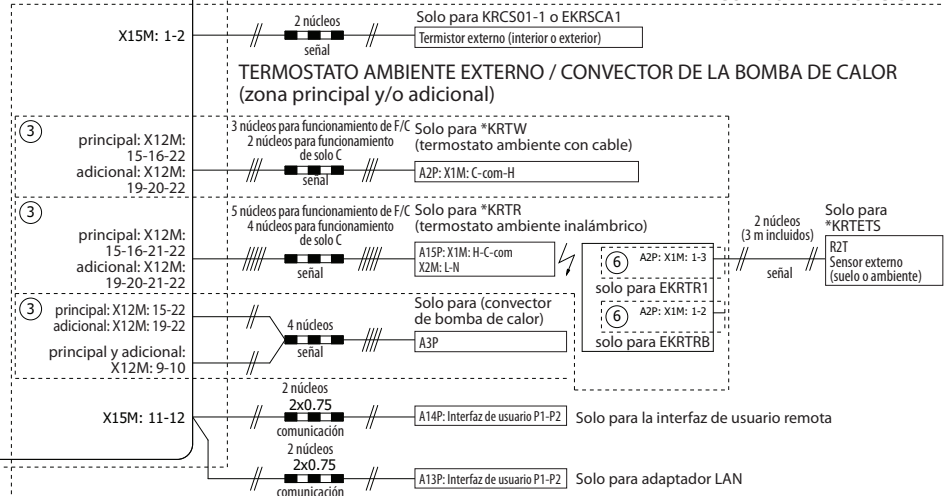

NOTA

- En el caso del cable de señal: mantenga una distancia mínima de los cables de alimentación superior a 5 cm

Para obtener más información, consulte el cableado de la unidad