
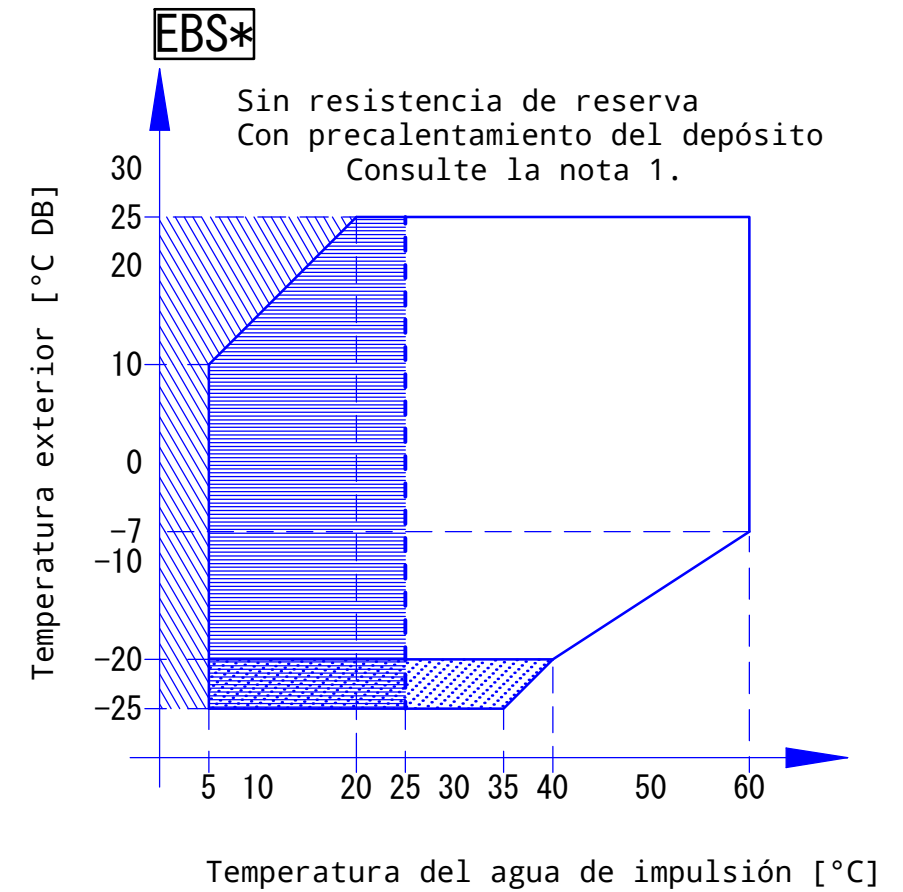
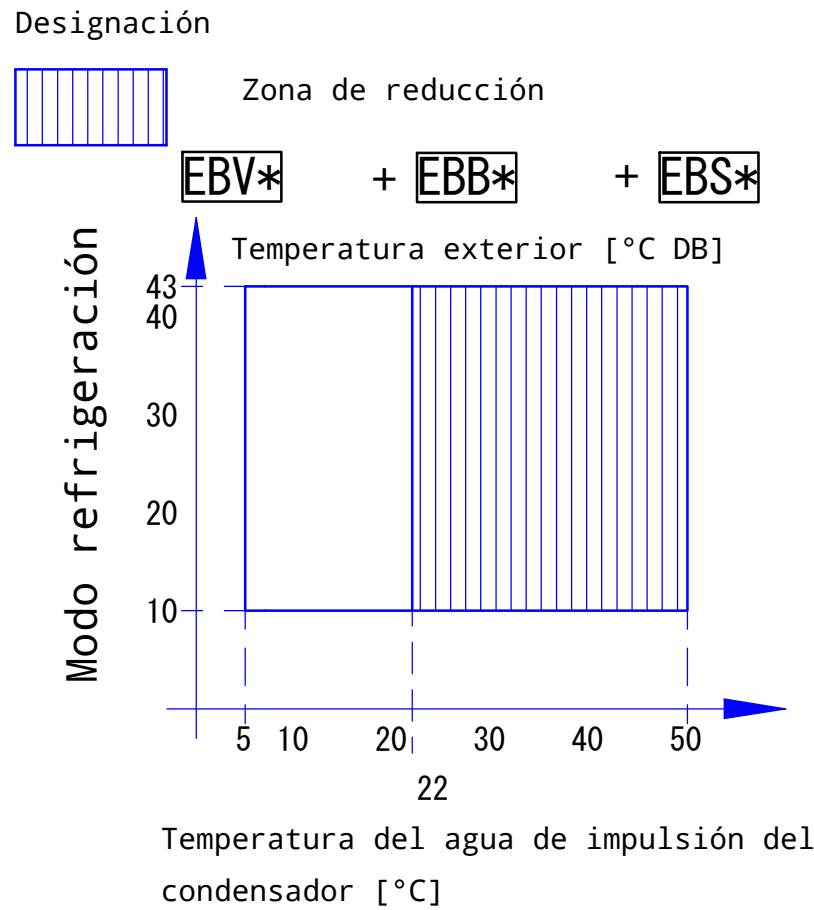


EBSH-D
EBSHB-D
EBSX-D
EBSXB-D

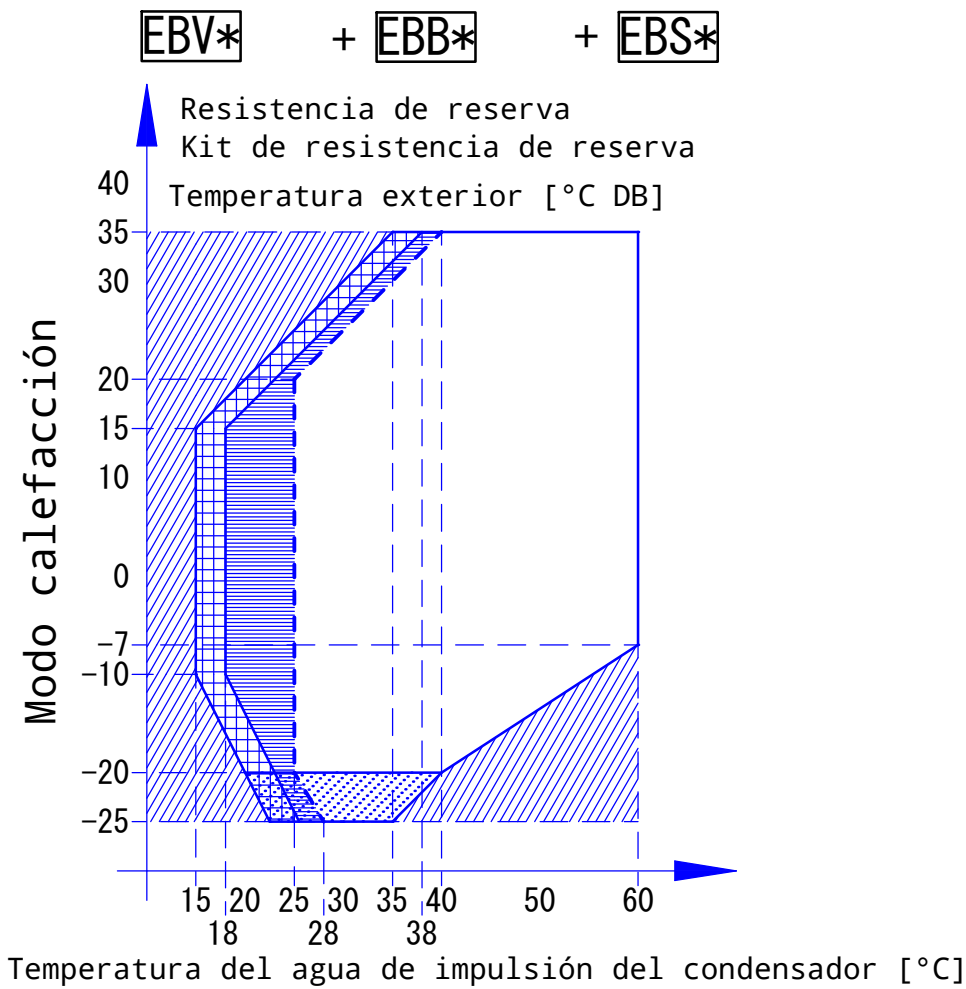

- Designación
- Solo funcionamiento de la resistencia de reserva
Sin funcionamiento de la unidad exterior
 - Bomba de calor + resistencia de reserva
Área en modo de aumento de la temperatura
 - Utilización de unidad exterior si el punto de ajuste del controlador está regulado a la solicitud de temperatura del agua de impulsión mínima.
Véanse las líneas de trazos
 - Funcionamiento de la unidad exterior posible, pero con posible reducción de capacidad.
 - Solo funcionamiento con bomba de circulación

Notas

- 1.Precalentamiento del depósito
Para obtener más información, consulte la guía de referencia del instalador.
- 2.En el modo de suministro eléctrico restringido, la unidad exterior y la resistencia de reserva solo pueden funcionar de forma independiente.