
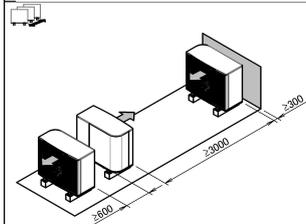
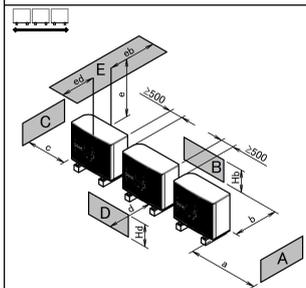


Requisitos de instalación para unidades EPSK**AR*

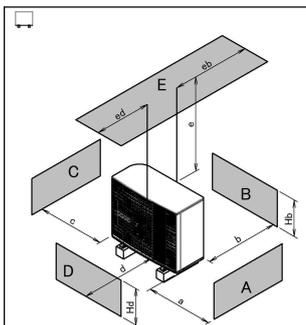

A-E	Hb Hd Hu	(mm)						
		a	b	c	d	e	eb	ed
B	---		≥300					
A, B, C	---	≥500	≥300	≥100				
B, E	---		≥300			≥1000		≤500
A, B, C, E	---	≥500	≥300	≥150		≥1000		≤500
D	---				≥500			
D, E	---				≥500	≥1000		≤500
A, C	---	≥500		≥100				
B, D	(Hb OR Hd) ≤ Hu		≥300		≥500			
	(Hb AND Hd) > Hu	X						
B, D, E	(Hb OR Hd) ≤ Hu		≥300		≥1000	≥1000		≤500
	Hb > Hd				≥1000	≥1000		≤500
	Hb < Hd		≥300		≥1000	≥1000	≤500	
	(Hb AND Hd) > Hu	X						
A, C, D, E		≥500		≥150	≥500	≥1000	≤500	
B	---		≥300					
A, B, C	---	≥500	≥300	≥500				
B, E	---		≥300			≥1000		≤500
A, B, C, E	---	≥500	≥300	≥500		≥1000		≤500
D	---				≥500			
D, E	---				≥500	≥1000		≤500
A, C	---	≥500		≥500				
B, D	(Hb OR Hd) ≤ Hu		≥300		≥500			
	(Hb AND Hd) > Hu	X						
B, D, E	(Hb OR Hd) ≤ Hu		≥300		1000	≥1000		≤500
	Hb > Hd				≥1000	≥1000		≤500
	Hb < Hd		≥300		≥1000	≥1000	≤500	
	(Hb AND Hd) > Hu	X						
A, C, D, E		≥500		≥500	≥500	≥1000	≤500	

Designación

Símbolos


- A, C Obstáculos (paredes/placas deflectoras)
- B Obstáculos en el lado de aspiración
- D Obstáculos en el lado de descarga
- E Obstáculo (techo)
- a, b, c, d, e Espacio para mantenimiento mínimo entre la unidad y los obstáculos A, B, C, D y E
- eb Distancia máxima entre la unidad y el borde del obstáculo E, en la dirección del obstáculo B
- ed Distancia máxima entre la unidad y el borde del obstáculo E, en la dirección del obstáculo D
- Hu Altura de la unidad
- Hb, Hd Altura de los obstáculos B y D
- X No permitido



(1)



(2)



Unidades exteriores en cascada.

Los diseños de instalación con varias uds. ext. que se muestran en (1) (lado a lado) y (2) (frontal a posterior/posterior a frontal) solo se permiten en combinación con uds. int. murales, NO en combinación con uds. int. de suelo.