


# EPSK06-10AV3 EPSK08-10AW1

## Tiempo de calentamiento

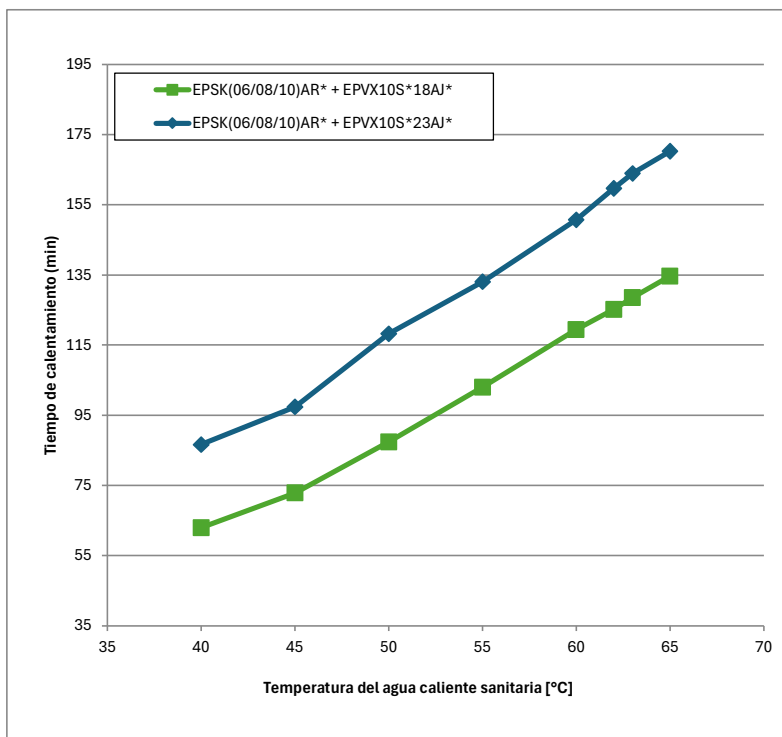

Nombre del modelo	Tiempo de calentamiento de depósito de agua caliente sanitaria hasta 45°C
EPSK(06/08/10)AR* + EPVX10S*18AJ*	73 min.
EPSK(06/08/10)AR* + EPVX10S*23AJ*	97 min.

### Notas

1. Tiempo que la unidad interior (funcionamiento solo con bomba de calor) necesita para calentar el depósito de agua caliente sanitaria desde los 10°C hasta la temperatura indicada. Consulte el rango de funcionamiento para ver la temperatura máxima del depósito de agua caliente sanitaria durante el funcionamiento solo de la bomba de calor.